

Lot. 891/65



INŻ

JAWNE

Egz. nr

89

102550

ALBUM SCHEMATÓW

do wydawnictwa pt.:

„OPIS TECHNICZNY SAMOLOTOWEJ STACJI RADIOLOKACYJNEJ RP-21
(CD - 30TPM)“

WARSZAWA


1966



ARKUSZ POPRAWEK

do wydawnictwa pt.: „Opis techniczny samolotowej stacji
radiolokacyjnej RP-21 (CD-30TPM)“ Lot. 891/65.

Strona	Wiersz		Jest	Powinno być
	od góry	od dołu		
1	2	3	4	5
3	23	—	PSIU-1	BSIU-1
10	2,3	—	P1, P2	Pk1, Pk2
13	—	15—22	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9	Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk5, Pk6, Pk7, Pk9
14	3	—	P1	Pk1
20	11, 12, 13, 14	—	P1, P1-1, P2-1, P4-1	Pk1, Pk1-1, Pk2-1, Pk4-1
28	2, 3, 4, 5, 6	—	P1, P2, P3, P4, P5	Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk5
29	—	1, 2	P6, P1	Pk6, Pk1-Pk5
30	1	—	P7	Pk7
44	11, 12, 13, 14	—	P1-P3, P4-P6, P7-P8, P9	Pk1-Pk3, Pk4-Pk6, Pk7-Pk8, Pk9
45	—	1, 2, 3	Bp3, Bp4, Bp1	Be3, Be4, Be1
50	—	5, 6, 7, 8, 9, 10	P6, P5, P4, P3, P2, P1	Pk6, Pk5, Pk4, Pk3, Pk2, Pk1
52	10—15	—	P1, P2, P3, P4, P5, P7-P10	Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk5, Pk7-Pk10
52	16—20	—	P11, P13, P14, P15, P16	Pk11, Pk13, Pk14, Pk15, Pk16
52	21—26	—	P17-P21, P22, P23, P24-P26	Pk17-Pk21, Pk22, Pk23, Pk24-Pk26
52	27—30	—	P27, P28, P1-1, P4-1	Pk27, Pk28, Pk1-1 Pk4-1
52	31—34	—	P5-1, P5-2, P6-1, P14-1	Pk5-1, Pk5-2, Pk6-1, Pk14-1
52	35—38	—	P19-1, P19-2, P20-1, P20-2	Pk19-1, Pk19-2, Pk20-1, Pk20-2
52	39—41	—	P27-1, P27-2, P28-1	Pk27-1, Pk27-2, Pk28-1
56	—	8—13	P6, P5, P4, P3, P2, P1	Pk6, Pk5, Pk4, Pk3, Pk2, Pk1
61	2	—	P1-P8	Pk1-Pk8
68	—	5—6	Bep2, Pep1	Be2, Be1



Album

144031

TREŚĆ

	Str.
1. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-25TP i CD-25TK	5
2. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-26TPM i CD-26TK	10
3. Specyfikacja do schematu elektrycznego bloku CD-29TP	14
4. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-31TP	14
5. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-32TP i CD-32TK	15
6. Specyfikacja do schematu elektrycznego filtra bloku CD-32TK	21
7. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-33TPM i CD-33TK	21
8. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-34TPM	28
9. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-36TP	30
10. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-37TPM i CD-37TK	36
11. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-38TP	44
12. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-39TP	46
13. Specyfikacja do schematów ideowych bloków CD-40TP i CD-40TK	46
14. Specyfikacja do schematów elektrycznych bloków CD-41KTP i CD-41UTPM	51
15. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-42TPM	51
16. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-42TK	53
17. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-44TP	55
18. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-46TPM	57
19. Specyfikacja do schematu ideowego kanału WPCz-10 bloku CD-25TK	61
20. Specyfikacja do schematu ideowego kanału 4PZ-S bloku CD-25TK	62
21. Specyfikacja do schematu ideowego przystawki fotograficznej PAU-473 i skrzynki filtrów FPAU	63
22. Specyfikacja do schematu ideowego synchronizatora PSIU-1 i skrzynki filtrów FBSIU	63
23. Specyfikacja do schematu ideowego DWS-7 i skrzynki filtrów FDWS	64
24. Specyfikacja do schematu ideowego bloku CD-48TK	65

Rysunki:

Rys. 1. Schemat ideowy bloku CD-25TP	wklejka
Rys. 2. Schemat ideowy bloku CD-25TK	"
Rys. 3. Schemat ideowy bloku CD-26TPM	"
Rys. 4. Schemat ideowy bloku CD-26TK	"
Rys. 5. Schemat ideowy bloku CD-29TP	"
Rys. 6. Schemat ideowy bloku CD-31TP	"
Rys. 7. Schemat ideowy bloku CD-32TP	"
Rys. 8. Schemat ideowy skrzynki filtrów bloku CD-32TP	"
Rys. 9. Schemat ideowy bloku CD-32TK	"
Rys. 10. Schemat ideowy skrzynki filtrów bloku CD-32TK	"
Rys. 11. Schemat ideowy bloku CD-33 TPM	"
Rys. 12. Schemat ideowy bloku CD-33TK	"
Rys. 13. Schemat ideowy bloku CD-34TPM	"
Rys. 14. Schemat ideowy bloku CD-36TP	"
Rys. 15. Schemat ideowy bloku CD-37TPM	"
Rys. 16. Schemat ideowy bloku CD-37TK	"
Rys. 17. Schemat ideowy bloku CD-38TP	"
Rys. 18. Schemat ideowy bloku CD-39TP	"
Rys. 19. Schemat ideowy bloku CD-30TP	"

U w a g a . Elementy oznaczone gwiazdką — dobierane są w fabryce w trakcie strojenia i regulacji.



1. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-25TP I CD-25TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R2	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R3	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $M\Omega \pm 5\%$	3,3 $M\Omega$	1	—
R4	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R5	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R6	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-12 $k\Omega \pm 10\%$	12 $k\Omega$	1	—
R7*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	4,3 $k\Omega$	1	1—6,8 $k\Omega$
R8	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $\Omega \pm 10\%$	150 Ω	1	—
R9	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R10*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-12 $k\Omega \pm 10\%$	12 $k\Omega$	1	6,8—15 $k\Omega$
R11	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-220 $k\Omega \pm 5\%$	220 $k\Omega$	1	—
R12	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R13	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2,0—1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R14	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R15	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2,0-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R16	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R17	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-2 $M\Omega \pm 5\%$	2 $M\Omega$	1	—
R18	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 10\%$	360 $k\Omega$	1	—
R19	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R20	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R21	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R22	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-2 $k\Omega \pm 10\%$	2 $k\Omega$	1	—
R23*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-6,8 $k\Omega \pm 5\%$	6,8 $k\Omega$	1	1—11 $k\Omega$
R24	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R25	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R26*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	3,3—8,2 $k\Omega$
R27	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R28	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R29	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R30	OŻO.468.503TU	Opornik PPZ-43-5 $k\Omega \pm 10\%$	5 $k\Omega$	1	—
R31*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	1,0—1,5 $k\Omega$
R32	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-150 $\Omega \pm 5\%$	150 Ω	1	—
R33*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-6,8 $k\Omega \pm 5\%$	6,8 $k\Omega$	1	4,7—10 $k\Omega$
R34	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 5\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R35	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R36	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R37	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R38	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R39*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	1—8,2 $k\Omega$
R40*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	3—5,1 $k\Omega$
R41*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	4,3—10 $k\Omega$

1	2	3	4	5	6
R42	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2,0-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R44	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R45	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-150 $\Omega \pm 5\%$	150 Ω	1	—
R46*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-910 $\Omega \pm 5\%$	910 Ω	1	510—1,1 $k\Omega$
R47	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,6 $k\Omega \pm 5\%$	1,6 $k\Omega$	1	—
R49*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	1,1—5,6 $k\Omega$
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-220 $k\Omega \pm 5\%$	220 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R59	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-220 $k\Omega \pm 5\%$	220 $k\Omega$	1	—
R60	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R65	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-8,2 $k\Omega \pm 5\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R66	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R68	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-11 $k\Omega \pm 5\%$	11 $k\Omega$	1	—
R69	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R70	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R71	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R72	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R73	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-22 $k\Omega \pm 5\%$	22 $k\Omega$	1	—
R74	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-39 $k\Omega \pm 5\%$	39 $k\Omega$	1	—
R75	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	—
R76	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R77	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-560 $k\Omega \pm 5\%$	560 $k\Omega$	1	—
R78	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-330 $k\Omega \pm 10\%$	330 $k\Omega$	1	—
R79	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R80*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	100—200 $k\Omega$
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	680-1200 $k\Omega$
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2,0-22 $k\Omega \pm 5\%$	22 $k\Omega$	1	—
R83*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-360 $k\Omega \pm 5\%$	560 $k\Omega$	1	220—470 $k\Omega$
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R87	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R88	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	130 $k\Omega$	1	—
R89	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-2,7 $k\Omega \pm 5\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R90	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 70\%$	100 $k\Omega$	1	—
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R92	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R93	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R94	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R95	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R96	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R97	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R98	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R99	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R100	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R101	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R102	OZO.567.007TU	Opornik OMLT-1,0-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R103	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R104	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R105*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-130 $\Omega \pm 5\%$	130 Ω	1	51—150 Ω
R106	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $k\Omega \pm 10\%$	560 $k\Omega$	1	—
R107	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	4,3 $k\Omega$	1	—
R108	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R109	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R110	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R111	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R112	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R113	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	—
R114	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-1,5 $M\Omega \pm 5\%$	1,5 $M\Omega$	1	—
R115	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-110 $k\Omega \pm 5\%$	110 $k\Omega$	1	—
R116*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	51—150 Ω
R117	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R118	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R119	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R120*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	2—5,1 $k\Omega$
R121*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-82 $\Omega \pm 5\%$	82 Ω	1	51—150 Ω
R122	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R123	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R124	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-16 $k\Omega \pm 5\%$	16 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R128	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R129	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R130*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	3,9—10 $k\Omega$
R131	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R132	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R133	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R134	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R135	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R136	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R137	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R138	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R139*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	3,3—10 $k\Omega$
R140	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—
R141	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R142	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R143	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R144	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R145*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	51—130 Ω

1	2	3	4	5	6
R148*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-4,3 kΩ ± 5 %	4,3 kΩ	1	—
R149	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-160 kΩ ± 5 %	160 kΩ	1	—
R150		Opornik OWS-0,5-1-4,7 kΩ ± 10 %	4,7 kΩ	1	—
C1	OZO.460.024TU	Kondensator KT-2aM1300-270 ± ± 10 % -I	270 pF	1	—
C2	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C3	OZO.461.016TU	Kondensator FT-1-600-0,015-II	0,015 μF	1	—
C4	OZO.461.016TU	Kondensator FT-1-600-0,01-I	0,01 μF	1	—
C5*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 ± 10 %	0,033 μF	1	NOZO.005.002 0,01—0,068 μF
C6	OZO.461.016TU	Kondensator FT-200-0,1-II	0,1 μF	1	—
C7	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-270 ± ± 10 % -I	270 pF	1	—
C8	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,22 ± 5 %	0,22 μF	1	NOZO.005.002
C9	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C10	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C11	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C12	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,22 ± 5 %	0,22 μF	1	NOZO.005.002
C13	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C14	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C16	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,22 ± 5 %	0,22 μF	1	NOZO.005.002
C17	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C18	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C19	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C20*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-1500 ± 10 %	1500 pF	1	NOZO.005.002 470—0,01 μF
C21	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,47 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C22	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,47 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C23	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,47 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C25	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-27 ± ± 10 % -I	27 pF	1	—
C26	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-100 ± ± 10 % -I	100 pF	1	—
C28	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C30	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C32	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C33	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,22 ± 5 %	0,22 μF	1	NOZO.005.002
C34	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C35	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C36	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C39	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,47 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C40*	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500G-4700-II	4700 pF	1	100—1500 pF 2400—6800 pF
C41	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-200 ± ± 10 % -I	200 pF	1	—
C42	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-51 ± ± 10 % -I	51 pF	1	—
C44	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-56 ± ± 10 % -I	56 pF	1	—
C46	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C47	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002

1	2	3	4	5	6
C48	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-1200-II	1200 pF	1	—
C49*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-3300 ± 10 %	3300 pF	1	NOŻO.005.002 1800 pF-0,01 μF
C50	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C51	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-56 ± ± 10 % -I	56 pF	1	—
C53	GOST.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-680 ± 10 % -3	680 pF	1	—
C54*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002 3300 pF — 0,015 μF
C55	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 5 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C56	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C57*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOŻO.005.002 910—5100 pF
C58	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C59	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C60	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C61	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C62	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C63	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C64	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C65	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-II	510 pF	1	—
C66	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C67	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-3300 ± 10 %	3300 pF	1	NOŻO.005.002
C68	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C69	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C70	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C71	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C72	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C73	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C74	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500G-3300-II	3300 pF	1	—
C75	OŻO.460.025TU	Kondens. KT-2aM-1300-56 ± ± 10 % -I	56 pF	1	—
C76	OŻO.461.025TU	Kondens. FT-1-600-0,015-II	0,015 μF	1	—
R146	GOST-9687-61	Kondens. FT-1-600-0,01-II	0,01 μF	1	—
R147	OŻO.467.006TU	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
Lo-1,	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-2,7 kΩ ± 5 %	2,7 kΩ	1	—
Lo-2	GJ2.066.234Sp	Opornik OMLT-1-10 MΩ ± 10 %	10 MΩ	1	—
Lo-3	GJ2.066.233Sp	Linia opóźniająca LZT-2,0 ± 10 % - -1200	2 μsek	2	—
Lo-4	GJ2.066.233Sp	Linia opóźniająca LZT-1,0 ± 10 % - -1200	1,0 μsek	1	—
Lo-5	GJ2.066.233Sp	Linia opóźniająca LZT-1,0 ± 10 % - -1200	1,0 μsek	1	—
Lo-6	GJ2.066.225Sp	Linia opóźniająca LZT-1,0 ± 10 % - -1200	1,0 μsek	1	—
Lo-7	GJ2.066.234Sp	Linia opóźniająca LZT-0,5 ± 10 % - -1200	0,5 μsek	1	—
Lo-9	GJ2.066.233Sp	Linia opóźniająca LZT-2,0 ± 10 % - -1200	2,0 μsek	2	—
		Linia opóźniająca LZT-1,0 ± 10 % - -1200	1,0 μsek	1	—

1	2	3	4	5	6
Lo-10	GJ2.066.232Sp	Linia opóźniająca LZT-0,5±10 %- -1200	0,5 μ sek	1	—
P1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302 D1	—	1	—
P2	RSO.452.049TU	Przełącznik RS-9 RS4.524.302 D1	—	1	—
L1	PK5.775.100Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
G1-G12	WJ6.604.005	Gniazdko	—	12	—
K1-K16	WJ4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	16	—
Sz1-					
-Sz2	GJ6.672.012	Zaciski	—	2	—
Sz25	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM24619Sz1W1	—	1	—
F5, F8	WJZ.647.018	Gniazdko	—	2	—
DL4-					
-DL7	WJ4.777.001	Dławik 0,1—470 μ H	—	4	—
DL-1	GJ4.777.004Sp	Dławik 1,2—10 μ H	—	1	—
V1	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-J	—	1	—
V2-V4					
i V6		Duotrioda 6N1P-W	—	4	—
V5, V7	SBZ.300.025TU	Pentoda 6Ż2P-W	—	2	—
V8-V13		Duotrioda 6N1P-W	—	6	—
V14	SUZ.300.020TU	Pentoda 6Ż2B-W	—	1	—
D1, D2	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	2	—
D3	TTZ.362.011TU	Dioda krzemowa D209	—	1	—
D4-D19	TTZ.362.017TU	Diody krzemowe D223A	—	16	—
D20	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
Tr1	GCh4.720.036Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr2	GCh4.720.036Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr3	GCh4.720.035Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr4	GCh4.720.036Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr5	GCh4.720.035Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr6	PK4.719.541Sp	Transformator żarzenia	—	1	—
Tr7	GCh4.720.035Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
4 PZ-S	WJ2.050.001Sp	Wzbudnica 4PZ-S	—	1	—
WPCz-					
-10	WJ2.031.012Sp	WPCz-10	—	1	—


2. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-26TRM I CD-26TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R2	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-22 $k\Omega$ —13 Sz	22 $k\Omega$	1	—
R3	OŻO.407.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R4	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R5	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R6	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,3 $k\Omega \pm 5\%$	1,3 $k\Omega$	1	—
R7	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R12	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	4,3 $k\Omega$	1	—
R18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R20*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	8,2—12 $k\Omega$
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R25*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	4,3 $k\Omega$	1	3,9—4,7 $k\Omega$
R26	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R27	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R28	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R29*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	620—910 $k\Omega$
R30	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R31	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R32	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R33	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-68 $k\Omega \pm 10\%$	68 $k\Omega$	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R35	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R36	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R37	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R38*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	75—160 $k\Omega$
R39	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R40	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R41	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $\Omega \pm 10\%$	150 Ω	1	—
R42	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R44*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	3,9—5,6 $k\Omega$
R45	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R46	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R47*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	56—110 $k\Omega$
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.407.006TU	Opornik OWS-0,5-1-390 $k\Omega \pm 10\%$	390 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R54	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-22 $k\Omega$ —13Sz	22 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R59	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R60	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R64*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-36 $\Omega \pm 5\%$	36 Ω	1	30—56 Ω
R65	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R66	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R75	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R76	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R77	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R78	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R79	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R80	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-22- $k\Omega$ 13Sz	22 $k\Omega$	1	—
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R82	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R83	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R85*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	30—56 $k\Omega$
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R90*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-39 $\Omega \pm 10\%$	39 Ω	1	30—56 Ω
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R100	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-680 Ω 13Sz	680 Ω	1	—
C1	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-680 $\pm 10\%$ -3	680 pF	1	—
C2	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C3	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C4	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-82 $\pm 10\%$ -3	82 pF	1	—
C5	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C6	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	NOZO.005.002
C7	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,25-II	0,25 μF	1	—
C8	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C9*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-1200 $\pm 10\%$	1200 pF	1	NOZO.005.002 1000—1500 pF
C10	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C12	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,25-II	0,25 μF	1	—
C13	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,33 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	NOZO.005.002
C14	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C15	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	—
C16	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M75-130 $\pm 5\%$ -3	130 pF	1	—
C17*	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-270 $\pm 10\%$ -3	270 pF	1	NOZO.005.002 220—330 pF
C18*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 $\pm 5\%$	0,015 μF	1	NOZO.005.002 0,01—0,022 μF
C19	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-150-1-II	1 μF	1	—
C20	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,1-II	0,1 μF	1	—
C21	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-2-II	2,0 μF	1	—
C22	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-680 $\pm 10\%$ -3	680 pF	1	—
C23	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C24	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,05-II	0,05 μF	1	—
C25	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M-1300-120 $\pm 10\%$ -3	120 pF	1	—
C26	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1-II	1 μF	1	—

1	2	3	4	5	6
C27	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002 1800—3300 pF
C29	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C30	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-1-II	1,0 μF	1	—
C31	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-1200 $\pm 10\%$	1200 pF	1	NOZO.005.002
C32	OZO.462.0032TU	Kondens. MBM-250-0,1-II	0,1 μF	1	—
C33	UBO.464.014TU	Kondens. ETO-1-25-30 $\pm 20\%$ -B	30 μF	1	—
C34	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1-II	1,0 μF	1	—
C35	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,25-II	0,25 μF	1	—
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
V1	SBZ.300.025TU	Pentoda wielkiej częstotl. 6Ż2P-W	—	1	—
V2	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V3	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V4	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V5	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V6	SBZ.300.025TU	Pentoda wielkiej częstotl. 6Ż2P-W	—	1	—
V7	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V8	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V9	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V10	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V11	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
D1	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D2	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D3	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D4	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D5	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
P1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4-524-300D1	—	1	—
P2	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4-524-300D1	—	1	—
P3	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4-524-208D1	—	1	—
P5	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4-201D1	—	1	—
P6	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4-524-301D1	—	1	—
P7	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4-524-302D1	—	1	—
P9	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4-524-201D1	—	1	—
Tr1	TN10.115.100	Transformator żarzenia	—	1	—
Tr2	GCh4.720.036Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr3	GCh4.720.035Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
F15	WJZ.647.018	Złącze wcz	—	1	—
G1	WJ6.604.005Sp	Gniazdko	—	10	G2—G10
K1	WP4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	5	K2—K5
Sz26	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM30B32Sz1W1	—	1	—
R92	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R93	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R94*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	30—36 $k\Omega$
R95	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-3,3 $k\Omega \pm 13Sz$	3,3 $k\Omega$	1	—
R96*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-16 $k\Omega \pm 10\%$	16 $k\Omega$	1	12—18 $k\Omega$
R97	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R101	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—



3. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO BLOKU CD-29TP

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
P1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4-524-200D1	—	1	—
W1	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
W2	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
Sz29	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM24B19Sz1W1	—	1	—
G	WJZ.653.001	Przewód szczelny II G-12	—	1	—
PAE	PK2.060.421Sp	Przełącznik antena-równoważnik	—	1	—
D	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	1	—

4. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-31TP

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
C1	OZO.462.049TU	Kondensator MBGSz-3-250-0,5-II	0,5 μF	1	—
C2	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-3-250-0,5-II	0,5 μF	1	—
C3	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-3-250-0,5-II	0,5 μF	1	—
C4	GOST-6760-62	Kondens. KBP-V-125-10-0,047-II	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C5	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-2-250-0,5-II	0,05 μF	1	—
C6	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-2-250-0,5-II	0,5 μF	1	—
C7	OZO.462.049TU	Kondensator MBCz-2-250-0,5-II	0,5 μF	1	—
C8	GOST-6760-62	Kondens. KBP-r-125-10-0,047-II	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C9	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-2-500-1-II	1 μF	1	—
C10	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-2-500-0,5-II	0,5 μF	1	—
C12	GOST-6760-62	Kondens. KBP-r-110-10-0,05-II	0,05 μF	1	NOZO.005.002
C13	OZO.462.022TU	Kondensator MBGC-2-200-A-1	1 μF	1	—
G1	WBZ.116.005TU	GNW-1	—	1	—
DW-1	WDZ.182.011TU	Silnik elektryczny EM-8-12	—	1	—
DW-2	WDZ.182.011TU	Silnik elektryczny EM-8-12	—	1	—
DW-3	GEO.312.004TU	Silnik elektryczny EM-15M	—	1	—
DW-4	WBZ.121.040TU	Silnik elektryczny DRW-20B	—	1	—
SN1- -SN3	WBZ.151.111TU	Selsyn nadajnik SGSM-1A	—	3	—
SN5	WWZ.151.111TU	Selsyn nadajnik SGSM-1A	—	1	—
SN6	$\frac{B}{573 \text{ var}} - TU$	Selsyn odbiornik typ 573B	—	1	—
TG1- -TG3	WDZ.183.001TU	Prądniczka tachometryczna typ TGP-1A	—	3	—
JK-1	PK5.759.064	Cewka indukcyjna	—	1	—
Sz1	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM42B50Sz2W1	—	1	—
Sz2	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RMG18B7Sz1E2	—	1	—
Sz3	GJO.364.020TU	Rozetka 2RM18KPN8G1W1	—	1	—
KW-1	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
KW-2	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
KW-3	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—

1	2	3	4	5	6
KW-4	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
KW-5	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—
KW-6	NO.360.011TU	Przełącznik D-703	—	1	—

5. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-32TP i CD-32TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3 $M\Omega \pm 5\%$	3 $M\Omega$	1	—
R1-1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R1-2*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	51—130 $k\Omega$
R1-3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R1-4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-5*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	33—62 $k\Omega$
R1-6*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	33—62 $k\Omega$
R1-7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-9*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-620 $\Omega \pm 5\%$	620 Ω	1	390—910 Ω
R1-10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R1-12	OZO.467.006TU	Opornik OWS-2-0,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R1-13	OZO.467.006TU	Opornik OWS-2-1-680 $\Omega \pm 10\%$	680 Ω	1	—
R1-14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-16	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R1-17*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	91—220 $k\Omega$
R1-19	OZO.467.006TU	Opornik OWS-2-1-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R1-22	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R1-23	OZO.467.006TU	Opornik OWS-2-1-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R1-24	OZO.467.006TU	Opornik OWS-2-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R1-25	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-26	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,3 $M\Omega \pm 5\%$	4,3 $M\Omega$	1	—
R1-28	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R1-29	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R1-31	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R1-32	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-130 $k\Omega \pm 5\%$	130 $k\Omega$	1	—
R1-33*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $M\Omega \pm 10\%$	3,3 $M\Omega$	1	2,7—5,1 $M\Omega$
R2-1	TJ.820.000Sp	Opornik PWK-20-1-5 $k\Omega \pm 10\%$	5 $k\Omega$	1	—
R2-2	GOST.6513-62	Opornik PEW-10-820 $\Omega \pm 10\%$	820 Ω	1	NOZO.005.002
R2-3	GOST.6513-62	Opornik PEW-25Ch-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	NOZO.005.002
R3-1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-5*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	2,7—5,1 $k\Omega$
R3-7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R3-8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R3-10	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R3-11*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R4-1*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	10 Ω	1	0—100 Ω
	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	2—6,2 $k\Omega$

1	2	3	4	5	6
R4-2	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R4-3*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	1,5—5,6 $k\Omega$
R4-4	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R4-5	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R4-6*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	3,6—10 $k\Omega$
R4-7*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	1,5—5,1 $k\Omega$
R4-8	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R4-9	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R4-10	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R4-11	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R4-12	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R4-13	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-15	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R4-16	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 $\Omega \pm 5\%$	620 Ω	1	—
R4-17	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R4-18	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R4-19	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R4-20*	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	240—510 $k\Omega$
R4-21*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	39—75 $k\Omega$
R4-22	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-23	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R4-24	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R4-25	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R4-26	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-27	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-30	UKO.468.005TU	Opornik SPO-0,5-330 $k\Omega$ —13 mm	330 $k\Omega$	1	—
R4-31	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-32	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R4-33	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-34	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4-35*	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	39—100 $k\Omega$
R4-36*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-160 $k\Omega \pm 5\%$	160 $k\Omega$	1	160—200 $k\Omega$
C1	OŽO.462.021TU	Kondensator KBG-MP-2a-1500- -0,1 $\pm 5\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C2	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-2-1500-0,25-I	0,25 μF	1	—
C1-1	GOST-9687-61	Kondensator BMT-2-400-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C1-2	OŽO.462.032TU	Kondensator MBM-160-0,25-II	0,25 μF	1	—
C1-3	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-400A-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-4	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-1500-0,25-II	0,25 μF	1	—
C1-6*	OŽO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-470 $\pm 10\%$	470 pF	1	270—560 pF
C1-7	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-400A-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-8	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-400A-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-9	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-1500-0,25-II	0,25 μF	1	—
C1-10	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-400A-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-11	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-1500-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-12	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1-1500-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-13	OŽO.462.021TU	Kondensator KBG-MP-2W-1500- -0,1 $\pm 5\%$	0,1 μF	1	—
C1-14	OŽO.462.022TU	Kondensator MBGP-1500-0,25-I	0,25 μF	1	—
C1-15	OŽO.461.025TU	Kondensator KSOT-5-500-W-6200 $\pm 10\%$	6200 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C1-16	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-820 ± 10 %	820 pF	1	—
C1-17	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-2-1500-W-0,5-II	0,5 μF	1	—
C1-18*	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-470 ± ± 10 %	470 pF	1	—
C1-19	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1000 ± ± 10 %	1000 pF	1	—
C2-1	OZ4.622.469TU	Kondensator KBM-101-10-2-0,2	2×0,2 μF	1	—
C2-3	OZO.462.022TU	Kondensator MBGP-2-200-A-0,5-II	0,5 μF	1	—
C2-2	OZ4.622.469TU	Kondensator KBM-101-10-2-0,2	2×0,2 μF	1	—
C3-1	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-2	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-3	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-680 ± 10 %	680 pF	1	—
C3-4	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-680 ± 10 %	680 pF	1	—
C3-5	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-6	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	6/25 pF	1	—
C3-7	OZO.460.010TU	Kondensator OKPK-1-6/25	6/25 pF	1	—
C3-8	OZO.460.010TU	Kondensator OKPK-1-6/25	680 pF	1	—
C3-9	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-680 ± 10 %	2/7 pF	1	—
C3-10	OZO.460.010TU	Kondensator OKPK-1-2/7	680 pF	1	—
C3-11	OZO.361.009TU	Kondes. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-12	OZO.461.009TU	Kondes. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-13	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-680 ± 10 %	680 pF	1	—
C3-14	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-680 ± 10 %	680 pF	1	—
C3-15	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-16	OZO.461.025TU	Kondensator OKSO-2-500-W-680 ± 10 %	680 pF	1	—
C3-17	OZO.461.025TU	Kondensator OKSO-2-500-W-680 ± 10 %	68 pF	1	—
C3-18	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-19	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C3-20	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-680-II	680 pF	1	—
C4-1	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C4-2	OZO.460.024TU	Kondensator KT-16-N70-3300 ± ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C4-3	OZO.460.024TU	Kondensator KT-16-N70-3300 ± ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C4-4	OZO.460.009TU	Kondensator OKTK-1a-M-4-II	4 pF	1	—
C4-5	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-750-II	750 pF	1	—
C4-6	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-750-II	750 pF	1	—
C4-7	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C4-8	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-750-II	750 pF	1	—
C4-9	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-1-250-W-750-II	750 pF	1	—
C4-11	OZO.460.009TU	Kondensator OKTK-1a-M-15-II	15 pF	1	—
C4-12	OZO.460.010TU	Kondensator OKPK-1-4/15	r/15 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C4-13*	OZO.460.009TU	Kondensator OKTK-1a-M-8-II	8 pF	1	4—15 pF
C4-14	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-1-250-W-56 ± 10 %	56 pF	1	—
C4-15	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-1-250-W-56 ± 10 %	56 pF	1	NOZO.005.002
C4-16	GOST-9687-61	Kondensator BMT-1-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C4-17	GOST-9687-61	Kondensator BMT-1-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C4-18	GOST-9687-61	Kondensator BMT-1-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C4-19	GOST-9687-61	Kondensator BMT-1-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	—
C4-20	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C4-21	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-1-400-2×0,2-II	2×0,1 μF	1	—
C4-23	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500-W-1000 ± 10 %	1000 pF	1	NOZO.005.002
C4-24	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	—
C4-25	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-1-250-W-100 ± 10 %	100 pF	1	NOZO.005.002
C4-26	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	—
C4-22	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-1-400-2×0,1-II	2×0,1 μF	1	—
C5-1	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C5-2	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C5-4	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C5-5	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C5-6	OZO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-250-W-750 ± 10 %	750 pF	1	—
C5-7	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-8	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-9	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-10	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-11	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-12	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-13	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
C5-14	OZO.461.009TU	Kondens. OKSO-2-500-W-1600-II	1600 pF	1	—
L1-1	WP4.777.037	Cewka indukcyjna 85 μH ± 5 %	85 μH	1	—
L1-2	WP4.777.038	Cewka indukcyjna 85 μH ± 5 %	85 μH	1	—
L2-1	PK4.759.003Sp	Dławik 5 μH	5 μH	1	—
L3-1	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 μH ± 5 %	20 μH	1	—
L3-2	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 μH ± 5 %	20 μH	1	—
L3-3	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 μH ± 5 %	20 μH	1	—
L3-4	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 μH ± 5 %	20 μH	1	—
L3-5	ZA5.775.234	Cewka indukcyjna 1,1 μH	1,1 μH	1	—
L3-6	ZA5.775.234	Cewka indukcyjna 1,1 μH	1,1 μH	1	—
L3-7	ZA5.775.234	Cewka indukcyjna 4,5 μH	4,5 μH	1	—
L3-8	ZA5.775.234	Cewka indukcyjna 4,5 μH	4,5 μH	1	—

1	2	3	4	5	6
L3-9	ZA5.779.054	Cewka indukcyjna 2,5 μH	2,5 μH	1	—
L3-10	ZA4.777.373Sp	Cewka indukcyjna 4,4 μH	4,4 μH	1	—
L3-11	ZA4.777.022Sp	Dławik 0,25 μH	0,25 μH	1	—
L3-12	GJ4.777.003Sp	Dławik 0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L3-13	WP4.777.022Sp	Dławik 0,25 μH	0,25 μH	1	—
L3-14	ZA5.777.140	Cewka indukcyjna 1,4 μH	1,4 μH	1	—
L3-15	ZA5.777.141	Cewka indukcyjna 3,6 μH	3,6 μH	1	—
L4-1	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L4-2	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L4-3	GJ4.777.422Sp	Cewka indukcyjna 1,4 μH	1,4 μH	1	—
L4-4	ZA5.777.140	Cewka indukcyjna 1,4 μH	1,4 μH	1	—
L4-5	ZA5.777.228	Cewka indukcyjna 1,06 μH	1,06 μH	1	—
L4-6	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L4-7	GA5.777.228	Cewka indukcyjna 1,16 μH	1,16 μH	1	—
L4-8	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
L5-1	WP4.777.022Sp	Dławik 0,25 μH	0,25 μH	1	—
L5-2	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L5-3	WP4.777.022Sp	Dławik 0,25 μH	0,25 μH	1	—
L5-4	GJ4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	20 μH	1	—
L5-5	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
L5-6	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
L5-7	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
L5-8	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
L5-9	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
V1*	GJ4.777.004Sp	Dławik D-0,1-160 $\mu H \pm 5\%$	160 μH	1	—
V2	JIO.332.082.CzTU	Klustron — dobiera się przy strojeniu	—	1	—
	OJZ.323.121TU	Magnetron — 189A	—	1	—
	OJZ.323.121TU	Magnetron — 189B	—	—	—
	OJZ.323.121TU	Magnetron — 189W	—	—	—
	OJZ.323.121TU	Magnetron — 189G	—	—	—
	OJZ.323.121TU	Magnetron — 189D	—	—	—
V3	JIO.332.055CzTU	Zwierak gazowany	—	1	—
V1-1	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V1-2	TSZ.341.000TU	Tyratron TCh-2	—	1	—
V1-3	TSZ.341.000TU	Tyratron TCh-2	—	1	—
V1-4	CzTU11.402.54	Duotetroda GI-30	—	1	—
V1-5	TSZ.431.000TU	Tyratron TCh-2	—	1	—
V1-6	TSZ.310.002TU	Tetroda GMI-83	—	1	—
V1-7	TSZ.310.002TU	Tetroda GMI-83	—	1	—
V2-1	CzTU.13.408.59	Kenotron W2-0,06/25	—	1	—
V2-2	CzTU.13.408.59	Kenotron W2-0,06/25	—	1	—
V3-1	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V3-2	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V3-3	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V4-1	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V4-2	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V4-3	SBZ.300.027TU	Pentoda 6Z1P-W	—	1	—
V4-4	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V4-5	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V4-6	SBZ.300.025TU	Pentoda 6Z2P-W	—	1	—
Tr1-1	STZ.301.007TU	Duotrioda 6N1P	—	1	—
Tr1-2	GCh4.720.006Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
	GCh4.720.003	Transformator impulsowy	—	1	—

1	2	3	4	5	6
Tr1-2	ZA4.710.293Sp	Transformator C15-15	—	1	—
Tr2-1	PK4.713.014Sp	Transformator anodowy C20-32	—	1	—
Tr2-2	PK4.710.117Sp	Transformator żarzenia lamp SO-8-25	—	1	—
Tr2-3	PK4.710.118Sp	Transformator żarzenia S75-25	—	1	—
Tr5-1	WP4.714.001Sp	Transformator żarzenia lamp S10-20	—	1	—
W1-1	TU.93-58	Przełącznik KW-9A	—	1	—
PK2-1	WP3.602.015Sp	Przełącznik	—	1	—
D1*	CzTU.04.110.57	Detektor D405B	—	1	—
D2*	CzTU.04.110.57	Detektor D405B	—	1	—
D3*	CzTU.04.111.55	Detektor D-405A	—	1	—
P1	GJ4.529.020CzTU	Przełącznik ER-1-N-2N3	—	1	—
P1-1	RSO.452.026TU	Przełącznik RDUG RS4.529.022Sp	—	1	—
P2-1	WP4.523.001	Przełącznik	—	1	—
P4-1	RF4.523.001TU	Przełącznik RES-5 RFO.452.103	—	1	—
M1	PKZ.128.000Sp	Silnik elektryczny MG-30-400A	—	1	—
M1-1	PKZ.128.001Sp	Silnik elektryczny MG-30-400	—	1	—
Sz1	TJ-7910	Złącze nożowe	—	1	—
Sz2	WŁO.364.006CzTU	Złącze wtykowe SzRRG48NSz1	—	1	—
Sz3	AR18-2-7-Sb03	Złącze nożowe	—	1	—
Sz4	TJ-7910	Złącze nożowe	—	1	—
Sz1-1	TJ-7911	Złącze nożowe	—	1	—
Sz2-1	TJ-7910	Złącze nożowe	—	1	—
	TJ-7911	Złącze nożowe	—	1	—
Sz3-1	2RM18KP32G1W1	Złącze wielożyłowe	—	1	—
Sz4-1	2RM24KPE19 -G1W1	Złącze wielożyłowe	—	1	—
Sz5-1	AR18-2-7sb04	Wtyczka	—	1	—
Sz5-2	2RM24B19Sz1W1	Wtyczka	—	1	—
Sz5-3	2RM18B7Sz1W1	Wtyczka	—	1	—
Sz5-4	TJ-7911	Wtyczka	—	1	—
F1	ZAZ.645.005Sp	Złącze WCz	—	1	—
F2	ZAZ.645.005Sp	Złącze WCz	—	1	—
F3	WP6.604.006	Złącze koncentryczne kabla RK-19	—	1	—
F3-1	WJ6.604.009	Gniazdko	—	1	—
F4-1	WJ6.604.003	Gniazdko	—	1	—
G1-1	NZAZ.547.000	Gniazdko koncentryczne NZAO.364.001	—	1	—
G1-2	NZAZ.647.000	Gniazdko koncentryczne NZAO.364.001	—	1	—
G1-3	NZAZ.647.000	Gniazdko koncentryczne NZAO.364.001	—	1	—
WK-1	MGUZ.602.010Sp	Przełącznik KW-P-W	—	1	—
I4-1	WP4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	1	—
I4-2	WP4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	1	—
I4-3	WP4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	1	—
I4-4	WP4.872.001Sp	Izolator przejściowy	—	1	—
RD1	TU.na1955r MAP	Potencjometryczny nadajnik ciś- nienia RD-3	—	1	—
MB-1	WP6.618.035	Blokada mechaniczna	—	1	—

6. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO FILTRU BLOKU CD-32TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
C1	GOST-6760-2	Kondens. KBP-F-20-500-0,5±20%	0,5 μF	1	NOZO.005.002
C2	GOST-6760-2	Kondens. KBP-F-20-110-2±20%	2,0 μF	1	NOZO.005.002
C3	GOST-6760-2	Kondens. KBP-F-20-110-1±20%	1,0 μF	1	NOZO.005.002
C5	GOST-6760-2	Kondens. KBP-F-20-500-0,5±20%	0,5 μF	1	NOZO.005.002
C6, 7, 8, 9	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-1-250-0,5-Sz	0,5 μF	4	—
C10	OZO.462.049TU	Kondensator MBGCz-1-250-2-Sz	2,0 μF	1	—
Sz1	WPO.304.006TU	Złącze RCz8.P28.NSz1	—	1	—
Sz2	WI4.853.218Sp	Kabel	—	1	—
R1	OZO.467.503TU	Opornik PT-MN-1-39 $k\Omega \pm 1\%$	39 $k\Omega$	1	—
R2	OZO.468.005TU	Opornik OSP-II-10 $k\Omega$ -A-OS-3-20	10 $k\Omega$	1	—
R3	OZO.467.503TU	Opornik PT-MN-0,5-10 $k\Omega \pm 1\%$	10 $k\Omega$	1	—
D1	SzBZ.362.002TU	Dioda krzemowa D226	—	1	—
C11	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-001±10%	0,01 μF	1	NOZO.005.002

7. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-33TPM I CD-33TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	9
R1	OZO.467.015TU	Opornik ULM-0,12-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $\Omega \pm 5\%$	130 Ω	1	—
R3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-22 $k\Omega \pm 10\%$	22 $k\Omega$	1	—
R4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 5\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R5	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $\Omega \pm 5\%$	130 Ω	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R12*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	1—3 $k\Omega$
R14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R16*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,4 $k\Omega \pm 5\%$	2,4 $k\Omega$	1	1—4,7 $k\Omega$
R18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R21*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R22*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	200 Ω — 2 $k\Omega$
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	51 Ω — 3,3 $k\Omega$
	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,4 $k\Omega \pm 5\%$	2,4 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R24	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R25	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R26	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R27	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R29	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-6,8 $k\Omega \pm 10\%$	6,8 $k\Omega$	1	—
R30*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	20—39 $k\Omega$
R31	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R32	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R33	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R34	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R35	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R36*	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	10—20 $k\Omega$
R37	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-39 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R38	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-16 $k\Omega \pm 5\%$	16 $k\Omega$	1	—
R39	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R40	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R41	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R42	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R43	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R44	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R45	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R46	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R47	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-13 $k\Omega \pm 5\%$	13 $k\Omega$	1	—
R48	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R49	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R50	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R51	OŽO.467.503TU	Opornik PT-MN-1-300 $k\Omega \pm 1\%$	300 $k\Omega$	1	—
R52	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R53	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R54	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R55	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R56	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R57	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R58	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R59	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-68 $k\Omega \pm 10\%$	68 $k\Omega$	2	—
R60	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-3,3 $k\Omega$ —13Sz	3,3 $k\Omega$	1	—
R61	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-22 $k\Omega \pm 5\%$	22 $k\Omega$	1	—
R62	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R63	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R64	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R65	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R66	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R67	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R68	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R69	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-3,3 $k\Omega$ —13Sz	3,3 $k\Omega$	1	—
R70	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-2-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	—
R71	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R72	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R73	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R74	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 5\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R75	OŽO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $k\Omega \pm 10\%$	51 $k\Omega$	1	—
R76	OŽO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R77	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R78	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R79	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R80	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R83	OZO.468.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R87	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R88	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R89	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $\Omega \pm 10\%$	330 Ω	1	—
R90	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R92	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R93	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R94	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $\Omega \pm 10\%$	330 $k\Omega$	1	—
R95	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R96	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R97	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R98	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R99	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	4,3 $k\Omega$	1	—
R100*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	75—120 $k\Omega$
R101	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R102	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-3,6 $k\Omega \pm 5\%$	3,6 $k\Omega$	1	—
R103	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R104	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,3 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R105	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R106	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R107	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R108	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R109	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	—
R110	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R111	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R112	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R113	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R114	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R115	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R116	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R117	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R118	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R119	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-220 $k\Omega$ —13Sz	220 $k\Omega$	1	—
R120	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-47 $k\Omega$ —13Sz	47 $k\Omega$	1	—
R121	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-470 Ω —13Sz	470 Ω	1	—
R122*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	2—6,2 $k\Omega$
R123	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R124	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-160 $k\Omega \pm 5\%$	160 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.503TU	Opornik PT-MN-0,5-16 $k\Omega \pm 10\%$	16 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R128	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—

1	2	3	4'	5	6
R129	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R130	OŻO.467.503TU	Opornik PP-3-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R131	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	—
R132	OŻO.467.503TU	Opornik PT-MN-0,5-51 $k\Omega \pm 1\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R133	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R134	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R135	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R136*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	6,8—20 $k\Omega$
R137	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	—
R138	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R139	OŻO.467.006TU	Opornik OMLT-1-1-68 $k\Omega \pm 10\%$	68 $k\Omega$	1	—
R140	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	200—1000 Ω
R141	OŻO.468.503TU	Opornik PP-3-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R142	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	30—100 $k\Omega$
R143	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R144	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R145	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R146	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R147	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R148	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R149	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R150	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $k\Omega \pm 10\%$	560 $k\Omega$	1	—
R151	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R153	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R154	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R155	OŻO.467.007TU	Opornik OMLR-2-13 $k\Omega \pm 5\%$	13 $k\Omega$	1	—
R156	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R157*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-8,2 $k\Omega \pm 10\%$	8,2 $k\Omega$	1	5,1—15 $k\Omega$
R158*	OŻO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	2—33 $k\Omega$
R159	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R160	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R161	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R162	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R163*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $\Omega \pm 10\%$	560 Ω	1	470—1000 Ω
R164	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R165*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	36—220 $k\Omega$
C1	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-51 $\pm 10\% -3$	51 pF	1	—
C2	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-100 $\pm 10\% -3$	100 pF	1	—
C3	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C4	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C5	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 $\pm 10\% -3$	100 pF	1	—
C6	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C7	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C8	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-51 $\pm 10\% -3$	51 pF	1	—
C9	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C10	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—
C11	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 $\pm 10\% -3$	100 pF	1	—
C12	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 10\% -3$	3300 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C13	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C14	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C15	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C16	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C17	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C18	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C19	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C20	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C21	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C22	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C23	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C24	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C25	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-1500 ± 10 % -3	1500 pF	1	—
C26	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C27	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C28	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C29	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C30	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	680 pF	1	—
C31	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C32	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C33	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-P33-15 ± 10 % -3	15 pF	1	—
C34	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C35	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C36	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-3300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C38	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C39	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-400-0,5-II	0,5 μF	1	—
C40	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C41	OZO.461.003TU	Kondens. CGM-3-500G-620-II	620 pF	1	—
C42	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C43	OZO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-680-II	680 pF	1	—
C44	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C45	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C46	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C47	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C48	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-150 ± ± 10 % -3	150 pF	1	—
C49	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 % -3	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C50	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1-II	1 μF	1	—
C51	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C52	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-120 ± ± 10 % -3	120 pF	1	—
C53	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C54	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-4300 ± 10 %	4300 pF	1	NOZO.005.002
C55	OZO.462.031TU	Kondens. MBGN-2-2-II	2 μF	1	—
C56	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C57	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C58	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C59	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022 ± 10 %	0,022 μF	1	NOŻO.005.002
C60	OŻO.461.016TU	Kondens. FT1-600-680-II	680 pF	1	—
C61	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-2200 ± 10 % -3	2200 pF	1	—
C62	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C63	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C64	OŻO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-680-II	680 pF	1	—
C65	OŻO.460.024TU	Kond. KT-1a-N70-2200 ± 10 % -3	2200 pF	1	—
C66	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M1300-100 ± ± 10 % -3	100 pF	1	—
C67	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C68	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C69	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,17 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C70	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C71	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C72	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C73	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C74	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C75	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C76	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-1000 ± 10 % -3	1000 pF	1	—
C77	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C78	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1-II	1 μF	1	—
C79	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-G-3300-II	3300 pF	1	—
C80	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C81	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-470 ± 10 %	470 pF	1	NOŻO.005.002
C82	OŻO.464.014TU	Kondens. ETO-1-50-20 ± 20 % -B	20 μF	1	—
C83	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C84	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C86	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C87	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C88	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C89	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C90	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C91	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 ± 10 % -3	3300 pF	1	—
C92	OŻO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 ± 10 %	3300 pF	1	—
C93	UBO.462.009TU	Kondensator MBGT-160-1-II	1 μF	1	—
C94	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
L1	ZA4.777.296Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L2	WI4.777.296Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L3	ZA4.777.256Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L4	WI4.777.201Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L5	ZA4.777.296Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L6	ZA4.777.296Sp	Cewka indukcyjna	1,5 μH	1	—
L7	GI4.777.004	Cewka indukcyjna	30 μH	1	—
L8	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
L9	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
L10	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
L11	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
L12	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
L13	ZA4.759.000Sp	Cewka indukcyjna	0,36 μH	1	—
Dł15	GI4.777.005	Dławik 0,15-150 μH ± 5 %	150 μH	1	—
Dł16	GI4.777.005	Dławik 0,15-150 μH ± 5 %	150 μH	1	—

1	2	3	4	5	6
DI17	GI4.777.005	Dławik 0,15-150 $\mu H \pm 5\%$	150 μH	1	—
V1	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V2	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V3	SBZ.300.027TU	Pentoda wcz 6Ż1P-W	—	1	—
V4	SBZ.300.027TU	Pentoda wcz 6Ż1P-W	—	1	—
V5	SBZ.300.027TU	Pentoda wcz 6Ż1P-W	—	1	—
V6	SBZ.300.027TU	Pentoda wcz 6Ż1P-W	—	1	—
V7	SBZ.300.02TU	Pentoda wcz 6Ż1P-W	—	1	—
V8	CzTU01.440.58	Pentoda wcz 6Ż5P	—	1	—
V9	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V10	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V11	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V12	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V13	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V14	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V15	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V16	STZ.303.006TU	Duodioda 6Ch2P-W	—	1	—
V17	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V18	SBZm.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V19	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V20	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V21	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V22	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V23	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
Lo-1	GI2.066.225Sp	Linia opóźniająca LZT-0,5-1200	—	1	—
F1	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F2	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F3	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F4	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F5	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F6	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F7	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F8	PKZ.645.015Sp	Wtyczka wielokołkowa	—	1	—
F9	PKZ.645.015Sp	Wtyczka wielokołkowa	—	1	—
F10	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F11	PKZ.645.015Sp	Wtyczka wielokołkowa	—	1	—
F12	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F13	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F14	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F15	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F16	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
F17	PK8.223.420T	Tulejka W3	—	1	—
F18	PK8.223.420T	Tulejka W3	—	1	—
F19	WI6.604.009Sp	Gniazdko	—	1	—
D1	PKZ.645.015Sp	Wtyczka wielokołkowa	—	1	—
	TTZ.362.001	Dioda krzemowa D-101A	—	1	—
	WczTU				
D2-D8	TTZ.362.017WTU	Dioda krzemowa D-223A	—	1	—
Tr1	TN-10-115-400	Transformator impulsowy	—	1	—
Sz3	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM24B19Sz1W1	—	1	—
G1-G15	WI6.604.005Sp	Gniazdka kontrolne	—	15	—
K1	WI6.604.005Sp	Gniazdko	—	1	—
K2	WI6.604.005Sp	Gniazdko	—	1	—

1	2	3	4	5	6
K3	WI6.604.005Sp	Gniazdko	—	1	—
P1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P2	RSO.453.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P3	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P4	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P5	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—

8. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-34TPM

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,1 $k\Omega \pm 5\%$	1,1 $k\Omega$	1	—
R3	OZO.457.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R4	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-40-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R5*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-56 $k\Omega \pm 10\%$	56 $k\Omega$	1	—
R7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	56 $k\Omega$	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R11	GOST-6513-62	Opornik PEW-10-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	5,2 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R12	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R13	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-6,8 $k\Omega$ -A-OS-3-20	6,8 $k\Omega$	1	—
R14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-16 $k\Omega \pm 5\%$	16 $k\Omega$	1	—
R16	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-220 $k\Omega$ -A-OS-3-20	220 $k\Omega$	1	—
R17*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	100—150 $k\Omega$
R18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R19	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-470 $k\Omega$ -A-OS-3-20	470 $k\Omega$	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-560 $k\Omega \pm 10\%$	560 $k\Omega$	1	—
R21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R22*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	1,8—3,9 $k\Omega$
R23	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-3,3 $k\Omega$ -A-OS-3-20	3,3 $k\Omega$	1	—
R24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R25	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	1,5 $k\Omega$	1	—
R26	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-1,5 $k\Omega$ -A-OS-3-20	1,5 $k\Omega$	1	—
R27	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-3,3 $k\Omega$ -A-OS-3-20	3,3 $k\Omega$	1	—
R28*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	300—750 Ω
R32	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-40-10 $\Omega \pm 10\%$	10 Ω	1	—
R33	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R35	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R36	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 $k\Omega$ -A-OS-3-20	100 $k\Omega$	1	—
R37*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	100 Ω -10 $k\Omega$
R38	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-500 $\Omega \pm 10\%$	500 Ω	1	—

1	2	3	4	5	6
R39	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-500 $\Omega \pm 10\%$	500 Ω	1	—
R40	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R41	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,3 $k\Omega \pm 5\%$	1,3 $k\Omega$	1	—
R42	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,3 $k\Omega \pm 5\%$	1,3 $k\Omega$	1	—
R44	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R45	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R46	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R47	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2,2 $M\Omega \pm 10\%$	2,2 $M\Omega$	1	—
R56*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	100—300 Ω
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R59	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
C1	COST-6118-59	Kondens. KBG-MP-28-1500-0,05 $\pm 10\%$	0,05 μF	1	NOZO.005.002
C2	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C3	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-1,0-II	1,0 μF	1	—
C4	GOST-6118-59	Kondens. KBG-MP-28-1500-0,05 $\pm 10\%$	0,05 μF	1	NOZO.005.002
C5	GOST-6118-59	Kondens. KBG-MP-28-1500-0,05 $\pm 10\%$	0,05 μF	1	NOZO.005.002
C6	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500G-4700-II	4700 pF	1	—
C7	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C8	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C9	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-750-II	750 pF	1	—
C10	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C11	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	NOZO.005.002
C12	UBO.464.014TU	Kondens. ETO-3-250-3 $\pm 10\%$ -B	3,0 μF	1	—
V1	TSZ.355.027Sp	Lampa oscyloskopowa 12LN1	—	1	—
V2	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
VN1	TU-1-3-108	Żarówka SM-37	—	1	—
VN2	TU-1-3-108	Żarówka SM-37	—	1	—
VN3	TU-1-3-108	Żarówka SM-37	—	1	—
VN4	TU-1-3-108	Żarówka SM-36	—	1	—
VN5	TU-1-3-108	Żarówka SM-36	—	1	—
VN6	TU-1-3-108	Żarówka SM-36	—	1	—
VN7	TU-1-3-108	Żarówka SM-36	—	1	—
VN8	TU-1-3-108	Żarówka SM-37	—	1	—
D2	TTZ.362.001TU	Dioda krzemowa D-101A	—	1	—
K1	PK4.791.007Sp	Cewka odchylająca	—	1	—
K2	WI5.791.200	Cewka odchylająca	—	1	—
K3-K5	ZA6.620.272	Styki sprężynujące	—	3	—
K3-K5	ZA6.622.377	Styki	—	3	—
Sz-4T	GAO.364.020TU	Wtyczka 2RM30B32Sz1W1	—	1	—
P1-P5	RSO.452.045TU	Przełączniki RES-9 RS4.524.201D1	—	5	—
P6	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.208D1	—	1	—

1	2	3	4	5	6
P7	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.301D1	—	1	—
Tr1	GCh4.720.035Sp	Transformator impulsowy	—	1	—
Tr2	PK4.710.511Sp	Transformator	—	1	—
U1	LK2.087.223Sp	Węzeł zasilania	—	1	—
KN-1	WRO.360.002TU	Przycisk GRZ.604.001	—	1	—
G1-G2	WI6.604.005	Gniazdko	—	2	—
G3		Gniazdko	—	1	—

9. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-36TP

Oznaczenie wg schematu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzupełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R2	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-82 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R3	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R4-R5	OŻO.468.005TU	Opornik OSP-Sz- $\frac{10K-A}{10K-A}$ -OS-3-20	10 $k\Omega$	2	—
R6	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R7	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R8	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R9	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	—
R10*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	8,5 $k\Omega$	1	4,3—9,1 $k\Omega$
R11	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R12	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R13	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R14	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R15	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R16*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	120—180 $k\Omega$
R17	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R18	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R19	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R20	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R21	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—
R22	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R23	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R24	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R25	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R26	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R27	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R28*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLR-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	120—180 $k\Omega$
R29	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R30	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R31	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R32	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R33	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—
R34	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R35	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R36	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R37	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-33 $k\Omega$ -A-OS-3-20	33 $k\Omega$	1	—
R38	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R39*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	220—270 $k\Omega$
R40	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R41	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-3,3 $k\Omega$ -A-OS-3-20	3,3 $k\Omega$	1	—
R42*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R44	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R45	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R46	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R47	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R48*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $\Omega \pm 5\%$	470 Ω	1	100—560 Ω
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $\Omega \pm 5\%$	330 Ω	1	—
R53	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R59	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R60	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-180 $\Omega \pm 5\%$	180 Ω	1	—
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R65*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	20—43 $k\Omega$
R66	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-82 $k\Omega \pm 50\%$	82 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R68	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R69	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R70-					
-R71	OZO.468.005TU	Oporniki OSP-Sz- $\frac{10K-A}{10K-A}$ -OS-3-20	10 $k\Omega$	2	—
R72	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R73	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	—
R74	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R75*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	4,3—9,1 $k\Omega$
R76	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R77	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R78	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R79	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R80	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R81*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	120—180 $k\Omega$
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R83	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R87	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R88	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R89	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R90	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R92	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R93*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	120—180 $k\Omega$
R94	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R95	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R96	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R97	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R98	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—
R99	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R100	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R101	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R102	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R103	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-33 $k\Omega$ -A-OS-3-20	33 $k\Omega$	1	—
R104	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R105	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-180 $k\Omega \pm 5\%$	180 $k\Omega$	1	—
R106	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R107	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-33 $k\Omega$ -A-OS-3-20	33 $k\Omega$	1	—
R108	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R109	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R110	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R111	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R112	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R113*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 5\%$	3,9 $k\Omega$	1	2—5,1 $k\Omega$
R114	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R115	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R116	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R117	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R118	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-27 $k\Omega \pm 5\%$	27 $k\Omega$	1	—
R119	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R120	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R121	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R122	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R123	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R124	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R128	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R129	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R130	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,3-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R131	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R132	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R133	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R134	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-33 $k\Omega$ -A-OS-3-20	33 $k\Omega$	1	—
R135*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	5,1—15 $k\Omega$
R136*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	270—390 $k\Omega$
R137	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R138	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R139	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R140	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R141	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R142	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R143	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R144	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 5\%$	100 Ω	1	—
R145	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 5\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R146	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R147	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R148	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R149	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R150	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R151	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R152	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R155	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R157	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R158	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R159	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R160	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R161	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R162	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R164	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R165	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R166	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R167	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R168	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R169	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	—
R170*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	33—68 $k\Omega$
R171	OZO.468.007TU	Opornik OMLT-1-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	—
R172	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R173	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R174	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R175	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 5\%$	33 $k\Omega$	1	—
R176	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R177*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	2,7—4,3 $k\Omega$
R178	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R179	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R180	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-16 $k\Omega \pm 5\%$	16 $k\Omega$	1	—
R181	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R182	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R183	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R184	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R185	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R186*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	2—3,2 $k\Omega$
R187	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R188	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R189	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R190	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $\Omega \pm 10\%$	150 Ω	1	—
R191	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	—
R192*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $\Omega \pm 5\%$	330 Ω	1	100—560 Ω
R193	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R195	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R196	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R197	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R198	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R199	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
C1	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-1,0-II	1,0 μF	1	—
C2	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-150-0,1-II	0,1 μF	1	—
C3	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-240-I	240 μF	1	—
C4	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C5	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C6	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,25-II	0,25 μF	1	—
C7	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-560-II	560 pF	1	—
C8	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-430-I	430 pF	1	—
C9	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-4700 $\pm 5\%$	4700 pF	1	NOŻO.005.002
C10	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,25-II	0,25 μF	1	—
C11	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-560-II	560 pF	1	—
C12	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-430-I	430 pF	1	—
C13	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-4700 $\pm 5\%$	4700 pF	1	NOŻO.005.002
C14	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-I	510 pF	1	—
C15	OŻO.461.016	Kondens. FT-1-600-0,01-II	0,01 μF	1	—
C16	OŻO.461.016	Kondens. FT-1-600-0,01-II	0,01 μF	1	—
C17	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-I	510 pF	1	—
C18	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-750-I	750 pF	1	—
C19	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C20	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,05-II	0,05 μF	1	—
C21	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-100-II	100 pF	1	—
C22*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-3300 $\pm 5\%$	3300 pF	1	2200—4700 pF
C23	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,05-II	0,05 μF	1	—
C24	OŻO.461.025TU	Kondensator KSOT-2-500G-240-I	240 pF	1	—
C25	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C26	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-3300 $\pm 10\%$	3300 pF	1	NOŻO.005.002
C27	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C28	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C29	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C30	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C31	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C32	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3200-A-1,0-II	1,0 μF	1	—
C33	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C34	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-240-I	240 pF	1	—
C35	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOŻO.005.002
C36	OŻO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C37	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-560-II	560 pF	1	—
C38	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,15-II	0,25 μF	1	—
C39	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-430-I	430 pF	1	—
C40	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-4700 $\pm 5\%$	4700 pF	1	NOŻO.005.002
C41	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-560-II	560 pF	1	—
C42	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,25-II	0,25 μF	1	—
C43	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-430-I	430 pF	1	—
C44	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-600-4700 $\pm 5\%$	4700 pF	1	NOŻO.005.002
C45	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-I	510 pF	1	—
C46	OŻO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-0,01-II	0,01 μF	1	—
C47	OŻO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-0,01-II	0,01 μF	1	—
C48	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-I	510 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C49	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C50	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C51	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-1-250G-56-I	56 pF	1	—
C52	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C53	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200A-1-1,0-II	1,0 μF	1	—
C54	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOZO.005.002
C55	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-II	0,5 μF	1	—
C56	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-II	0,5 μF	1	—
C57	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C58	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-3300 ± 10 %	3300 pF	1	NOZO.005.002
C59	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M47-75 ± 5 % -3	75 pF	1	—
C60	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M47-75 ± 5 % -3	75 pF	1	—
C61	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M47-75 ± 5 % -3	75 pF	1	—
C62	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M47-75 ± 5 % -3	75 pF	1	—
C63	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-500-0,05-II	0,05 μF	1	—
C64	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-220-II	220 pF	1	—
C65	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C66	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C67	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C68	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOZO.005.002
C69	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOZO.005.002
C70	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-510-I	510 pF	1	—
C71	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C72	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-1000-II	1000 pF	1	—
C73	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-1000-II	1000 pF	1	—
C74	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C75	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C76	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-II	0,5 μF	1	—
C77	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C78	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C79	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C80	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-270-II	270 pF	1	—
C81	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-560-II	560 pF	1	—
C82	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOZO.005.002
C83	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
V1	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V2	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V3	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V4	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V5	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V6	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V7	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V8	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-I	—	1	—
V9	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-I	—	1	—
V10	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-I	—	1	—
V11	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V12	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V13	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V14	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V15	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V16	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V17	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—

1	2	3	4	5	6
V18	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V19	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V20	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V21	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V22	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V23	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V24	STZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V25	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V26	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V27	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
D1, D2	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	2	—
D3	TTZ.362.017TU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
Tr1	TN-60-115-400	Transformator żarzenia OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr2	ZA4.734.000Sp	Transformator różniczkujący ZAO.471.006WTU	—	1	—
Tr3	GCh4.720.002Sp	Transformator impulsowy GChO.472.001TU	—	1	—
Tr4	GCh4.720.002Sp	Transformator impulsowy GChO.472.001TU	—	1	—
Tr5	ZA4.734.000Sp	Transformator różniczkujący ZAO.471.006WTU	—	1	—
Tr6	TA5.115.400	Ttransformator wzorcowy OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr7	GCh4.720.002Sp	Transformator impulsowy GChO.472.001TU	—	1	—
Tr8	GCh4.720.034Sp	Transformator impulsowy GChO.472.004TU	—	1	—
Lo-1	ZA2.066.174Sp	Linia opóźniająca ZA2.066.174.CzTU	—	1	—
Lo-2- Lo-4	GI2.066.242Sp	Linia opóźniająca LZT-4,0-1200GIO.206.004TU	—	3	—
G1-G15	WI6.604.005	Gniazdko kontrolne	—	15	—
K1-K8	WP4.872.001	Izolator przejściowy	—	8	—
Sz6	GJO.364.020	Wtyczka 2RM306PN32Sz1W1	—	1	—
F7	WIZ.647.018	Złącze koncentryczne	—	1	—
F8	WIZ.647.018	Złącze koncentryczne	—	1	—

10. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-37TPM I CD-37TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-0,5-56 $k\Omega \pm 0,5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R2	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R3	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-1-160 $k\Omega \pm 0,5\%$	160 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R4	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-47 kΩ-13-Sz	47 kΩ	1	—
R5	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-0,5-240 kΩ ± 0,5%	240 kΩ	1	—
R6	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-1 MΩ ± 10%	1 MΩ	1	—
R7	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-0,5-6,2 kΩ ± 0,5%	6,2 kΩ	1	—
R8	OZO.462.006TU	Opornik OWS-1-1-68 kΩ ± 5%	68 kΩ	1	—
R9	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-6,2 kΩ ± 5%	6,2 kΩ	1	—
R12	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-47 kΩ ± 10%	47 kΩ	1	—
R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-15 kΩ ± 10%	15 kΩ	1	—
R14	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-1-240 kΩ ± 0,5%	240 kΩ	1	—
R15	OZO.467.503TU	Opornik drutowy bezindukcyjny PTMN-1-240 kΩ ± 0,5%	240 kΩ	1	—
R16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-82 kΩ ± 5%	82 kΩ	1	—
R17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 kΩ ± 10%	120 kΩ	1	—
R18	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-47 kΩ-13-Sz	47 kΩ	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 kΩ ± 5%	100 kΩ	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-130 kΩ ± 5%	130 kΩ	1	—
R21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-36 kΩ ± 5%	36 kΩ	1	—
R22	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-75 kΩ ± 5%	75 kΩ	1	—
R25	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 kΩ ± 5%	620 kΩ	1	—
R26	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	—
R27	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-7,5 kΩ ± 5%	7,5 kΩ	1	—
R28	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-15 kΩ ± 10%	15 kΩ	1	—
R29	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 Ω ± 5%	620 Ω	1	—
R30	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R31	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-6,2 kΩ ± 5%	6,2 kΩ	1	—
R32	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 kΩ ± 10%	10 kΩ	1	—
R33	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 kΩ ± 5%	1 kΩ	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-360 kΩ ± 5%	360 kΩ	1	—
R36	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 kΩ ± 5%	47 kΩ	1	—
R37	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R38	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 kΩ ± 10%	47 kΩ	1	—
R39	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 kΩ ± 10%	150 kΩ	1	—
R40	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 kΩ ± 10%	470 kΩ	1	—
R41	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R42	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-270 kΩ ± 5%	270 kΩ	1	—
R43	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 kΩ ± 10%	120 kΩ	1	—
R44	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 kΩ ± 5%	7,5 kΩ	1	—
R45	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 kΩ ± 5%	470 kΩ	1	—
R46	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R47	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	—
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	—
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-270 kΩ ± 5%	270 kΩ	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 MΩ ± 5%	1 MΩ	1	—
R51	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 kΩ ± 10%	150 kΩ	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 kΩ ± 10%	470 kΩ	1	—

1	2	3	4	5	6
R53	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,0 $M\Omega \pm 5\%$	2 $M\Omega$	1	—
R54	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R55	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-680 $k\Omega \pm 5\%$	680 $k\Omega$	1	—
R59*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	91—270 $k\Omega$
R60	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 10\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 10\%$	56 $k\Omega$	1	—
R65	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1-1,6 $M\Omega \pm 5\%$	1,6 $M\Omega$	1	—
R66*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	82—160 $k\Omega$
R67	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 $\Omega \pm 5\%$	620 Ω	1	—
R68	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-10 $M\Omega \pm 10\%$	10 $M\Omega$	1	—
R69	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-10 $M\Omega \pm 10\%$	10 $M\Omega$	1	—
R70	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1,0 $M\Omega$	1	—
R71*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	39—75 $k\Omega$
R72	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R73	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R74	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R75	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R76	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R77	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R78	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R79	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	—
R80	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R83	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2,0 $M\Omega \pm 5\%$	2 $M\Omega$	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R87	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R88	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R89	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R90	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R92	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R93	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R94	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R95	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R96	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R97	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R98	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R99	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R100	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R101	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R102	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R103	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R104*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2,0 $M\Omega \pm 5\%$	2 $M\Omega$	1	2—2,2 $M\Omega$

1	2	3	4	5	6
R105	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R106	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,0 $M\Omega \pm 5\%$	3 $M\Omega$	1	—
R107	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R108	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R109	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R110	UKO.467.016TU	Opornik SPO-1-100 $k\Omega$ -13Sz	100 $k\Omega$	1	—
R111	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R112	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R113	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-3,0 $M\Omega \pm 5\%$	3 $M\Omega$	1	—
R114	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R115	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R116	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R117	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R118	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R119	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R120	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R121	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-22 $k\Omega$ -13Sz	22 $k\Omega$	1	—
R122	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R123*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	10—100 $k\Omega$
R124	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R128	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R129	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R130	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R131	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R132	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R133	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R134	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R135	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R136	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R137	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R138	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R139	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R140	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R141*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	10—47 $k\Omega$
R142	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-910 $k\Omega \pm 1\%$	910 $k\Omega$	1	—
R143	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R144	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R145	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R146	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R147	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	—
R148	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R149	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-47 $k\Omega$ -13Sz	47 $k\Omega$	1	—
R150	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R151*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	20—39 $k\Omega$
R152	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	—
R153	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-150 $k\Omega$ -13Sz	150 $k\Omega$	1	—
R154	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R155	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R156	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R157	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R158	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R159	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	—
R160	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R161	UKO.468.016TU	Opornik SPO-1-330 $k\Omega$ -13Sz	330 $k\Omega$	1	—
R162	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega$	470 $k\Omega$	1	—
R163	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-200 $k\Omega \pm 1\%$	200 $k\Omega$	1	—
R164	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R165	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R166	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-3,9 $k\Omega \pm 1\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R167	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-910 $k\Omega \pm 1\%$	910 $k\Omega$	1	—
R168	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R169	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R170	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-91 $k\Omega \pm 1\%$	91 $k\Omega$	1	—
R171	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R172	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R173	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R174	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-560 $k\Omega \pm 1\%$	560 $k\Omega$	1	—
R175	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-360 $k\Omega \pm 1\%$	360 $k\Omega$	1	—
R176	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R177	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R178*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	36—82 $k\Omega$
R179	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-360 $\Omega \pm 5\%$	360 Ω	1	—
R180	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R181	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R182*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	0—47 $k\Omega$
R183	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 10\%$	820 $k\Omega$	1	—
R184	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R185	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R186	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R187	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-478 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R188	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R189	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R190	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2,0 $M\Omega \pm 5\%$	2 $M\Omega$	1	—
R191	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R192	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R193	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-22 $k\Omega \pm 5\%$	22 $k\Omega$	1	—
R194	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R195	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R196	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R197	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R198	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R199	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-510 $k\Omega \pm 1\%$	510 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R200	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-270 $k\Omega \pm 1\%$	270 $k\Omega$	1	—
R201	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R202	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R203	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-180 $k\Omega \pm 5\%$	180 $k\Omega$	1	—
R204	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R205*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	510 $k\Omega$ —1 $M\Omega$
R206	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	—
R207	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R208	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R209	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R210	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R211	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 10\%$	270 $k\Omega$	1	—
R212	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R213	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R214	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,0 $M\Omega \pm 5\%$	1 $M\Omega$	1	—
R215	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R216*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	27—43 $k\Omega$
R218	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	—
R219	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 10\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R220	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 $\Omega \pm 5\%$	620 Ω	1	—
R221	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-68 $k\Omega \pm 10\%$	68 $k\Omega$	1	—
R222	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R223	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—
R224	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-220 $k\Omega \pm 0,5\%$	220 $k\Omega$	1	—
C1	GOST-10069-62	Kondens. KS-2-P-620 $\pm 5\%$ -I	620 pF	1	—
C2	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-1-250-W-120 $\pm 5\%$	120 pF	1	—
C3	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-2-400-A-0,25-II	0,25 μF	1	—
C4	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 $\pm 10\%$	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C5	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 $\pm 10\%$	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C6	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-220 $\pm 10\%$	220 pF	1	—
C7	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M75-33 $\pm 10\%$	33 pF	1	—
C8	GOST-10069-62	Kondens. KS-2-0-220 $\pm 5\%$ -I	220 pF	1	NOZO.005.002
C9	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-220 $\pm 10\%$	220 pF	1	—
C10*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 $\pm 10\%$	0,015 μF	1	0,015—0,022 μF
C11*	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-W-3000 $\pm 5\%$	3000 pF	1	0—6800 pF
C12	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-470 $\pm 10\%$	470 pF	1	—
C13	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022 $\pm 10\%$	0,022 μF	1	NOZO.005.002
C14	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022 $\pm 10\%$	0,022 μF	1	NOZO.005.002
C15	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-500-0,25-II	0,25 μF	1	—
C16	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-W-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	—
C17	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022 $\pm 10\%$	0,022 μF	1	NOZO.005.002
C18	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C19	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C20	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C21	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002

1	2	3	4	5	6
C22	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-680 ± ± 10 %	680 pF	1	—
C23	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŽO.005.002
C24	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-300 ± ± 5 %	300 pF	1	—
C25	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1000 ± ± 10 %	1000 pF	1	—
C26	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-500-0,25-II	0,25 μF	1	—
C27	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-W-2200 ± ± 10 %	2200 pF	1	—
C28	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C29	OŽO.461.016TU	Kondens. FT-3-200-0,47-II	0,47 μF	1	—
C30	OŽO.461.016TU	Kondens. FT-3-200-0,47-II	0,47 μF	1	—
C31	OŽO.461.016TU	Kondens. FT-3-200-0,47-II	0,47 μF	1	—
C32	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022 ± 10 %	0,022 μF	1	NOŽO.005.002
C33	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŽO.005.002
C34	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10 %	0,01 μF	1	NOŽO.005.002
C35	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOŽO.005.002
C36	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOŽO.005.002
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOŽO.005.002
C38	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 ± 10 %	2200 pF	1	NOŽO.005.002
C39	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-680 ± ± 10 %	680 pF	1	—
C40	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-680 ± ± 10 %	680 pF	1	—
C41	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-W-3300 ± ± 10 %	3300 pF	1	—
C42	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,022	0,022 μF	1	NOŽO.005.002
C43	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 ± 10 %	0,033 μF	1	NOŽO.005.002
C44	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-4,0-I	4,0 μF	1	—
C45	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1,0-II	1,0 μF	1	—
C46	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C47	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C48	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 ± 10 %	0,047 μF	1	NOŽO.005.002
C49	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-500-0,25-II	0,25 μF	1	—
C50	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C51	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C52	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C53	OŽO.462.022TU	Kondens. MBGT-2-400-A-0,25-II	0,25 μF	1	—
C54	OŽO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,05-II	0,05 μF	1	—
C55	OŽO.462.032TU	Kondens. MBM-500-0,05-II	0,05 μF	1	—
C56	GOST-10069-62	Kondens. KS-1-500-0-200 ± 5-I	200 pF	1	NOŽO.005.002
C57	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-5-500-W-3600 ± ± 10 %	3600 pF	1	—
C58	OŽO.462.032TU	Kondens. MBM-250-0,1-II	0,1 μF	1	—
C59	OŽO.461.016TU	Kondens. FT-3-200-0,47-II	0,47 μF	1	—
C60	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 ± 10 %	0,015 μF	1	NOŽO.005.002
C61	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1200 ± 10 %	1200 pF	1	—
C62	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015 ± 10 %	0,015 μF	1	NOŽO.005.002
C63	OŽO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1200 ± 10 %	1200 pF	1	—

1	2	3	4	5	6
C64	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1200 ± 10 %	1200 pF	1	—
C65	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015± 10 %	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C66	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-1200 ± 10 %	1200 pF	1	—
C67	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015± 10 %	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C68	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-150± 5 %	150 pF	1	—
C69	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-4,0-I	4,0 μF	1	—
C70	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015± 10 %	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C71	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-1,0-II	1,0 μF	1	—
C72	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015± 10 %	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C73	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,015± 10 %	0,015 μF	1	NOZO.005.002
C74	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C75	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-W-470± ± 10 %	470 pF	1	—
V1	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V2	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V3	STZ.303.006TU	Duodioda 6Ch2P-W	—	1	—
V4	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V5	STZ.301.013TU	Duotrioda 6N1P-J	—	2	—
i V6	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V7	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V8	STZ.303.006TU	Duodioda 6Ch2P-W	—	1	—
V9	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V10	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V11	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V12	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V13	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V14	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V15	STZ.303.006TU	Duodioda 6Ch2P-W	—	1	—
V16	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V17	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V18	SDZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V19	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V20	STZ.303.006TU	Duodioda 6Ch2P-W	—	1	—
V21	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V22	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V24	SUZ.825.331TU	Duotrioda 6N17B-W	—	1	—
V25	SUZ.303.004TU	Duodioda 6Ch7B	—	1	—
V26	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V27	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V28	SBZ.300.025TU	Pentoda WCz 6Ż2P-W	—	1	—
V29	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V30	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
Tr1	GCh0.472.001TU	Transformator impulsowy GCh4.720.002Sp	—	1	—
Tr2	GCh0.472.001TU	Transformator impulsowy GCh4.720.002Sp	—	1	—
Tr3	TN-60-115-400	Transformator żarzenia OJO.471.000TU	—	1	—
Tr4	TA1-40-400	Transformator OJO.471.000TU	—	1	—
WP1	WTU-60	Przetwornica wibracyjna WPG-58	—	1	—

1	2	3	4	5	6
F18	WJ6.604.009	Złącze koncentryczne	—	1	—
F2	WJ6.604.009	Złącze koncentryczne	—	1	—
F3	WJ6.604.009	Złącze koncentryczne	—	1	—
F6	WJ6.604.009	Złącze koncentryczne	—	1	—
Lo-1	GI2.066.222Sp	Linia opóźn. LZT-0,5-600 ± 10 % GJO.206.004TU	0,5 μ sek	1	—
Lo-2	GI2.066.230Sp	Linia opóźn. LZT-1,0-500 ± 10 % GIO.206.004TU	1,0 μ sek	1	—
Lo-3	GI2.066.229Sp	Linia opóźn. LZT-0,5-600 ± 5 % GIO.205.004TU	0,5 μ sek	1	—
Lo-4	GI2.066.230Sp	Linia opóźn. LZT-1,0-600 ± 5 % GIO.206.004TU	1,0 μ sek	1	—
Sz7	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM30632Sz1W1	—	1	—
G1-G9	WI6.604.005	Gniazdko	—	9	—
P1-P3	RSO.452.012TU	Przełącznik RMUG-RS4.524.403D1	—	3	—
P4-P6	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9-RS4.524.208D1	—	3	—
P7-P8	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9-RS4.524.201D1	—	2	—
P9	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10-RS4.524.302D1	—	1	—

11. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-38TP

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1-R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	8	—
R9-R32	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	24	—
R33- -R43	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	11	—
R44- -R53	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	10	—
R54	GOST-6513-62	Opornik PEW-15-2,0 $k\Omega \pm 10\%$	2 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R55	GOST-6513-62	Opornik PEW-25-1,3 $k\Omega \pm 5\%$	1,3 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R56	GOST-6513-62	Opornik PEW-20-2 $k\Omega \pm 10\%$	2 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R59	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R60	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-220 $k\Omega \pm 10\%$	220 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-220 $k\Omega \pm 5\%$	220 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R65	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R66	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 $k\Omega$ -A-OS-3-20	100 $k\Omega$	1	—
R68	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R69	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R70	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-130 $k\Omega \pm 5\%$	130 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R71	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 kΩ-A-OS-3-20	100 kΩ	1	—
R72	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R73	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-270 kΩ ± 5%	270 kΩ	1	—
R74	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	—
R75	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 kΩ-A-OS-3-20	100 kΩ	1	—
R76	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R77	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R78	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R79	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 kΩ-A-OS-3-20	100 kΩ	1	—
R80	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	—
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-24 kΩ ± 5%	24 kΩ	1	—
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-12 kΩ ± 10%	12 kΩ	1	—
R83	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-4,3 kΩ ± 5%	4,3 kΩ	1	—
R84	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-4,3 kΩ ± 5%	4,3 kΩ	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-62 kΩ ± 5%	62 kΩ	1	—
R86	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-62 kΩ ± 5%	62 kΩ	1	—
C1	GOST-6513-62	Opornik PEW-25-1,3 kΩ ± 10%	1,3 kΩ	1	NOZO.005.002
C2	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-10-II	10 μF	1	—
C3	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-10-II	10 μF	1	—
C4-C5	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-10-II	10 μF	1	—
C6-C7	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-10-II	10 μF	2	—
C8	UBO.462.009TU	Kondensator MBGT-300-10-II	10 μF	2	—
C9-C12	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 ± 10%	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C13-	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	4	—
-C14	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-350-0,1-II	0,1 μF	2	—
C15			10 μF	1	—
C16-	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-10-II	10 μF	1	—
-C17	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-160-10-II	10 μF	2	—
C18			0,1 μF	1	—
C19	OZO.462.046TU	Kondens. BGT-1000-0,1 ± 5%	0,25 μF	1	—
V1-V11	OZO.462.046TU	Kondens. BGT-1000-0,25 ± 5%	0,25 μF	1	—
V12-	CzTU.014.5562	Trioda 6S19P	—	11	—
-V15	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	4	—
V16			—	1	—
P1	WCzTU.027.4957	Stabiliwolt SG13P	—	1	—
P2	RSO.452.049TU	Przełącz. RES-10-RSCz.524.300D1	—	1	—
P3	TU.759.61	Przełącznik TKE-52-PDT	—	1	—
TK	TU.759.61	Przełącznik TKE-52-PDT	—	1	—
G1-G7	W42Msb05	Termoregulator	—	1	—
D1-	WI6.604.005	Gniazdko	—	7	Z-d P/y934
-D32	Tr3.362.006TU	Dioda D205	—	32	—
Dk-1			—	1	—
Sz8	D37-0,6-0,56	Dławik	—	1	—
M1	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM36BPN20Sz281	—	1	—
Tr1	PK3.128.001	Silnik elektryczny MG-30-400	—	1	P/J 597
Tr2	PK4.713.081	Transformator anodowy	—	1	—
Bp1	PK4.715.019	Transform. anodowo-żarzeniowy	—	1	—
i Bp4	GOST.5010.53	Bezpiecznik PK-30-0,25	0,25 A	2	—
Bp3	GOST.5010.53	Bezpiecznik PK-30-1	1 A	1	—

12. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO BLOKU CD-39TP

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
E1	GE6.666.494	Wirnik WT	—	1	
E2	GE6.667.270	Stojan WT	—	1	
EM-1	PKZ.254.026Sp	Elektromagnes EMS-13	—	1	—
M2	LY5.125.028	Nadajnik momentu	—	1	—
KP1	LY6.520.020	Grupa stykowa	—	1	—
KP2	LY6.520.020	Grupa stykowa	—	1	
R1	GJO.4673.006	Opór drut. dokładny PTMN-1-6,2±1%	6,2 kΩ	1	—
R2	GJO.4673.006	Opór drut. dokładny TPMN-1-6,1±1%	6,2 kΩ	1	—
M1	ZA4.019.0382Sp	Silnik elektryczny GM-1500	—	1	—
Sz9	GOST-4256-48	Wtyczka SR40P16EG2	—	1	—
C1	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,25-II	0,25 μF	1	—
KP3	—	Ślizgacz doprowadzający prąd	—	1	KB
KP4	—	Ślizgacz doprowadzający prąd	—	1	KB

13. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW IDEOWYCH BLOKÓW CD-40TP I CD-40TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 kΩ ± 5%	3 kΩ	1	—
R2	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-1 kΩ ± 10%	1 kΩ	1	—
R3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 kΩ ± 5%	100 kΩ	1	—
R4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 kΩ ± 5%	100 kΩ	1	—
R5	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 kΩ ± 5%	270 kΩ	1	—
R6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R7*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 kΩ ± 5%	120 kΩ	1	100—150 kΩ
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 kΩ ± 5%	270 kΩ	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R12	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 kΩ ± 5%	470 kΩ	1	—
R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 kΩ ± 5%	470 kΩ	1	—
R14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 kΩ ± 5%	100 kΩ	1	—
R17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-100 kΩ ± 5%	100 kΩ	1	—
R18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 kΩ ± 5%	300 kΩ	1	—
R22	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 kΩ ± 5%	620 kΩ	1	—

1	2	3	4	5	6
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R24	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-500 $\Omega \pm 10\%$	500 Ω	1	—
R25	OZO.468.503TU	Opornik PPRZ-43-5 $k\Omega \pm 10\%$	5 $k\Omega$	1	—
R26	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R27	OZO.457.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R28	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R29	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R30	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R31	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-18 $k\Omega \pm 5\%$	18 $k\Omega$	1	—
R32	OZO.462.007TU	Opornik OMLT-2-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R33	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R35	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R36	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2,7 $k\Omega \pm 5\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R38	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R39	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R40	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R41	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R42	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R44	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R45	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R46	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R47	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.468.503TU	Opornik OSP-1-470 $k\Omega$ -A-OS-3-20	470 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R58*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	120—200 $k\Omega$
R59	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R60	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R62	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,8 $k\Omega \pm 5\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R65	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R66	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.467.006TT	Opornik OWS-0,25-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R68	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R69	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R70	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R71	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-180 $k\Omega \pm 5\%$	180 $k\Omega$	1	—
R72	OZO.467.008TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R73	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R74	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R75	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R76	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R77	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R78	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R79	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R80	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R81	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R82	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R83	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R84	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R85	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R86	OŻO.468.005TU	Opornik OSP-1-22 $k\Omega$ -A-OS-3-20	22 $k\Omega$	1	—
R87	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R88	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R89	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $\Omega \pm 5\%$	560 Ω	1	—
R90	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R91	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R92	OŻO.468.503TU	Opornik PPZ-43-5 $k\Omega \pm 10\%$	5 $k\Omega$	1	—
R93	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-39 $k\Omega \pm 0,5\%$	39 $k\Omega$	1	—
R94	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-39 $k\Omega \pm 0,5\%$	39 $k\Omega$	1	—
R95	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R96	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R97	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-470 $k\Omega \pm 0,5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R98	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-470 $k\Omega \pm 0,5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R99	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R100	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R101	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-150 $k\Omega \pm 0,5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R102	OŻO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-150 $k\Omega \pm 0,5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R103	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R104	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R105	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $\Omega \pm 5\%$	820 Ω	1	—
R106	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R107	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R110	OŻO.468.005TU	Opornik OSP-1-330 $k\Omega$ -A-OS-3-20	330 $k\Omega$	1	—
R111	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R112	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R113	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 5\%$	33 $k\Omega$	1	—
R114	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 5\%$	33 $k\Omega$	1	—
R115	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R116	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-2-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R117	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R118	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R119	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R120	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R121	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R122	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R123	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,3-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R124	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-1-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R128	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-180 $k\Omega \pm 5\%$	180 $k\Omega$	1	—
R129	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R130	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R131	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R132	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R133	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R134	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R135	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-62 $k\Omega \pm 5\%$	62 $k\Omega$	1	—
R136	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R137	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R138	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R139	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R140	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R141	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R142	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,3-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R143	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $k\Omega \pm 5\%$	820 $k\Omega$	1	—
R144	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R145	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R148	OZO.467.007TU	Opornik OSP-1-330 $k\Omega$ -A-OS-3-20	330 $k\Omega$	1	—
R149	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	—
R150*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $\Omega \pm 5\%$	130 Ω	1	100—180 Ω
R151*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $\Omega \pm 5\%$	820 Ω	1	430—1600 Ω
R152	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
C1	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,033 $\pm 5\%$	0,039 μF	1	NOZO.005.002
C2	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,033 $\pm 5\%$	0,033 μF	1	NOZO.005.002
C3	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C4	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C5	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C6	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-510 $\pm 5\%$	510 pF	1	NOZO.005.002
C7	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-510 $\pm 5\%$	510 pF	1	NOZO.005.002
C8	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-1200 $\pm 5\%$	1200 pF	1	NOZO.005.002
C9	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-1200 $\pm 5\%$	1200 pF	1	NOZO.005.002
C10	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-2200 $\pm 5\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C11	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,25-I	0,25 μF	1	—
C12	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-3300 $\pm 5\%$	3300 pF	1	NOZO.005.002
C13	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C14	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C15	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-470 $\pm 5\%$	470 pF	1	NOZO.005.002
C16	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C17	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C18	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C19	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,01 $\pm 5\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C20	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C21	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C22	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,1 $\pm 5\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C23	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
C24	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—

1	2	3	4	5	6
C25	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-2-200-A-4-II	4 μF	1	—
C26	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C27	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
C28	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
C29	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-I	0,5 μF	1	—
C30	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-I	0,5 μF	1	—
C31	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C32	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C33	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-510 $\pm$ 5 %	510 pF	1	NOZO.005.00
C34	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C35	OZO.461.016TU	Kondens. FT-600-8200-II	8200 pF	1	—
C36	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,1 $\pm$ 5 %	0,1 μF	1	NOZO.005.00
C38	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,1 $\pm$ 5 %	0,1 μF	1	NOZO.005.00
C39	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C40	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
C41	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-A-2 $\times$ 0,25-I	0,25 μF	1	—
C42	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C43	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-600-0,1-I	0,1 μF	1	—
C44	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-2-200-A-4-II	4 μF	1	—
V1-V3	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	3	—
V4-V7	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	4	—
V8-					
-V10	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	3	—
V11	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V12	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V13	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V14	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V15	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V16	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V17	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V18	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V19	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
Tr1	PK4.714.078	Transformator sieciowy	—	1	—
D1	RRZ.362.017WTU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D2	TTZ.362.017WTU	Dioda krzemowa D223A	—	1	—
D3-D6	TTZ.362.011WTU	Dioda krzemowa D-208	—	4	—
P1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P2	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P3	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P4	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.201D1	—	1	—
P5	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P6	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
F4	WI6.604.009Sp	Złącze koncentryczne	—	1	—
Sz10	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM30B32Sz1W1	—	1	—
G1-	WI6.604.005				
-G19		Gniazdko	—	19	—

**14. SPECYFIKACJA DO SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH BLOKÓW
CD-41KTP I CD-41UTPM**

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
R2	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R3*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	200—750 Ω
R4	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-820 $\Omega \pm 5\%$	820 Ω	1	—
R5	UBO.407.009TU	Termistor MMT-12-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—
R6*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	27—68 $k\Omega$
R7*	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-1-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	15—33 $k\Omega$
V1	K.330.0102.017	Lampka PS-60	—	1	—
V2	K.300.0102.017	Lampka PS-60	—	1	—
V3	K.204.0102.001	Lampka APN	—	1	—
W1	WPZ.600.015Sp	Przełącznik 5P2N	—	1	—
IP1	TU MAP1956	Miliwoltomierz WA-46	—	1	—
Sz1	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM24KPN19Sz1W1	—	1	—
VN1	K204.0102.001	Lampka APN	—	1	—
VN2	TU-1-3-108	Lampka SMZO	—	1	—
W1	WTZ.602.019Sp	Przełącznik dwubiegunowy	—	1	WTO.360.002TU
W2	WTZ.602.019Sp	Przełącznik dwubiegunowy	—	1	WTO.360.002TU
W3	WTZ.602.019Sp	Przełącznik dwubiegunowy	—	1	WTO.360.002TU
Sz2	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM24KPN19Sz1W1	—	1	—

15. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-42TPM

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1-R2	WI5.634.001	Opornik 0,85 $\Omega \pm 5\%$	0,85 Ω	2	wyk. P/Y-93
R3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R5	OZO.468.003TU	Opornik OSP-1-2b-6,8 $k\Omega$ -A- -OS-3-12	6,8 $k\Omega$	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-2b-15 $k\Omega$ -A- -OS-3-12	15 $k\Omega$	1	—
R11	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-2b-22 $k\Omega$ -A- -OS-3-12	22 $k\Omega$	1	—
R12	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-2b-22 $k\Omega$ -A- -OS-3-12	22 $k\Omega$	1	—
R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R14	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-2b-15 $k\Omega$ -A- -OS-3-12	15 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R16	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 kΩ ± 5%	200 kΩ	1	—
Be2	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-2	2 A	1	—
Be3	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-1	1 A	1	—
Be5, 6	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,5	0,5 A	2	—
Be7,	TUODD				
8, 9	539139-57 ME P	Bezpiecznik SP-10	10 A	3	Be1
Be14	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,5	0,5 A	1	—
Be15,	TUODD				
16	539139-57 ME P	Bezpiecznik SP-10	10 A	2	—
P1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P2	WPO.005.014TU	Przełącz. termiczny WP4.524.003	—	1	—
P3	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P4	686-57TU MAP	Przełącznik TKE-53 PDT	—	1	—
P5	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P7-P10	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	4	—
P11	WSTU-B/N	Stycznik TKD-201DT	—	1	—
P13	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P14	686-58TU MAP	Przełącznik TKE-53 PDT	—	1	—
P15	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P16	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P17-	RSO.452.045TU				
-P21		Przełącznik RES-9 RS4.525.201D	—	5	—
P22	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P23	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P24-	RSO.452.049TU				
-P26		Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	3	—
P27	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P28	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P1-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P4-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P5-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P5-2	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P6-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P14-1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P19-1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P19-2	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P20-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P20-2	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P27-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P27-2	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
P28-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
Tr1	PK4.710.648	Transformator	—	1	—
R7	OŻO.468.005TU	Opornik OSP-1-2b-100 kΩ-A- -OS-3-12	100 kΩ	1	—
KL1,	ZA7.732.209.				
KL2		Zaciski	—	2	—
Sz1	GJO.364.020TU	Złącze 2RM42KUN50G2W1	—	1	—
Sz2	WLO.364.006CzTU	Wtyczka R48P28NSz1	—	1	—
Sz3	GJO.364.020TU				
i Sz25		Złącze 2RM24KUN19G1W1	—	2	—
Sz6, 7	GJO.364.020TU				
i 10		Złącze 2RM30KUN32G1W1	—	3	—

1	2	3	4	5	6
Sz9	GJO.364.020TU	Złącze 2RM24B19G1W1	—	1	—
Sz15	GJO.364.020TU	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz16	GJO.364.020RU	Złącze 2RM42B59G2W1	—	1	—
Sz26	GJO.364.020TU	Złącze 2RM30KUN32G1W1	—	1	—
Sz29	GJO.364.020TU	Złącze 2RM24KPN19G1W1	—	1	—
Sz19	GJO.364.020TU	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz20	GJO.364.020TU	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz14	GJO.364.020TU	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
F9 i F10	GJO.364.020TU WIZ.647.018Sp	Złącze 2RM42KUN50G2W1	—	1	—
D1-D4	TTZ.362.011TU	Gniazdko	—	2	—
GN1	WIZ.647.019	Dioda D206 WTU GKRE	—	4	—
Be4	TU ODD	Gniazdko	—	1	—
D20	Sz63.362.002TU	Bezpiecznik SP-15 539139-51 MEP	—	1	—
		Dioda D-226	—	1	—

16. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-42TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1 i R2	WI5.634.001	Opornik 0,85 $\Omega \pm 5\%$	0,85 Ω	2	—
R3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R5	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-6,8 $k\Omega$ -A-OS-3-12	6,8 $k\Omega$	1	—
R6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-39 $k\Omega \pm 5\%$	39 $k\Omega$	1	—
R7	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-100 $k\Omega$ -A-OS-3-12	100 $k\Omega$	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-15 $k\Omega$ -A-OS-3-12	15 $k\Omega$	2	—
i R11 R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	2	—
i R20 R11	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-22 $k\Omega$ -A-OS-3-12	22 $k\Omega$	2	—
i R12 R13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega$	1,2 $k\Omega$	1	—
R16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega$	200 $k\Omega$	1	—
R17	OZO.467.008TU	Opornik OPEW-10-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R18	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-44-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-430 $\Omega \pm 5\%$	430 Ω	1	—
R21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 10\%$	150 $k\Omega$	1	—
Be1	TUODD				
Be2	539130-57MEP	Bezpiecznik SP-10	10 A	4	Be7 i Be8
Be3	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-2	2 A	1	—
Be4	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-1	1 A	1	—
	TUODD				
Be5	539130-57MEP	Bezpiecznik SP-15	15 A	1	—
	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,5	0,5 A	2	Be6

1	2	3	4	5	6
Be13	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,5	5 A	1	—
Be14	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-5	0,5 A	1	—
Be15	TUODD				
	539139-57MEP	Bezpiecznik SP-10	10 A	2	Be16
Pk1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
Pk27-2	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
Pk1-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk3
Pk2	WPO.005.014TU	Przełącz. termiczny WP4.542.003	—	1	—
Pk4-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk5
Pk5-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk5-2
Pk6	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk-1
Pk7	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	3	Pk8 i Pk9
Pk11	WSTU-b/n	Stycznik TKD-201D1	—	1	—
Pk13	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
Pk4	686-58TU MAP	Przełącznik TKE-53 PDT	—	2	Pk14
Pk14-1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	2	Pk15
Pk17	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	5	Pk18—Pk21
Pk28-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
Pk20-1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk20-2
Pk19-1	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	2	Pk19-2
Pk23	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
Pk24	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	3	Pk25 i Pk26
Pk27	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk27-1
Pk16	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	2	Pk28
Pk28-2	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk29
Pk10	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	2	Pk30-1
Pk30	RSO.452.049TU	Przełącznik RES-10 RS4.524.302D1	—	1	—
Tr1	PK4.710.648Sp	Transformator	—	1	—
K1	ZA7.732.209	Zaciski	—	2	K2
Sz1	GJO.364.020	Złącze 2RM42KUN50G2W1	—	1	—
Sz2	WPO.364.006TU	Wtyczka RU8.P28.NSz1	—	1	—
Sz3	GJO.364.020	Złącze 2RM24KUN19G1W1	—	2	Sz25
Sz6	GJO.364.020	Złącze 2RM30KUN32G1W1	—	3	Sz7 i Sz16
Sz9	GJO.364.020	Złącze 2RM24B19G1W1	—	1	—
Sz14	GJO.364.020	Złącze 2RM42KUN50G2W1	—	1	—
Sz15-1	GJO.364.020	Złącze 2RM22B50G2W1	—	2	Sz15-2
Sz16	GJO.364.020	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz19	GJO.364.020	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz20	GJO.364.020	Złącze 2RM42B50G2W1	—	1	—
Sz26	GJO.364.020	Złącze 2RM30KUN32G1W1	—	1	—
Sz29	GJO.364.020	Złącze 2RM24KPM19G1W1	—	1	—
F9	WIZ.647.018Sp	Gniazdko	—	2	F10
D1	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	4	D2—D4
D7	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	1	—
D5	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	3	D11 i D14
D15	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	3	D16 i D17
D6	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	2	D8
D10	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	2	D12
D19	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	2	D20
D21	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	1	—
D22	SzBZ.362.002TU	Dioda D226	—	2	D23
G1	WIZ.647.019	Gniazdko	—	1	—

17. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-44TP

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $k\Omega \pm 5\%$	130 $k\Omega$	1	—
R2	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-130 $k\Omega \pm 5\%$	130 $k\Omega$	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $\Omega \pm 5\%$	390 Ω	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-120 $k\Omega \pm 5\%$	120 $k\Omega$	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik PPZ-43-20 $k\Omega \pm 10\%$	20 $k\Omega$	1	—
R12	OZO.468.503TU	Opornik PTMN-0,5-30 $k\Omega \pm 1\%$	30 $k\Omega$	1	—
R13	OZO.467.503TU	Opornik PTMN-0,5-30 $k\Omega \pm 1\%$	30 $k\Omega$	1	—
R14	OZO.467.503TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $k\Omega \pm 5\%$	330 $k\Omega$	1	—
R17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 5\%$	33 $k\Omega$	1	—
R18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-3,3 $k\Omega \pm 5\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $k\Omega \pm 5\%$	390 $k\Omega$	1	—
R22	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	—
R24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R25	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R28	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R29	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R31	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R32	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R33	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik drutowy			
R35	OZO.467.503TU	PTMN-1-1 $M\Omega \pm 1\%$	1 $M\Omega$	1	—
R36	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R37	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 5\%$	100 $k\Omega$	1	—
R38	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R39	OZO.467.503TU	PTMN-1-1 $M\Omega \pm 1\%$	1 $M\Omega$	1	—
R40	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R41	OZO.467.503TU	PTMN-1-390 $k\Omega \pm 1\%$	390 $k\Omega$	1	—
R42	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R44	OZO.467.503TU	PTMN-1-390 $k\Omega \pm 1\%$	390 $k\Omega$	1	—
R45	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R46	OZO.467.503TU	PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R47	OZO.467.503TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R48	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R49	OZO.467.503TU	PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 0,5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.467.503TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R52	OZO.467.503TU	0,5-1 $k\Omega \pm 0,5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.503TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.467.503TU	Opornik drutowy			
R55	OZO.467.503TU	PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R48	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 0,5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 0,5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R57	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-0,5-1 $k\Omega \pm 0,5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R58	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R59*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	470—1000 Ω
R60*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $\Omega \pm 5\%$	820 Ω	1	600—1000 Ω
R61	UBO.468.007TU	Opornik termiczny MMT-4a-1,5 $k\Omega$	1,5 $k\Omega$	1	—
C2	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C3	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-II	0,5 μF	1	—
C4	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-I	0,5 μF	1	—
C5	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-0,5-I	0,5 μF	1	—
C6	UBO.462.009TU	Kondens. MBGT-300-2-I	2 μF	1	—
C7	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2a-400-0,047 $\pm 5\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C8	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2a-400-0,047 $\pm 5\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C9	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2a-400-0,047 $\pm 5\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C10	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C11	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-II	0,1 μF	1	—
C12	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2a-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
V2	SBZ.300.025TU	Pentoda wcz 6Ż2P-W	—	1	—
V3	TSZ.301.009TU	Duotrioda 6N2P-W	—	1	—
V4	SAZ.301.011TU	Duotrioda 6N6P	—	1	—
V5	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
V6	STZ.301.000TU	Duotrioda 6N1P-W	—	1	—
D1	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	1	—
D2	TTZ.362.011TU	Dioda D206	—	1	—
P1	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P2	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P3	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.201D1	—	1	—
P4	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.208D1	—	1	—
P5	RSO.452.045TU	Przełącznik RES-9 RS4.524.208D1	—	1	—
P6	TU.759-61	Przełącznik TKE-52 PDT	—	1	—
Tr1	PK4.715.015Sp	Transformator C20×20	—	1	—
G1-	WI6.604.005	Gniazdka	—	12	—
-G12					
Sz14	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM42BPN50Sz2W1	—	1	—
WM1	PK2.039.035Sp	Wzmacniacz magnetyczny	—	1	—
WM2	PK2.039.035Sp	Wzmacniacz magnetyczny	—	1	—
WM3	PK2.039.109Sp	Wzmacniacz magnetyczny MU-14	—	1	—

18. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-46TPM

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R5	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	—
R19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $\Omega \pm 10\%$	820 Ω	1	—
R20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-390 $\Omega \pm 10\%$	390 Ω	1	—
R21	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R22	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-136 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R25	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—
R26	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-7,5 $k\Omega \pm 5\%$	7,5 $k\Omega$	1	—
R27	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R29	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R30	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-47 $k\Omega$ -A-OS-3-20	47 $k\Omega$	1	—
R31	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R32*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 10\%$	56 $k\Omega$	1	—
R34	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R35	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R37	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-510 $k\Omega \pm 1\%$	510 $k\Omega$	1	—
R38	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R39	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-10 $k\Omega$ -A-OS-3-20	10 $k\Omega$	1	—
R40	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R41	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R42	OZO.467.503TU	Opornik drutowy PTMN-1-120 $k\Omega \pm 1\%$	120 $k\Omega$	1	—
R43	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-510 $\Omega \pm 5\%$	510 Ω	1	—
R44	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,8 $k\Omega \pm 5\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R45	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-680 $k\Omega \pm 5\%$	680 $k\Omega$	1	—
R46	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R47	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R48	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R49	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-8,2 $k\Omega \pm 5\%$	8,2 $k\Omega$	1	—
R50	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-680 $k\Omega \pm 10\%$	680 $k\Omega$	1	—
R51	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-680 $k\Omega \pm 5\%$	680 $k\Omega$	1	—
R52	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-270 $k\Omega \pm 5\%$	270 $k\Omega$	1	—
R53	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R54	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R55	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-6,8 $k\Omega$ -A-OS-3-20	6,8 $k\Omega$	1	—
R56	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 5\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R57*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 5\%$	200 Ω	1	100—470 Ω
R59	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R60*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	51—100 $k\Omega$
R61	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R62	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R63	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R64	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R65	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 5\%$	33 $k\Omega$	1	—
R66	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R67	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-20 $k\Omega$	20 $k\Omega$	1	—
R68	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R69	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-10 $k\Omega$ -A-OS-3-20	10 $k\Omega$	1	—
R70	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	—
R71	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R72*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	75—91 $k\Omega$
R73	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R74	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R75	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R76	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-150 $\Omega \pm 5\%$	150 Ω	1	—
R77	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-40-250 $\Omega \pm 10\%$	250 Ω	1	—
R78	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R79	GOST-6513-62	Opornik PEW-10-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R80*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-150 $k\Omega \pm 5\%$	150 $k\Omega$	1	82—200 $k\Omega$
R81	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R82	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	—
R83	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R85	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-750 $k\Omega \pm 5\%$	750 $k\Omega$	1	—
R87	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R88	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-110 $k\Omega \pm 5\%$	110 $k\Omega$	1	—
R89	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-110 $k\Omega \pm 5\%$	110 $k\Omega$	1	—
R90	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R91	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 10\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R92	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,3 $k\Omega \pm 10\%$	3,3 $k\Omega$	1	—
R97	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-130 $k\Omega \pm 5\%$	130 $k\Omega$	1	—
R98	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R99*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	20—43 $k\Omega$
R100	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R101*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	20—200 $k\Omega$
R102	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-620 $k\Omega \pm 5\%$	620 $k\Omega$	1	—
R103	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R104	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R105	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R106	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-36 $k\Omega \pm 5\%$	36 $k\Omega$	1	—
R107	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R108	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-110 $k\Omega \pm 5\%$	110 $k\Omega$	1	—
R109*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	27—75 $k\Omega$
R110*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-22 $k\Omega \pm 10\%$	22 $k\Omega$	1	10—39 $k\Omega$
R111*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	27—75 $k\Omega$
R112*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-75 $k\Omega \pm 5\%$	75 $k\Omega$	1	43—100 $k\Omega$
R113	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-560 $k\Omega \pm 5\%$	560 $k\Omega$	1	—
R114	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-430 $k\Omega \pm 5\%$	430 $k\Omega$	1	—
R115	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-15 $k\Omega \pm 5\%$	15 $k\Omega$	1	—
R116	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-30 $k\Omega \pm 5\%$	30 $k\Omega$	1	—
R117	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	—
R118	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R119	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—

1	2	3	4	5	6
R120	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R121	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R122	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 5\%$	470 $k\Omega$	1	—
R123	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	—
R124	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-11 $k\Omega \pm 5\%$	11 $k\Omega$	1	—
R125	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-68 $k\Omega \pm 5\%$	68 $k\Omega$	1	—
R126	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R127	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R129	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,5-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R131*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	1,8—2,4 $k\Omega$
R132	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-430 $\Omega \pm 5\%$	430 Ω	1	—
R133*	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-2 $k\Omega \pm 5\%$	2 $k\Omega$	1	1,8—2,4 $k\Omega$
R134	OZO.468.005TU	Opornik OSP-1-22 $k\Omega$ -A-OS-3-20	22 $k\Omega$	1	—
R135	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-3,9 $k\Omega \pm 10\%$	3,9 $k\Omega$	1	—
R136	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R137	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R138	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R139	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-510 $k\Omega \pm 5\%$	510 $k\Omega$	1	—
R140	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-1-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R141	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-0,5-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
R142	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-0,5-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—
R143	UBO.468.009TU	Opornik MMT-12-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—
R144	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-0,5-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
C1	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-0,5-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—
C2	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-300 $\pm 10\%$	300 pF	1	—
C3	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C4	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C5	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-0,1-P	0,1 μF	1	—
C6	OZO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,5-P	0,5 μF	1	—
C7	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-1-250-W-51 $\pm 10\%$	51 pF	1	—
C10	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C11	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOZO.005.002
C13	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-910 $\pm 5\%$	910 pF	1	—
C14	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C15	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 5\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C16	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C17	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-910 $\pm 10\%$	910 pF	1	—
C18	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-1000 $\pm 10\%$	1000 pF	1	—
C19	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-250-W-62 $\pm 5\%$	62 pF	1	—
C20	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-1-250-W-62 $\pm 5\%$	62 pF	1	—
C21	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C23	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-180 $\pm 5\%$	180 pF	1	—
C24	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-750 $\pm 10\%$	750 pF	1	—
C25	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-750 $\pm 10\%$	750 pF	1	—
C26	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-560 $\pm 5\%$	560 pF	1	—
C27	OZO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-0,01-P	0,01 μF	1	—
	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002

1	2	3	4	5	6
C28	OŻO.461.016TU	Kondens. FT-1-600-0,01-P	0,01 μF	1	—
C31	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-400-0,25-P	0,25 μF	1	—
C32	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C33	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C34	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C35	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-220 $\pm 5\%$	220 μF	1	—
C36	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C37	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-2200 $\pm 10\%$	2200 pF	1	NOŻO.005.002
C38	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-360 $\pm 5\%$	360 pF	1	—
C39	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C40	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOŻO.005.002
C42	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOŻO.005.002
C43	OŻO.462.049TU	Kondens. MBGCz-2-250-1,0-II	1,0 μF	1	—
C44*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	0,01—0,1 μF
C45	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200A-2-II	2 μF	1	—
C46	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200A-2-II	2 μF	1	—
C47*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	0,01—0,1 μF
C48	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200A-2-II	2 μF	1	—
C49	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200-2-II	2 μF	1	—
C50*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	0,01—0,1 μF
C51-					
-C54	OŻO.462.022TU	Kondens. MBGP-3-200A-2-II	2 μF	1	—
C55*	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,033 $\pm 10\%$	0,033 μF	1	0,01—0,1 μF
C56	OŻO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500-G-300 $\pm 5\%$	300 pF	1	—
R145	UBO.468.009TU	Opornik MMT-12-300 Ω	300 Ω	1	—
R146*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-820 $\Omega \pm 10\%$	820 Ω	1	0—3,3 k Ω
R147*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-2 k $\Omega \pm 10\%$	2 k Ω	1	1,2—3 k Ω
R148*	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-1,0-2 k $\Omega \pm 10\%$	2 k Ω	1	1,2—3 k Ω
R149	OŻO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 k $\Omega \pm 5\%$	5,6 k Ω	1	—
V3	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
V4	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	4	—
V5	SBZ.302.021TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
V6	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
V7	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
V8	SBZ.300.025TU	Lampa 6Ż2P-W	—	1	—
V9	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
V10	SBZ.302.021TU	Lampa 6P2P-W	—	1	—
V14	SBZ.300.025TU	Lampa 6Ż2P-W	—	1	—
V15	SBZ.300.025TU	Lampa 6Ż2P-W	—	1	—
V16	STZ.301.000TU	Lampa 6N1P-W	—	1	—
D1-D11	TTZ.362.001TU	Dioda D-101A	—	11	—
D12-	TTZ362.011TU	Dioda D-206	—	4	—
-D15					
D16-	TTZ.362.001TU	Dioda D-101A	—	2	—
-D17					
Tr1	TN-10-115-400	Transformator OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr2	TA1-40-400	Transformator OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr3	TA1-115-400	Transformator OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr4	TA1-40-400	Transformator OJUO.471.000TU	—	1	—
Tr5	TA1-115-400	Transformator OJUO.471.000TU	—	1	—
Dh1-					
-D14	D13-2,5-0,1	Dławik	—	4	—

1	2	3	4	5	6
D15	AR17-12-50-000	Dławik	—	1	—
P1-P8	RSO.452.045TU	Przekaznik RES-9 RS4.524.201D1	—	8	—
F7	WIZ.647.019Sp	Złącze koncentryczne	—	1	—
Sz4	GIO.364.020TU	Wtyczka 2RM30KPN32Sz1W1	—	1	—
Sz4-T	WLO.364.006TU	Złącze R48PK28NSz1	—	1	—
G1-					
-G18	WI6.604.005	Gniazdko kontrolne	—	18	—

19. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO KANAŁU WPCz-10 BLOKU CD-25TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R5-1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R5-2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-3	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R5-4	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R5-5	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-6	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1,5-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R5-8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R5-9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,0 $k\Omega$	1	—
R5-10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-11	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R5-12	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R5-13	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 5\%$	5,6 $k\Omega$	1	—
R5-14	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-15	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 5\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R5-16	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-220 $\Omega \pm 10\%$	220 Ω	1	—
R5-17	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 5\%$	56 $k\Omega$	1	—
R5-18	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 10\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R5-19	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-33 $k\Omega \pm 10\%$	33 $k\Omega$	1	—
R5-20	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R5-21	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-2,7 $k\Omega \pm 10\%$	2,7 $k\Omega$	1	—
R5-22	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R5-23	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-200 $\Omega \pm 10\%$	200 Ω	1	—
R5-24	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
C5-1	OZO.460.024TU	Kondens. KD-1a-P33-7 $pF \pm 5\%$ -I	7 pF	1	—
C5-2	OZO.460.025TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 80\%$ -3	33 pF	1	—
C5-3 do	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-N70-3300 $\pm 80\%$ -3	3300 pF	13	—
C5-15					
C5-16	OZO.460.024TU	Kondens. KD-1a-P33-3 $\pm 5\%$ -I	3 pF	1	—
C5-17	OZO.460.024TU	Kondens. KD-1a-M75-20 $\pm 5\%$ -I	20 pF	1	—
C5-18	OZO.460.024TU	Kondens. KD-1a-P33-3 $\pm 5\%$ -I	3 pF	1	—
C5-19	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-6800 $\pm 10\%$	6800 pF	1	NOZO.005.002
V5-1	SUZ.300.019TU	Lampa 6Ż1B-W	—	1	—
V5-2	SUZ.300.019TU	Lampa 6Ż1B-W	—	1	—

1	2	3	4	5	6
V5-3	SUZ.300.019TU	Lampa 6Ż1B-W	—	1	—
V5-4	SUZ.300.019TU	Lampa 6Ż1B-W	—	1	—
V5-5	SUZ.301.023TU	Lampa 6S6B-W	—	1	—
V5-6	SUZ.301.023TU	Lampa 6S6B-W	—	1	—
L5-1	GR4.777.004Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
L5-2	GR4.777.004Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
L5-3	GR4.777.004Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
L5-4	GR4.777.004Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
L5-5	HI4.777.003Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
D15-1	GI4.777.003Sp	Dławik S-0,15-20	20 μH	1	—
D15-2	GI4.777.003Sp	Dławik D-0,15-20	20 μH	1	—
D15-3	GI4.777.004Sp	Dławik D-0,1-100 $\mu H \pm 5\%$	5 μH	1	—
D15-4	GI4.777.006Sp	Dławik D-0,15-20 $\mu H \pm 5\%$	110 μH	1	—
D15-5	GI4.777.003Sp		20 μH	1	—
D5-1	SIZ.366.001TU	Dioda D2D	—	1	—
D5-2	TTZ.362.017TU	Dioda D-223A	—	1	—
F5-1	WIZ.645.003Sp	Złącze koncentryczne	—	1	—
Sz5-1	GI6.672.009	Wtyczka	—	1	—
K5-1 do K5-7	Gr4.872.007Sp	Izolator	—	7	—

20. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO KANAŁU 4PZ-S BLOKU CD-25TK

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
R4-1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-56 $k\Omega \pm 10\%$	56 $k\Omega$	1	—
R4-2	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R4-3	OZO.467.006TU	Opornik OWS-1-6,8 $k\Omega \pm 10\%$	6,8 $k\Omega$	1	—
R4-4	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R4-5	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R4-6	UBO.468.007TU	Opornik MMT-4-7,5 $k\Omega$	7,5 $k\Omega$	1	—
R4-7	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R4-8	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R4-9	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-2-6,8 $k\Omega \pm 10\%$	6,8 $k\Omega$	1	—
R4-10	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-0,5-330 $\Omega \pm 10\%$	330 Ω	1	—
R4-11	OZO.467.006TU	Opornik OWS-0,25-51 $\Omega \pm 5\%$	51 Ω	1	—
C4-1	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01 $\pm 10\%$	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C4-2	GOST-9687-61	Kondens BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C4-3	GOST-9687-61	Kondens BMT-2-400-0,047 $\pm 10\%$	0,047 μF	1	NOZO.005.002
C4-4	OZO.461.025TU	Kondens. KSOT-2-500G-1000-II	1000 pF	1	—
C4-5	OZO.460.024TU	Kondens. KT-1a-M1300-100-II	100 pF	1	—
L4-1	WI4.756.200Sp	Cewka indukcyjna	—	1	—
D14-1	GI4.777.004Sp	Dławik D-0,1-200 $\mu H \pm 5\%$	200 μH	1	—
V4-1	SUZ.301.023TU	Lampa 6S6B-W	—	1	—

1	2	3	4	5	6
V4-2	SUZ.301.023TZ	Lampa 6S6B-W	—	1	—
V4-3	SUZ.301.023TU	Lampa 6S6B-W	—	1	—
V4-4	SUZ.301.023TU	Lampa 6S6B-W	—	1	—
Sz4-1	GI6.672.009Sp	Wtyczka	—	1	—
F4-1	WIZ.645.003Sp	Złącze koncentryczne	—	1	—
K4-1	AR18-3-1-041Sp	Izolator	—	1	—
do K4-4				4	

21. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO PRZYSTAWKI FOTOGRAFICZNEJ
PAU-473 I SKRZYNKI FILTRÓW FPAU

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
W1	NO.360.009TU	Mikrowyłącznik D-701	—	1	—
W2	NO.360.009TU	Mikrowyłącznik D-701	—	1	—
C1	OZO.462.032TU	Kondensator MBM-0,05-160-P	0,05 μF	1	—
C2	OZO.462.032TU	Kondensator MBM-0,05-160-P	0,05 μF	1	—
M	096.300.1003	Silnik elektryczny DPM-30-N1-0,5	27 V	1	—
T		Termoregulator	—	1	—
O	PAU-457-Sb-1-5	Grzejnik	—	1	—
Sz26	DJO.364.020TU	Wtyczka 2RM18B7Sz1W1	—	1	—
C1	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	Skrzynka filtrów
C2	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	—
C3	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	—
C4	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	—
C5	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	—
C6	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	—
Sz26b	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM18B7Sz1W1	—	1	—
Sz26a	GJO.364.020TU	Złącze 2RM18KPE7G1W1	—	1	—

22. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO SYNCHRONIZATORA BSIU-1
I SKRZYNKI FILTRÓW FBSIU

Ozna- czenie wg sche- matu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzu- pełniające
1	2	3	4	5	6
P1-P3	RF4.523.009TU	Przełącznik RES-6 RF9.452.103	—	3	—
C1	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 $\pm 10\%$	0,1 μF	1	NOZO.005.002
D1-D4	SzBZ.362.002TU	Dioda germanowa D226	—	4	—
M	ZAZ.120.003Sp	Silnik elektryczny DP1-26CR	—	1	—
R1	OZO.467.007TU	Opornik OMLT-1-300 $\Omega \pm 10\%$	300 Ω	1	—
W1	NRUZ.602.002Sp	Wyłącznik KW-P-A	—	1	—

1	2	3	4	5	6
W2	NO.360.009TU	Mikrowyłącznik D-701	—	1	—
Sz27a	WPO.364.002TU	Wtyczka SzR32P12ESz1	—	1	—
C2	GOST-9687-61	Kondens. BMT-1-400-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	NOZO.005.002
C1	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,22 ± 10 %	0,22 μF	1	Skrzynka filtrów
C2	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,47 ± 10 %	0,47 μF	1	—
C3	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,22 ± 10 %	0,22 μF	1	—
C4	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,47 ± 10 %	0,47 μF	1	—
C5	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,22 ± 10 %	0,22 μF	1	—
C6	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,22 ± 10 %	0,22 μF	1	—
C7	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,1 ± 10 %	0,1 μF	1	—
C8	GOST-6760-62	Kondens. KBP-S-125-20-0,22 ± 10 %	0,22 μF	1	—
Sz27a	WPO.364.002TU	Wtyczka SzR32P12EG1	—	1	—
Sz27b	WPO.364.002TU	Rozetka SzR32P12ESz1	—	1	—

23. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO DWS-7 I SKRZYNIKI FILTRÓW FDW5

Oznaczenie wg schematu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzupełniające
1	2	3	4	5	6
R1	—	Opornik drutowy 1000 $\Omega \pm 10 \%$	1000 Ω	1	751.89.24
R2	—	Opornik drutowy 1000 $\Omega \pm 10 \%$	1000 Ω	1	751.76.95
R37	—	Opornik drutowy	205 Ω	1	751.76.95
R38	—	Opornik drutowy 10—100 Ω	100 Ω	1	751.76.95
R39-					
-R51	—	Bocznik z potencjometrem P3	0—100 Ω	13	751.76.95
R52	—	Opornik drutowy	0—500 Ω	1	751.76.95
R53-					
-R64	—	Bocznik z potencjometrem P2	50—2500 Ω	12	751.76.95
R65	—	Opornik drutowy	100—7500 Ω	1	751.76.95
R66	—	Opornik drutowy	0—500 Ω	1	751.76.95
R67	—	Opornik drutowy	100—200 Ω	1	751.76.95
R68-					
-R78	—	Bocznik z potencjometrem P1	0—500 Ω	1	751.76.95
R79-					
-R80	—	Opornik drutowy PESzOK	200—700 Ω	2	751.76.95
R81	—	Opornik drutowy	0—85 Ω	1	751.71.96
R83	—	Opornik drutowy zmienny	0—50 Ω	1	751.72.14
R84	—	Opornik MLT-0,5	0,75—2 k Ω	1	—
P1	—	Potencjometr wysokości	650—900 Ω	1	751.76.93
P2	—	Potencjometr prędkości	3700 Ω	1	751.73.18
P3	—	Potencjometr	—	1	751.73.18
P4-P5	—	Potencjometr prędkości	—	2	751.17.64
W1					
i W2	—	Prostownik selenowy WS-18	—	2	672.99.20
W3					
i W4	—	Prostownik selenowy WS-18	—	2	672.99.20

1	2	3	4	5	6
Dł	—	Dławik PEW-2 $\Phi 0,10$; 5400 zw.	—	2	676.97.21
Wr1	—	Uzwoj. PEW-2 $\Phi 0,1$; 5210 zw.	—	2	751.72.15
Wos	—	Uzwoj. PEW-2 $\Phi 0,1$; 5250 zw.	—	1	751.72.15
Wu1	—	Uzwoj. PEW-2 $\Phi 0,1$; 3000 zw.	—	1	751.72.15
Wr2	—	Uzwoj. PEW-2 $\Phi 0,1$; 3500 zw.	—	2	751.72.20
Wu2	—	Uzwoj. PEW-2 $\Phi 0,1$; 2200 zw.	—	2	751.72.19
C	—	Kondens. MBGP-1-400-A-0,25-II	0,25 μF	1	—
D	—	Silnik elektryczny DID-0,5	—	1	—
Sz1	—	Złącze SzR32LK12EG1	—	1	—
Sz24-3	GJO.364.020TU	Wtyczka 2RM22B10Sz1W1	—	1	Skrzynka filtrów
R1	OZO.468.503TU	Opornik PPZ-43-100 $\Omega \pm 10\%$	100 Ω	1	—, —
R2	OZO.467.011TU	Opornik PEW-10-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	—, —
R3	M RTP	Opornik PKO-1-10000 $\Omega \pm 1\% N$	10000 Ω	1	—, —
R4	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-10000 $\Omega \pm 1\% N$	10000 Ω	1	—, —
	NAO.467.023TU				


24. SPECYFIKACJA DO SCHEMATU IDEOWEGO BLOKU CD-48TK


Oznaczenie wg schematu	GOST, nr norm i nr rysunku	Nazwa i typ elementu	Wartość znamionowa	Liczba sztuk	Dane uzupełniające
1	2	3	4	5	6
R1	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-220 $k\Omega \pm 1\% N$	220 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R2	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-10 $k\Omega \pm 5\%$	10 $k\Omega$	1	—
R3	GOST-5574-60	Opornik SP-II-gr. 1UA2W, 6,8 $k\Omega \pm 10\%$	6,8 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R4	GOST-5574-60	Opornik SP-II-gr. 1UA2W, 10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R5	GOST-5574-60	Opornik SP-II-gr. 1UA2W, 10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R6*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	8,1—22 $k\Omega$
R10	GOST-5574-60	Opornik SP-II-gr. 1UA2W, 100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R11	NAO.467.003TU	Opornik PKO-1-22 $k\Omega \pm 1\% N$	22 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R12	GOST-5574-60	Opornik SP-II-gr. 1UA2W, 22 $k\Omega \pm 10\%$	22 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R13	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-56 $k\Omega \pm 1\% N$	56 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R15*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,15-11 $k\Omega \pm 5\%$	11 $k\Omega$	1	7,5—15 $k\Omega$
R16*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	100—910 $k\Omega$
R20*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1 $M\Omega \pm 10\%$	1 $M\Omega$	1	510—1800 $k\Omega$
R21	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
R22	OZO.467.003TU	Opornik MLT-1-2,2 $k\Omega \pm 10\%$	2,2 $k\Omega$	1	—
R23*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-390 $k\Omega \pm 10\%$	390 $k\Omega$	1	270—970 $k\Omega$
R24	OZO.467.003TU	Opornik MLT-1-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	—
R25	OZO.467.003TU	Opornik MLT-1-18 $k\Omega \pm 10\%$	18 $k\Omega$	1	—
R27	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-910 $k\Omega \pm 5\%$	910 $k\Omega$	1	—
R28	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—


1	2	3	4	5	9
R29	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-1-2,4 $k\Omega \pm 5\%$	2,4 $k\Omega$	1	—
R30	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-390 $k\Omega \pm 10\%$	390 $k\Omega$	1	—
R31*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-100 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	30—220 $k\Omega$
R32*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-15 $k\Omega \pm 10\%$	15 $k\Omega$	1	5—25 $k\Omega$
R33	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1,8 $k\Omega \pm 10\%$	1,8 $k\Omega$	1	—
R34	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R35	GOST-5574-60	Opornik SP-I-OS-5-20 gr. 1UA2W, 47 $k\Omega \pm 10\%$	47 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R37	GOST-5574-60	Opornik SP-II gr. 1UA2W, 470 Ω $\pm 10\%$	470 Ω	1	NOŻO.005.002
R39	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-4,7 $k\Omega \pm 10\%$	4,7 $k\Omega$	1	—
R40	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1,0 $k\Omega \pm 10\%$	1,0 $k\Omega$	1	—
R41	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	—
R42	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-330 $\Omega \pm 10\%$	330 Ω	1	—
R43	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-39 $k\Omega \pm 10\%$	39 $k\Omega$	1	—
R44	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-390 $k\Omega \pm 10\%$	390 $k\Omega$	1	—
R45	GOST-5574-60	Opornik SP-II gr. 1UA2W, 100 $k\Omega$ $\pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R46	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-100 $k\Omega \pm 1\% N$	100 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R47	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R48	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-51 $k\Omega \pm 5\%$	51 $k\Omega$	1	—
R49	GOST-5574-60	Opornik SP-I-OS-5-20 gr. 1UA2W 6,8 $k\Omega \pm 10\%$	6,8 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R50	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	—
R51	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-2-47 $k\Omega \pm 5\%$	47 $k\Omega$	1	—
R52	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R53	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1,2 $k\Omega \pm 5\%$	1,2 $k\Omega$	1	—
R54	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-2,4 $k\Omega \pm 5\%$	2,4 $k\Omega$	1	—
R55	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-10 $k\Omega \pm 10\%$	10 $k\Omega$	1	—
R56	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-240 $k\Omega \pm 5\%$	240 $k\Omega$	1	—
R57	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-39 $k\Omega \pm 5\%$	39 $k\Omega$	1	—
R58	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	—
R59	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-24 $k\Omega \pm 5\%$	24 $k\Omega$	1	—
R60*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	—
R61	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R63*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1 $k\Omega \pm 10\%$	1 $k\Omega$	1	680—1500 Ω
R64	OŻO.468.503TU	Opornik PPZ-43-800 $\Omega \pm 10\%$	800 Ω	1	—
R65*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-6,2 $k\Omega \pm 5\%$	6,2 $k\Omega$	1	4,3—9,1 $k\Omega$
R67	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-3 $k\Omega \pm 5\%$	3 $k\Omega$	1	—
R68	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R69	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-120 $k\Omega \pm 10\%$	120 $k\Omega$	1	—
R70	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R71	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R72*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	0,1—2,5 $k\Omega$
R73	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-51 $k\Omega \pm 1\% N$	51 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R74	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-330 $k\Omega \pm 1\% N$	330 $k\Omega$	1	NOŻO.005.002
R75	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-300 $k\Omega \pm 5\%$	300 $k\Omega$	1	—
R76	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-560 $k\Omega \pm 10\%$	560 $k\Omega$	1	—
R77	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1,8 $M\Omega \pm 10\%$	1,8 $M\Omega$	1	—
R78*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	4,7—150 $k\Omega$
R79*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	4,7—150 $k\Omega$
R80*	OŻO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-5,1 $k\Omega \pm 5\%$	5,1 $k\Omega$	1	1,5—6,2 $k\Omega$

1	2	3	4	5	6
R81	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-82 $k\Omega \pm 10\%$	82 $k\Omega$	1	—
R82*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-20 $k\Omega \pm 5\%$	20 $k\Omega$	1	5,1—8 $k\Omega$
R83	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-68 $k\Omega \pm 1\% N$	68 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R84	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-910 $k\Omega \pm 1\% N$	910 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R86	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-82 $k\Omega \pm 5\%$	82 $k\Omega$	1	—
R87*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-9,1 $k\Omega \pm 5\%$	9,1 $k\Omega$	1	5,1—16 $k\Omega$
R88	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-30 $k\Omega \pm 1\% N$	30 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R90	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-560 $k\Omega \pm 1\% N$	560 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R91	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-5,6 $k\Omega \pm 1\% N$	5,5 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R92*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1,5 $k\Omega \pm 10\%$	100 $k\Omega$	1	1—2 $k\Omega$
R93	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-100 $k\Omega \pm 1\% N$	1,5 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R95	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R96	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-200 $k\Omega \pm 5\%$	200 $k\Omega$	1	—
R97*	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-5,6 $k\Omega \pm 10\%$	5,6 $k\Omega$	1	1—10 $k\Omega$
R99	OZO.467.003TU	Opornik MLT-1-16 $k\Omega \pm 5\%$	16 $k\Omega$	1	—
R100	GOST-5574-60	Opornik SP-I-OS-5-20 gr. 1UA2W 470 $k\Omega \pm 10\%$	470 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R101	OZO.467.003TU	Opornik MLT-1-360 $k\Omega \pm 5\%$	360 $k\Omega$	1	—
R102	GOST-6513-62	Opornik PEW-30-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	NOZO.005.002
R103	GOST-6513-62	Opornik PEW-30-300 $\Omega \pm 5\%$	300 Ω	1	NOZO.005.002
R104	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-1 $k\Omega \pm 5\%$	1 $k\Omega$	1	—
R105	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-91 $k\Omega \pm 5\%$	91 $k\Omega$	1	—
R111	NAO.467.023TU	Opornik PKO-1-390 $k\Omega \pm 1\% N$	390 $k\Omega$	1	NOZO.005.002
R112	OZO.467.003TU	Opornik MLT-0,5-43 $k\Omega \pm 5\%$	43 $k\Omega$	1	—
C1	OZO.462.023TU	Kondens MBGO-2-30-30-II	30 μF	1	—
C2	OZO.462.023TU	Kondens MBGO-2-30-30-II	30 μF	1	—
C3	OZO.462.023TU	Kondens. MBM-500-0,1-II	0,1 μF	1	—
C4	OZO.461.015TU	Kondens. KSO-5-500G-820 $\pm 10\%$	820 μF	1	—
C5*	OZO.469.024TU	Kondens. KT-2a-M700-330 $\pm 5\% -3$	330 pF	1	220—1000 pF
C6	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-160-1,0-II	1,0 μF	1	—
C7	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M700-330 $\pm 5\% -3$	330 pF	1	—
C8	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-M700-100 $\pm 5\% -3$	100 pF	1	—
C9	OZO.461.015TU	Kandens. KSO-5-500G-5600-II	5600 pF	1	—
C10	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-500-0,1-II	0,1 μF	1	—
C12	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 -3	3300 pF	1	—
C13	OZO.426.032TU	Kondens. MBGO-2-160-10-II	10 μF	1	—
C14	GOST-9687-61	Kondens. BMT-2-400-0,01-II	0,01 μF	1	NOZO.005.002
C16	OZO.460.024TU	Kondens. KT-2a-N70-3300 -II	3300 pF	1	—
C17	OZO.462.032TU	Kondens. MBM-500-0,1-II	0,1 μF	1	—
V1-V3	STZ.301.007TU	Duotrioda 6N1P	—	3	—
V4	TSZ.303.001TU	Duodioda 6Ch2P	—	1	—
VN5-					
-VN10	TU1-3-108MRTP	Lampka sygnalizacyjna SM-31	—	6	—
KN2-	NAZ.604.018Sp	Przycisk NAO.360.011TU (NO-1442-56)	—	2	—
-KN3			—	1	—
Sz15-1	GEO.364.098TU	Złącze SzR48P26NSz2	—	1	—
Sz15-2	GEO.364.098TU	Złącze R48P28NSz1	—	1	—
Sz16	GEO.364.098TU	Złącze R55P38NSz1	—	1	—
G1	IWI4.835.001Sp	Zacisk	—	1	—
G2-			—	1	—
-G27	WIZ.647.019Sp	Gniazdko kontrolne	—	26	—


1	2	3	4	5	6
F1	NO.364.011	Złącze WR155 (RTS-PK1-49)	—	1	—
P1	NO.368.006	Przełącznik 11P1N-K	—	1	—
P2	NO.360.006	Przełącznik 11P4N-K	—	1	—
P3	NO.360.006	Przełącznik 11P3N-K	—	1	—
P4	NO.360.006	Przełącznik 11P3N-K	—	1	—
P5	NO.360.006	Przełącznik 11P2N-K	—	1	—
W1	WTZ.602.019Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU	—	1	—
W2	WTZ.602.007Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU	—	1	—
W3	WTZ.602.007Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU	—	1	—
W4	NGZU.602.005	Wyłącznik KW1-B-WRO.360.001TU	—	1	—
W5-					
-W6	WTZ.602.11Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU	—	2	—
W7-		Wyłącznik			
-W11	NGUZ.602.005Sp	KW1-B-WRO.360.001TU	—	4	—
W12-					
-W15	WTZ.602.007Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU MAP			
W16-		Wyłącznik	—	4	—
-W19	NGUZ.602.005Sp	KW1-B-WRO.360.001TU	—	4	—
W20	WTZ.602.007Sp	Wyłącznik WTO.360.002TU MAP	—	1	—
W21-		Wyłącznik			
-W22	NGUZ.602.005Sp	KW1-B-WRO.360.001TU	—	2	—
W8	NGUZ.602.005Sp	Wyłącznik KW1-B-WRO.360.001TU		1	
Bep1	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,15	0,15 A	1	—
Bep2	GOST-5010-53	Bezpiecznik PK-30-0,5	0,5 A	1	
IP	TUPOPP5330T1	Mikroamperomierz M-24 300A-300 μ A klasy 1,5	Oporność nie większa niż 1000 Ω	1	pionowe położenie robocze
D1-D6	TTZ.362.001TU	Dioda krzemowa D101	—	6	
Tr1	GCh4.720.002Sp	Transformator impulsowy	—	1	
Tr2	WI4.714.001Sp	Transformator żarzenia	—	1	





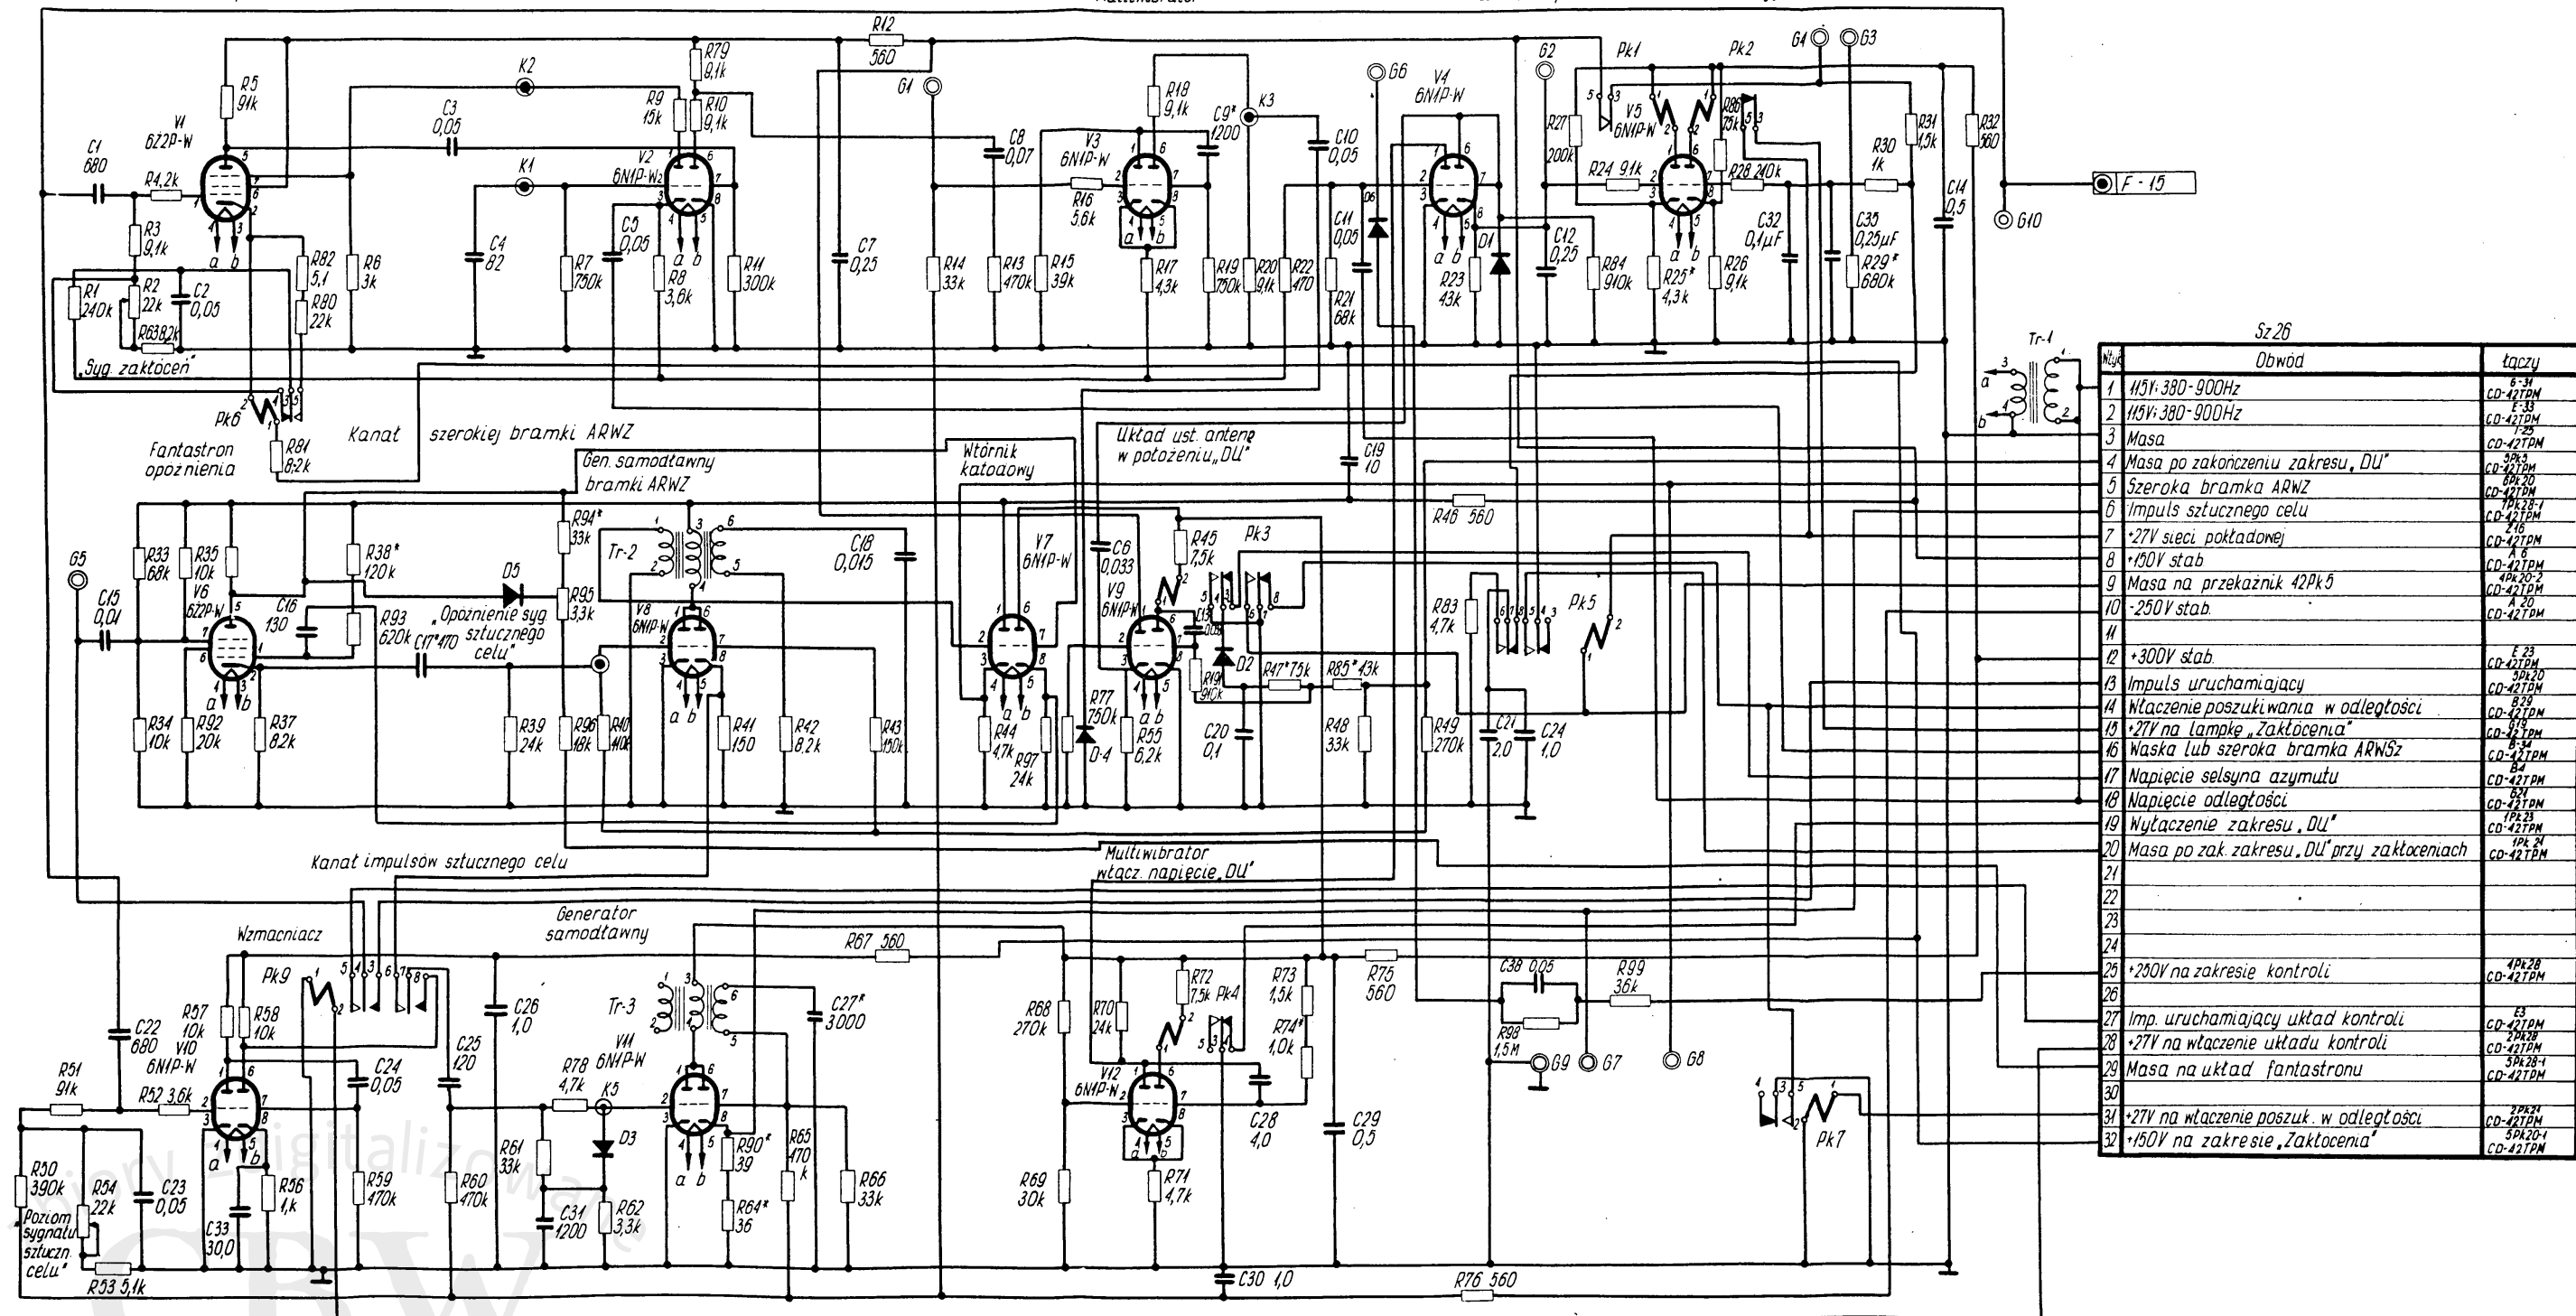

Rys. 3. Schemat ideowy bloku CD-26TPM

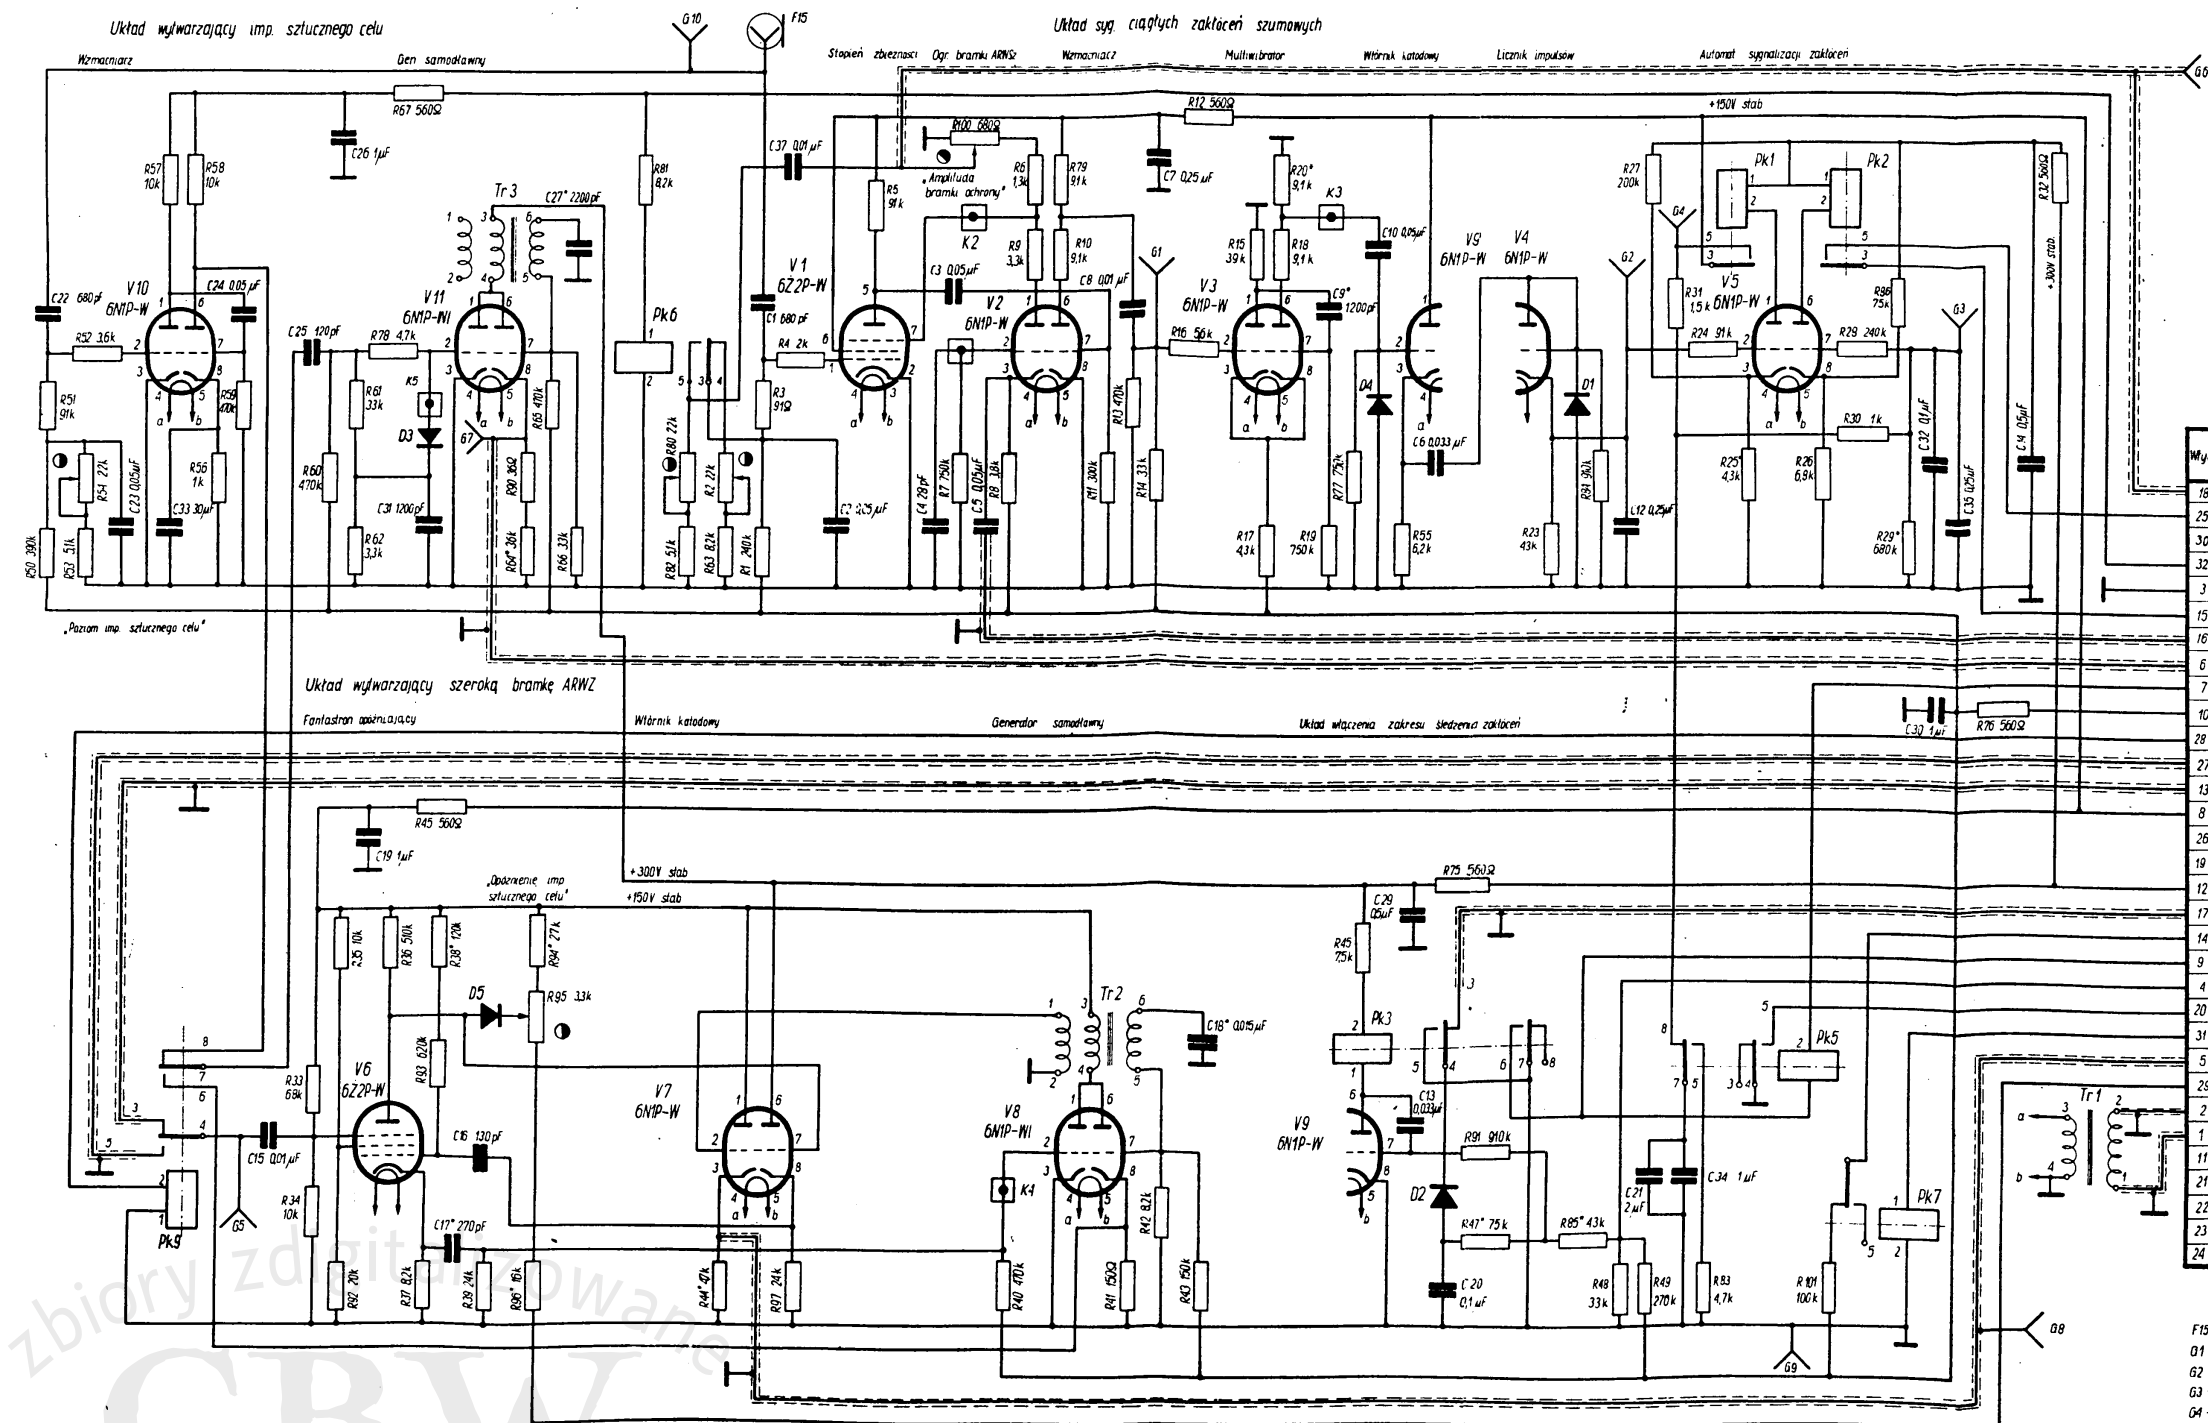


Sz 26


Wylk	Opis	Łączy	
		CD-42TK	Koncowy
18	Bramka ochrony do CD-32TK	05	14Sz2, 12Sz15-2
25	+27V z CD-32TK przy młaz mys. lub +27V przy kordl lampki „P”		
30			
32	Włazzenie +150V na zakresie obserwacji zakłóceń	59K20-1	
3	Masa		
15	+27V na lampkę „P” i na przelazcznik „Zakłócenia” 41W-2	10Sz19, 42Sz20	23Sz47, 17Sz11-2
16	Bramka ARWSz z CD-25TK (na zakresie „Zakłócenia” z CD-26TK)	79K20	10Sz25 (5Sz26)
6	Imp szlucznego celu do CD-25TK na zakr „Zakłócenia”	79K23	15Sz25
7	+27V sieć pokładowa	Be8	
10	-250V slab		8Sz8
28	+27V z przelazcznika „kontrola”	33Sz19, 5Sz8F	19Sz11-2
27	Imp z CD-36TP do układu kontroln		16Sz6
13	Imp „b+5” z CD-25TK na zakr „Zakłócenia”	59K20	
8	+150V slab		6Sz8
26			
19			
12	+300V slab		4Sz8
17	Faza 2 z sejsyna azymutu 31SH-3 (1:4)		23Sz1
14	Włazzenie poszukiwana w odległosci na zakr „DU”		10Sz7
9	Masa na przek. automatu przechny przez przycisk „Zrzuć”	49K20-2	
4	Masa na zakresie „DU”	59K5	
20	Masa na przekaznik sledzenia zakłóceń	19K21	
31	+27V z przek. „DU” do młaz poszukiwana w odległosci	89K20-2	
5	Szeroka bramka ARWZ do bi CD-33TK i CD-26TK	69K20, 59K21	
29	Masa na zakr kontroln i celu zmniejszenia opdm szlucznego celu	59K28-1	
2	~115V; 380-900Hz	Be7	2Sz50
1	~115V; 380-900Hz	8Sz20	4Sz50
11			
21			
22			
23			
24			

- F15- Szumy i zakłócenia z wyjścia CD-33TK
 01- Imp uruch. multibrator układu sygn. zakłóceń
 02- Złatkowane napięcie licznika impulsów
 03- +75V slab przy zakłóceniach
 04- +150V slab na zakresie „Zakłócenia”
 05- Imp uruch. układ wyłarzający szeroką bramkę ARWZ
 06- Bramka ochrony
 07- Impuls szlucznego celu na zakresie „Zakłócenia”, kontrola
 08- Szeroka bramka ARWZ na zakresie „Zakłócenia”
 09- Masa
 G10- Szumy i zakłócenia z wyjścia odbiornika CD-33TK


Rys. 4. Schemat ideowy bloku CD-26TK

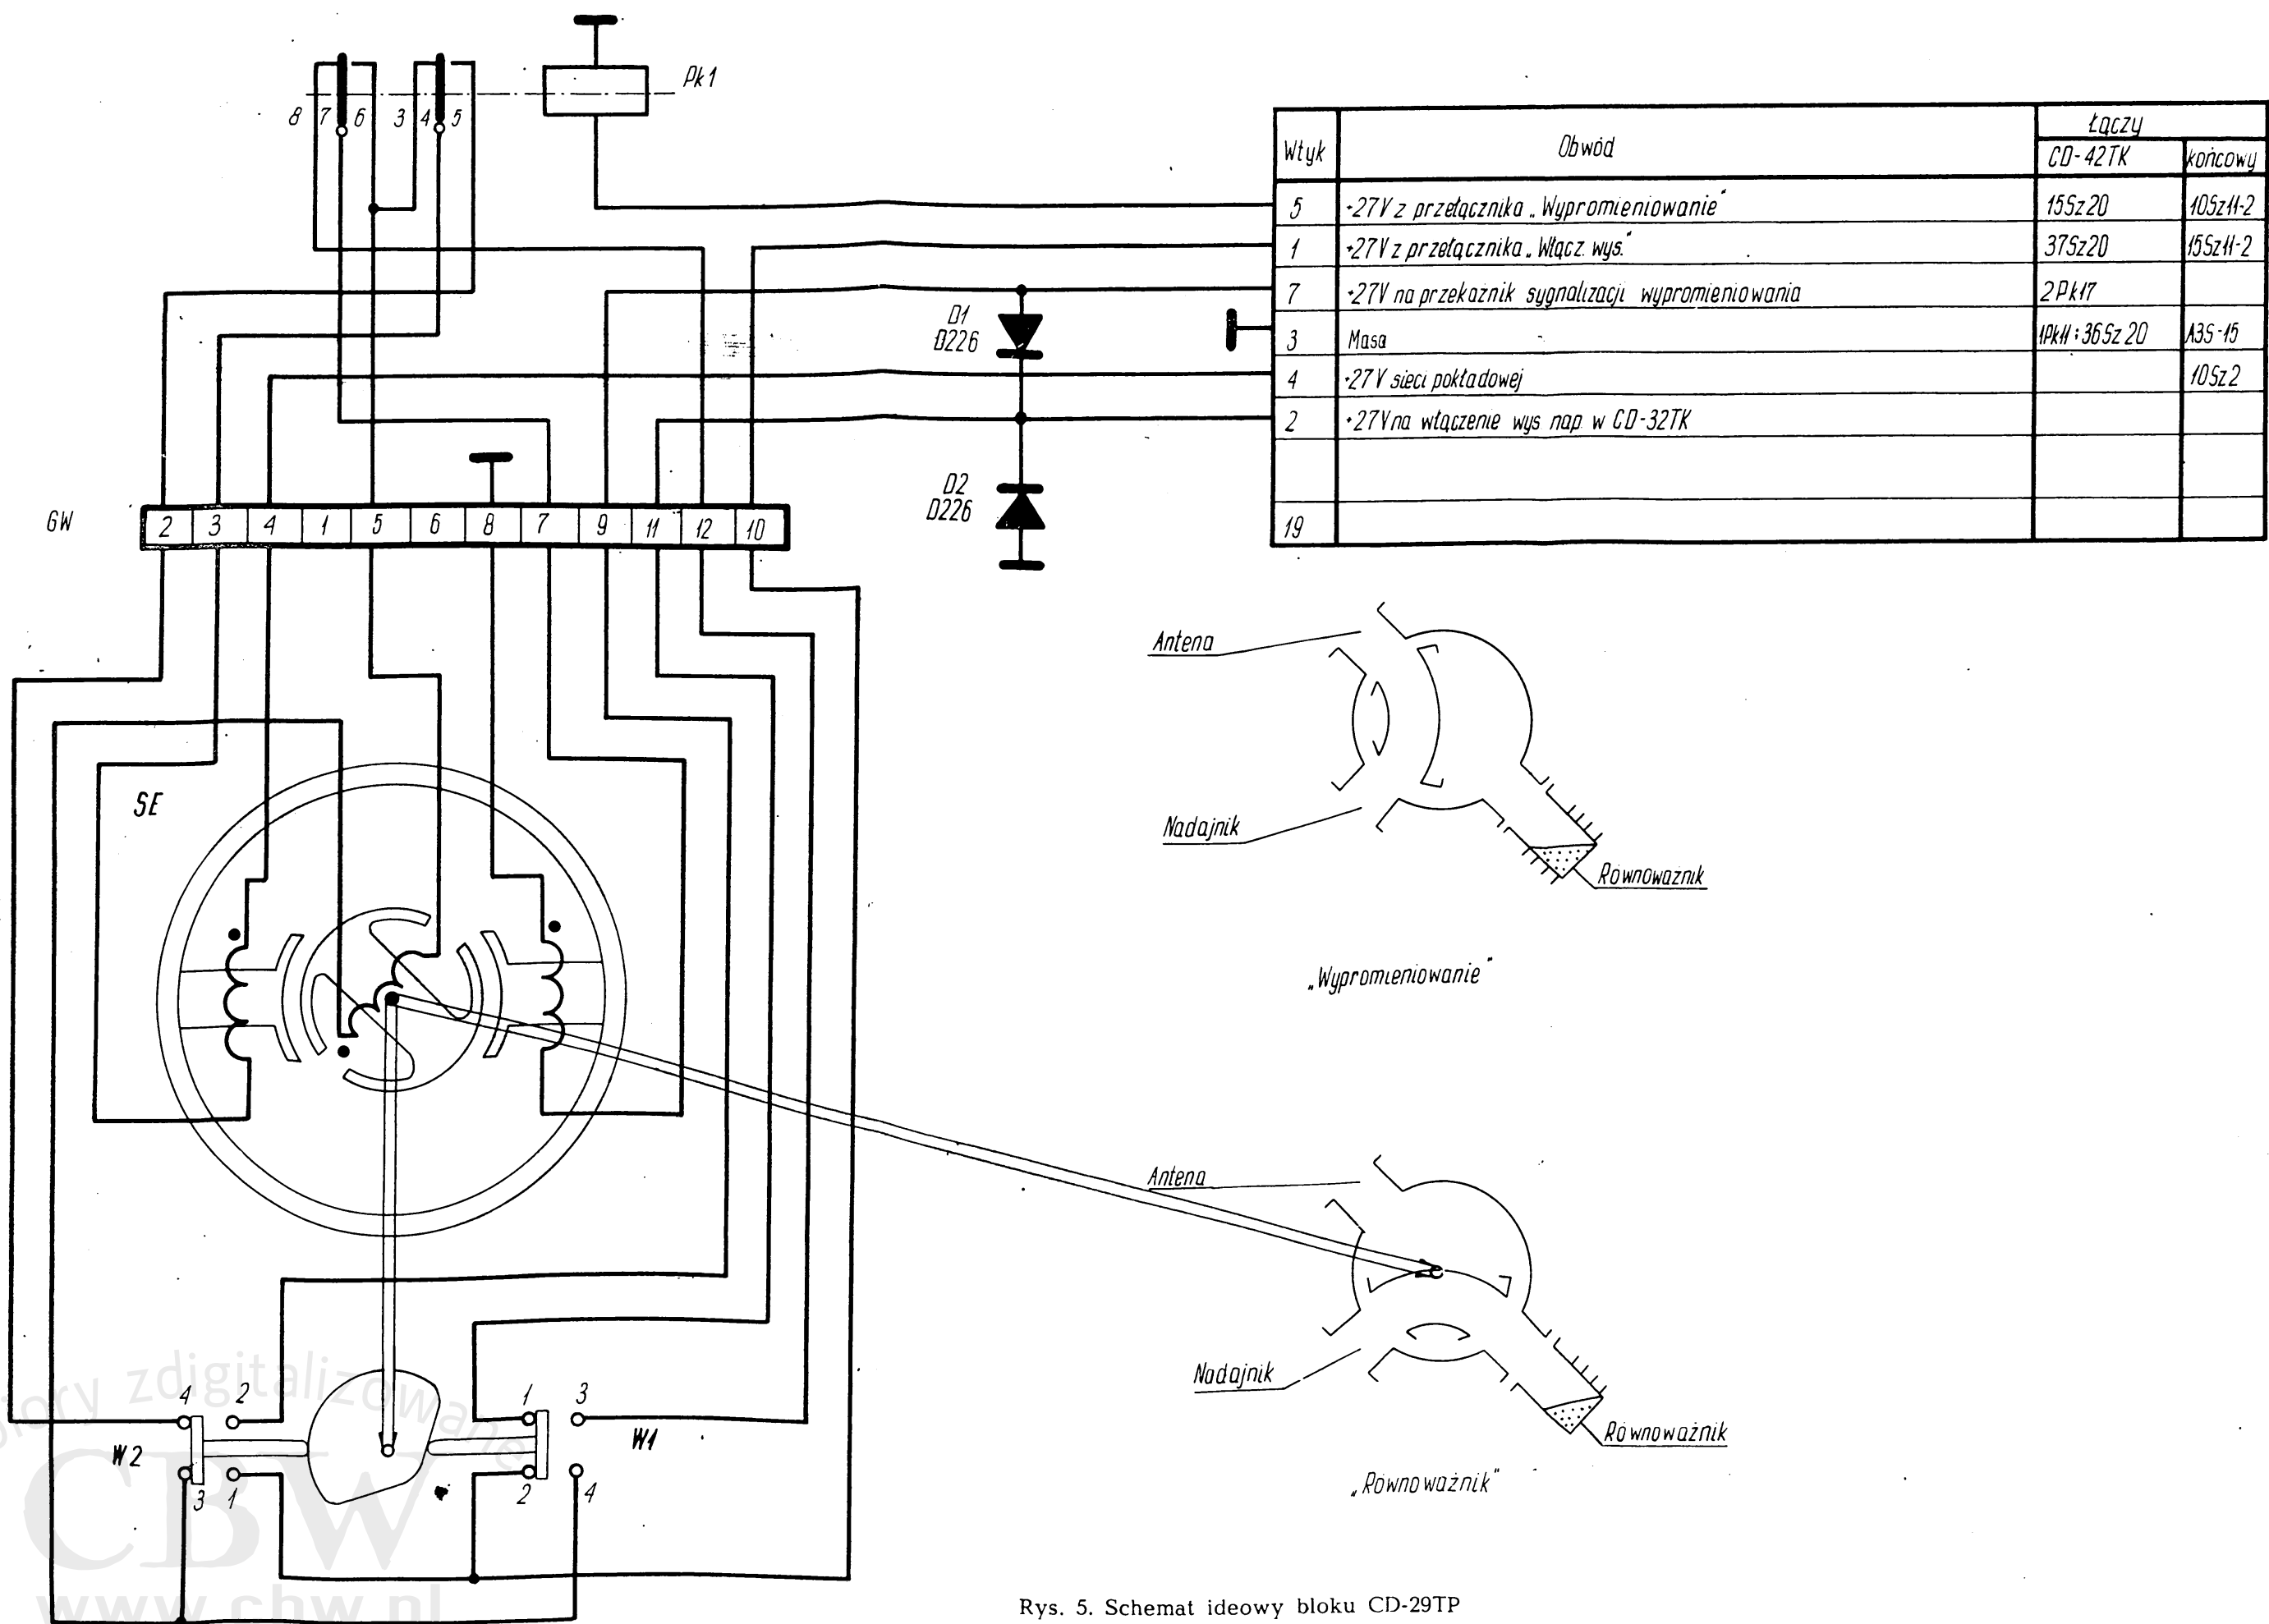


Rys. 5. Schemat ideowy bloku CD-29TP

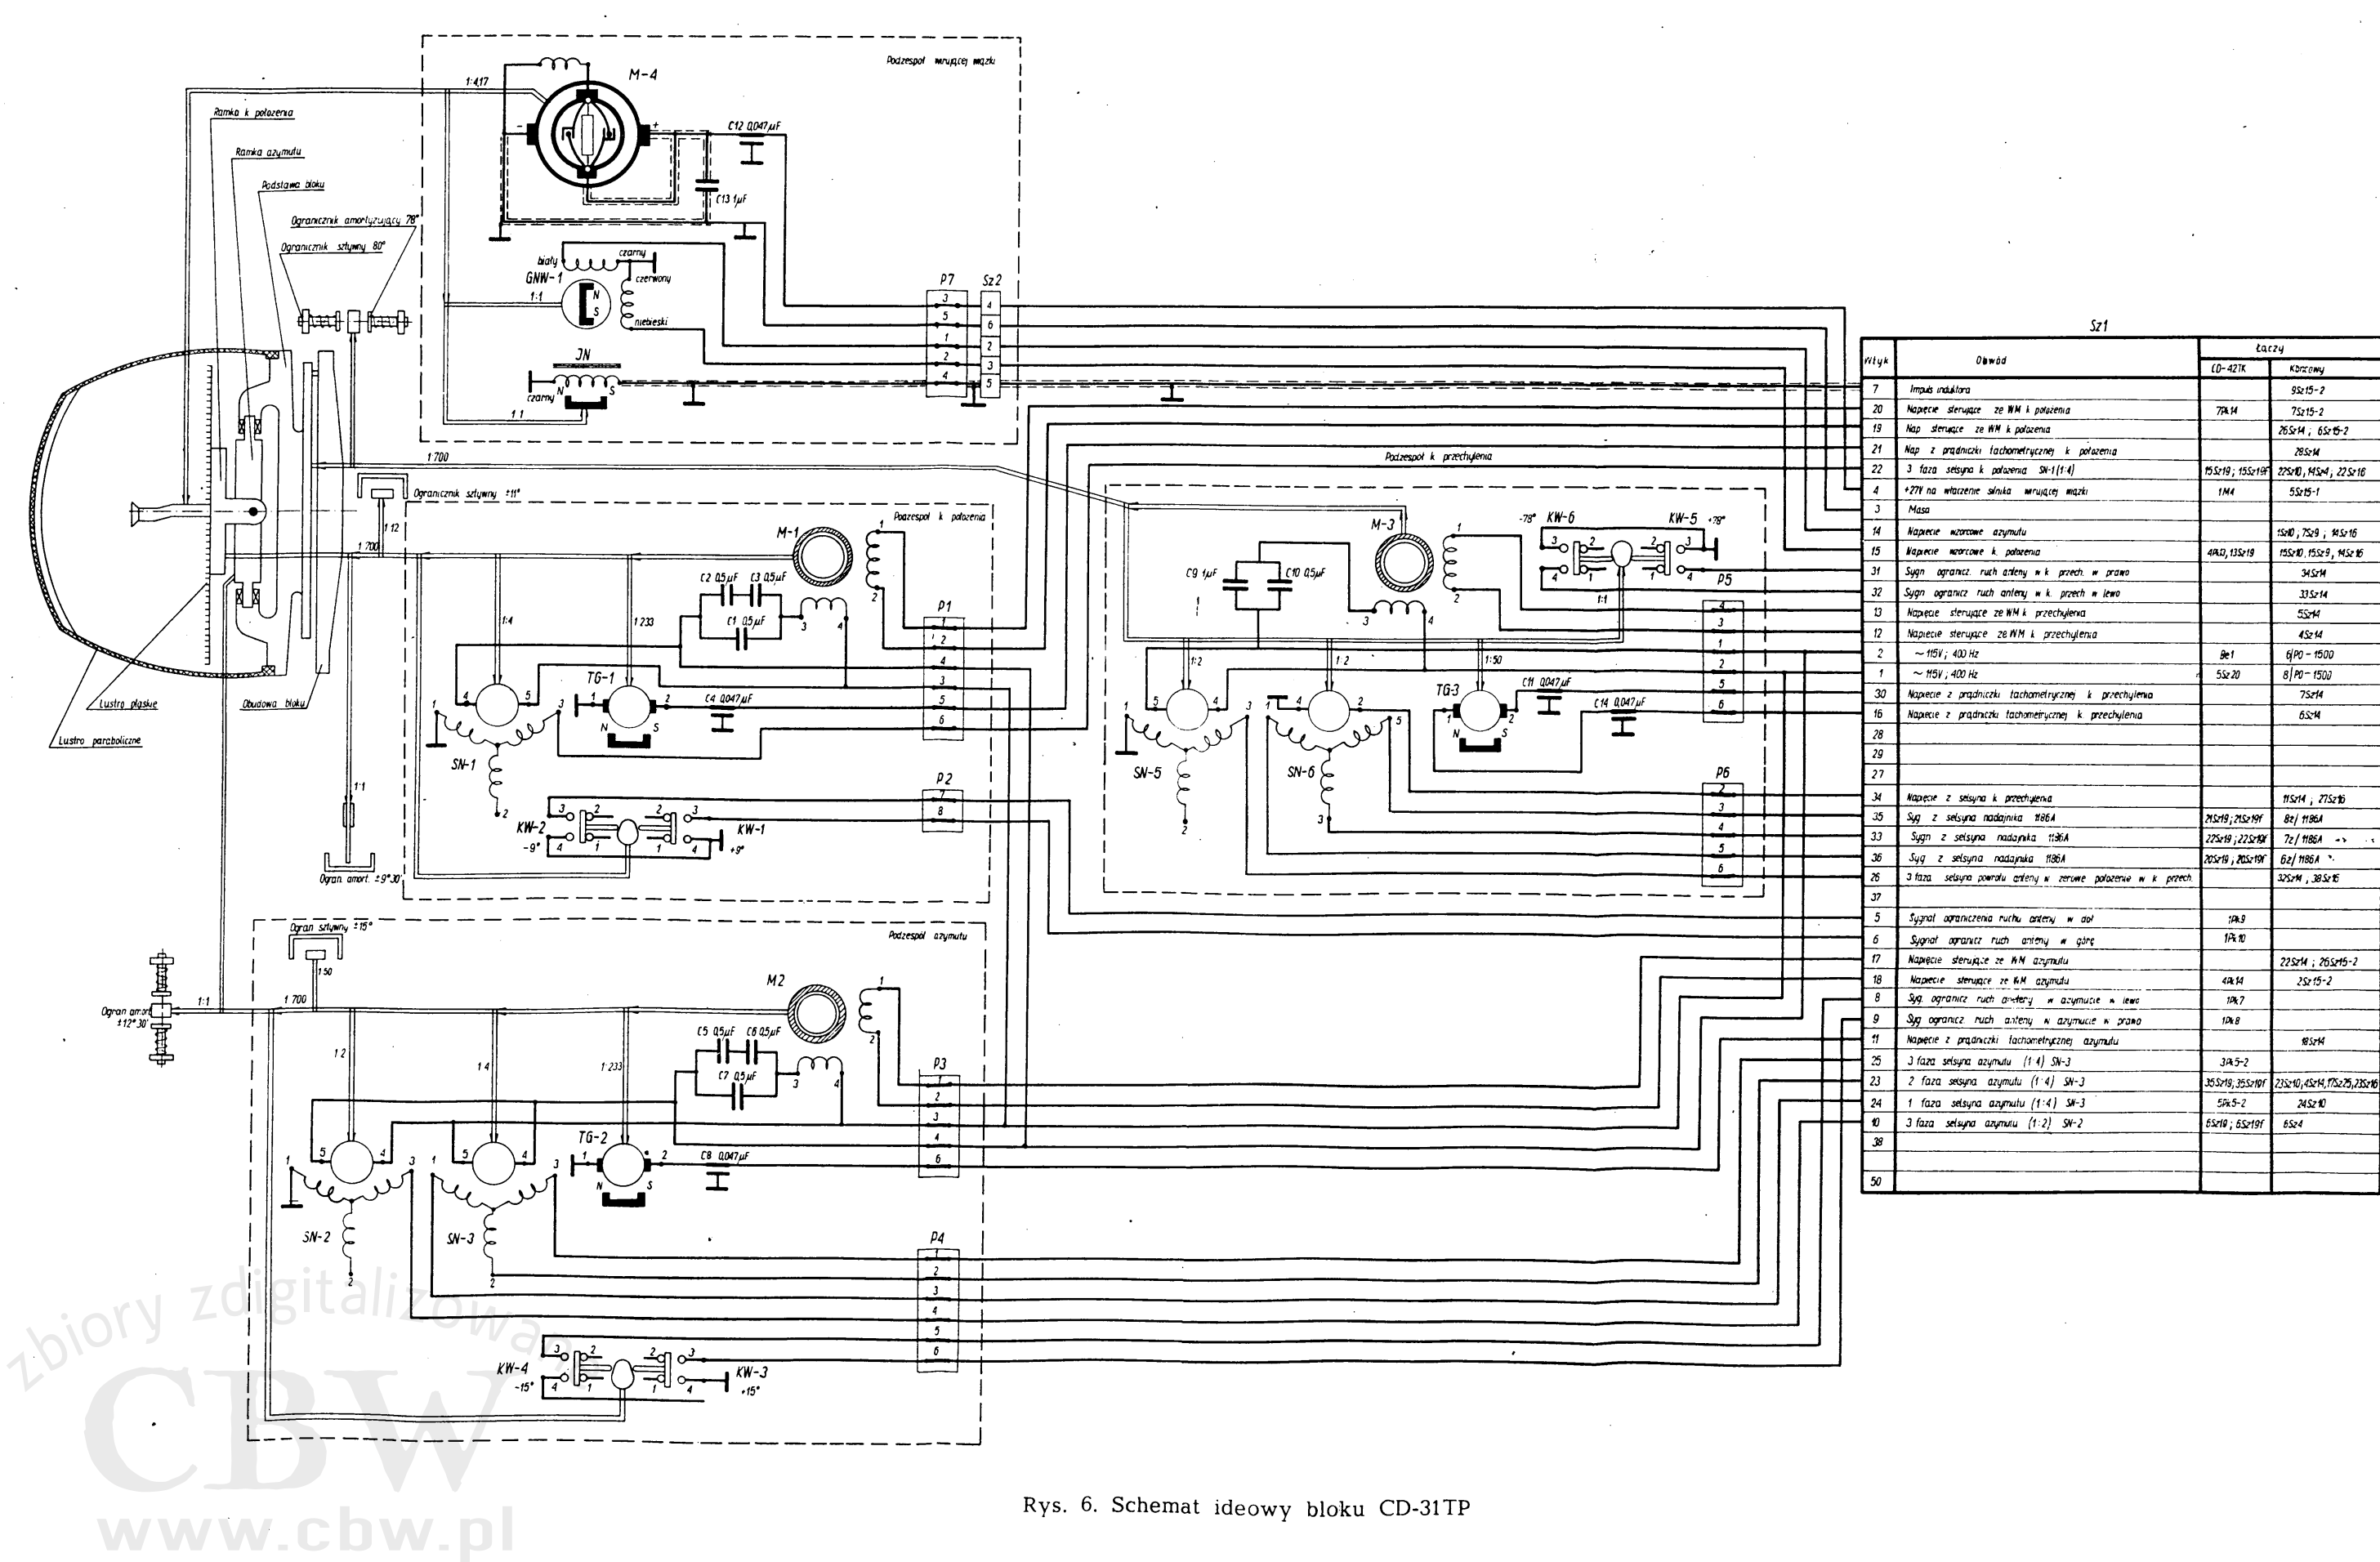


Rys. 6. Schemat ideowy bloku CD-31TP

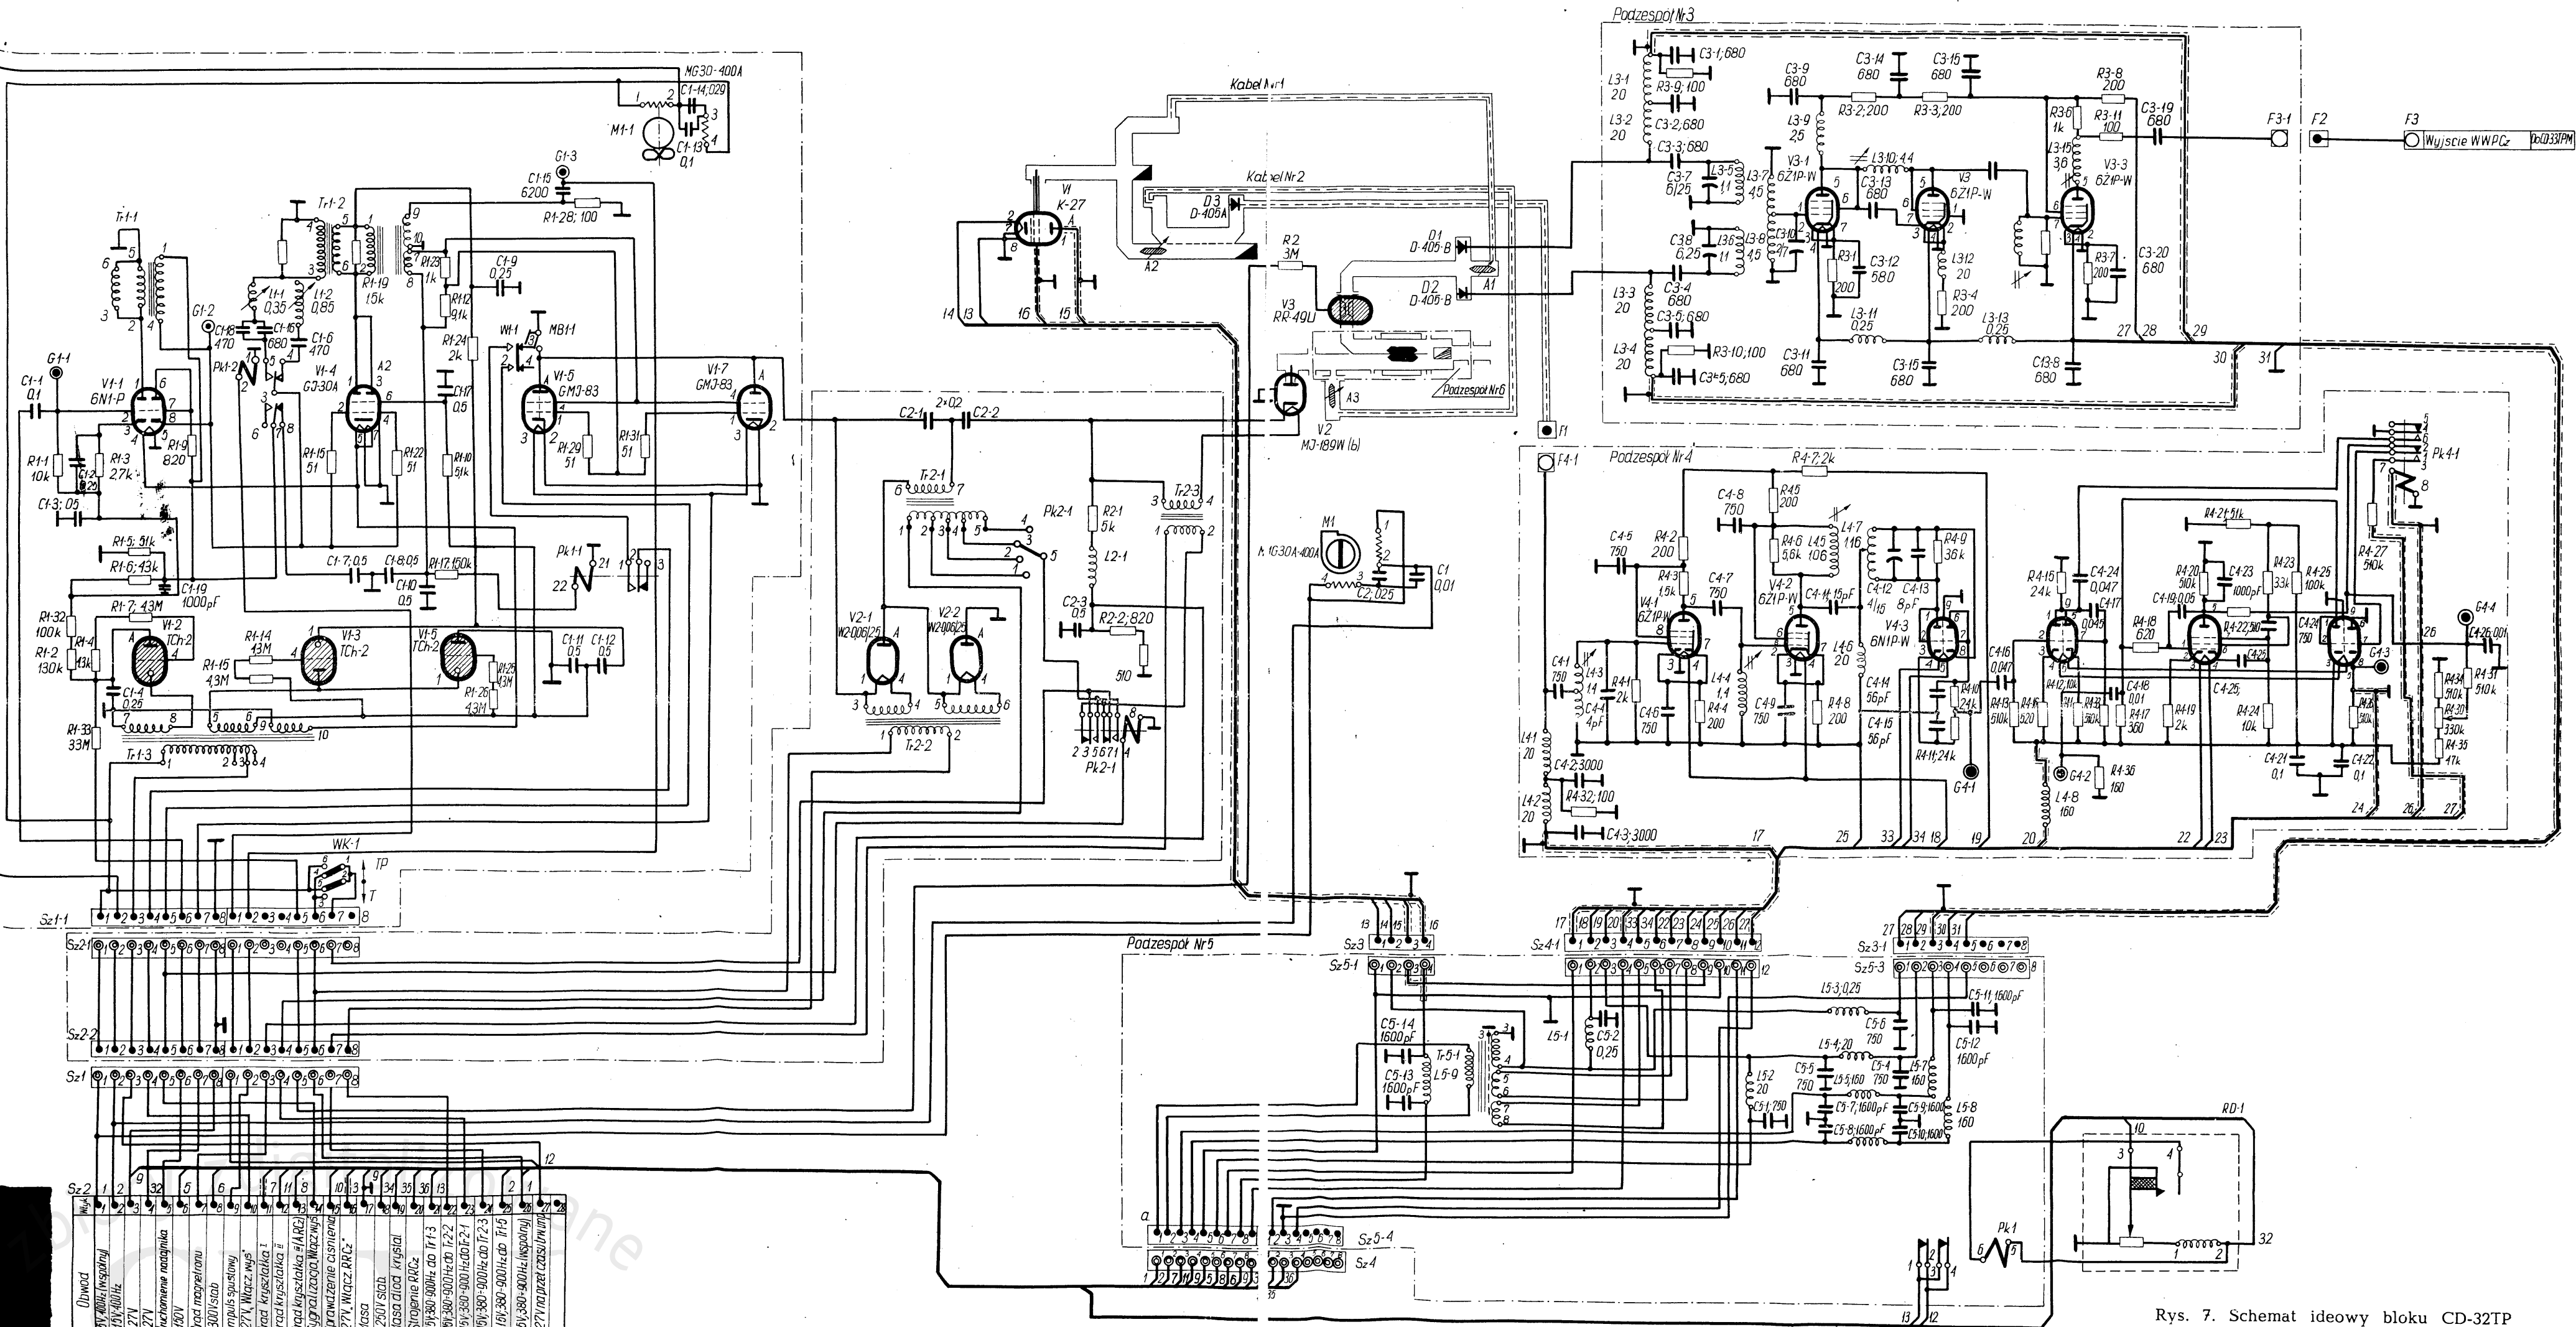

Rys. 7. Schemat ideowy bloku CD-32TP

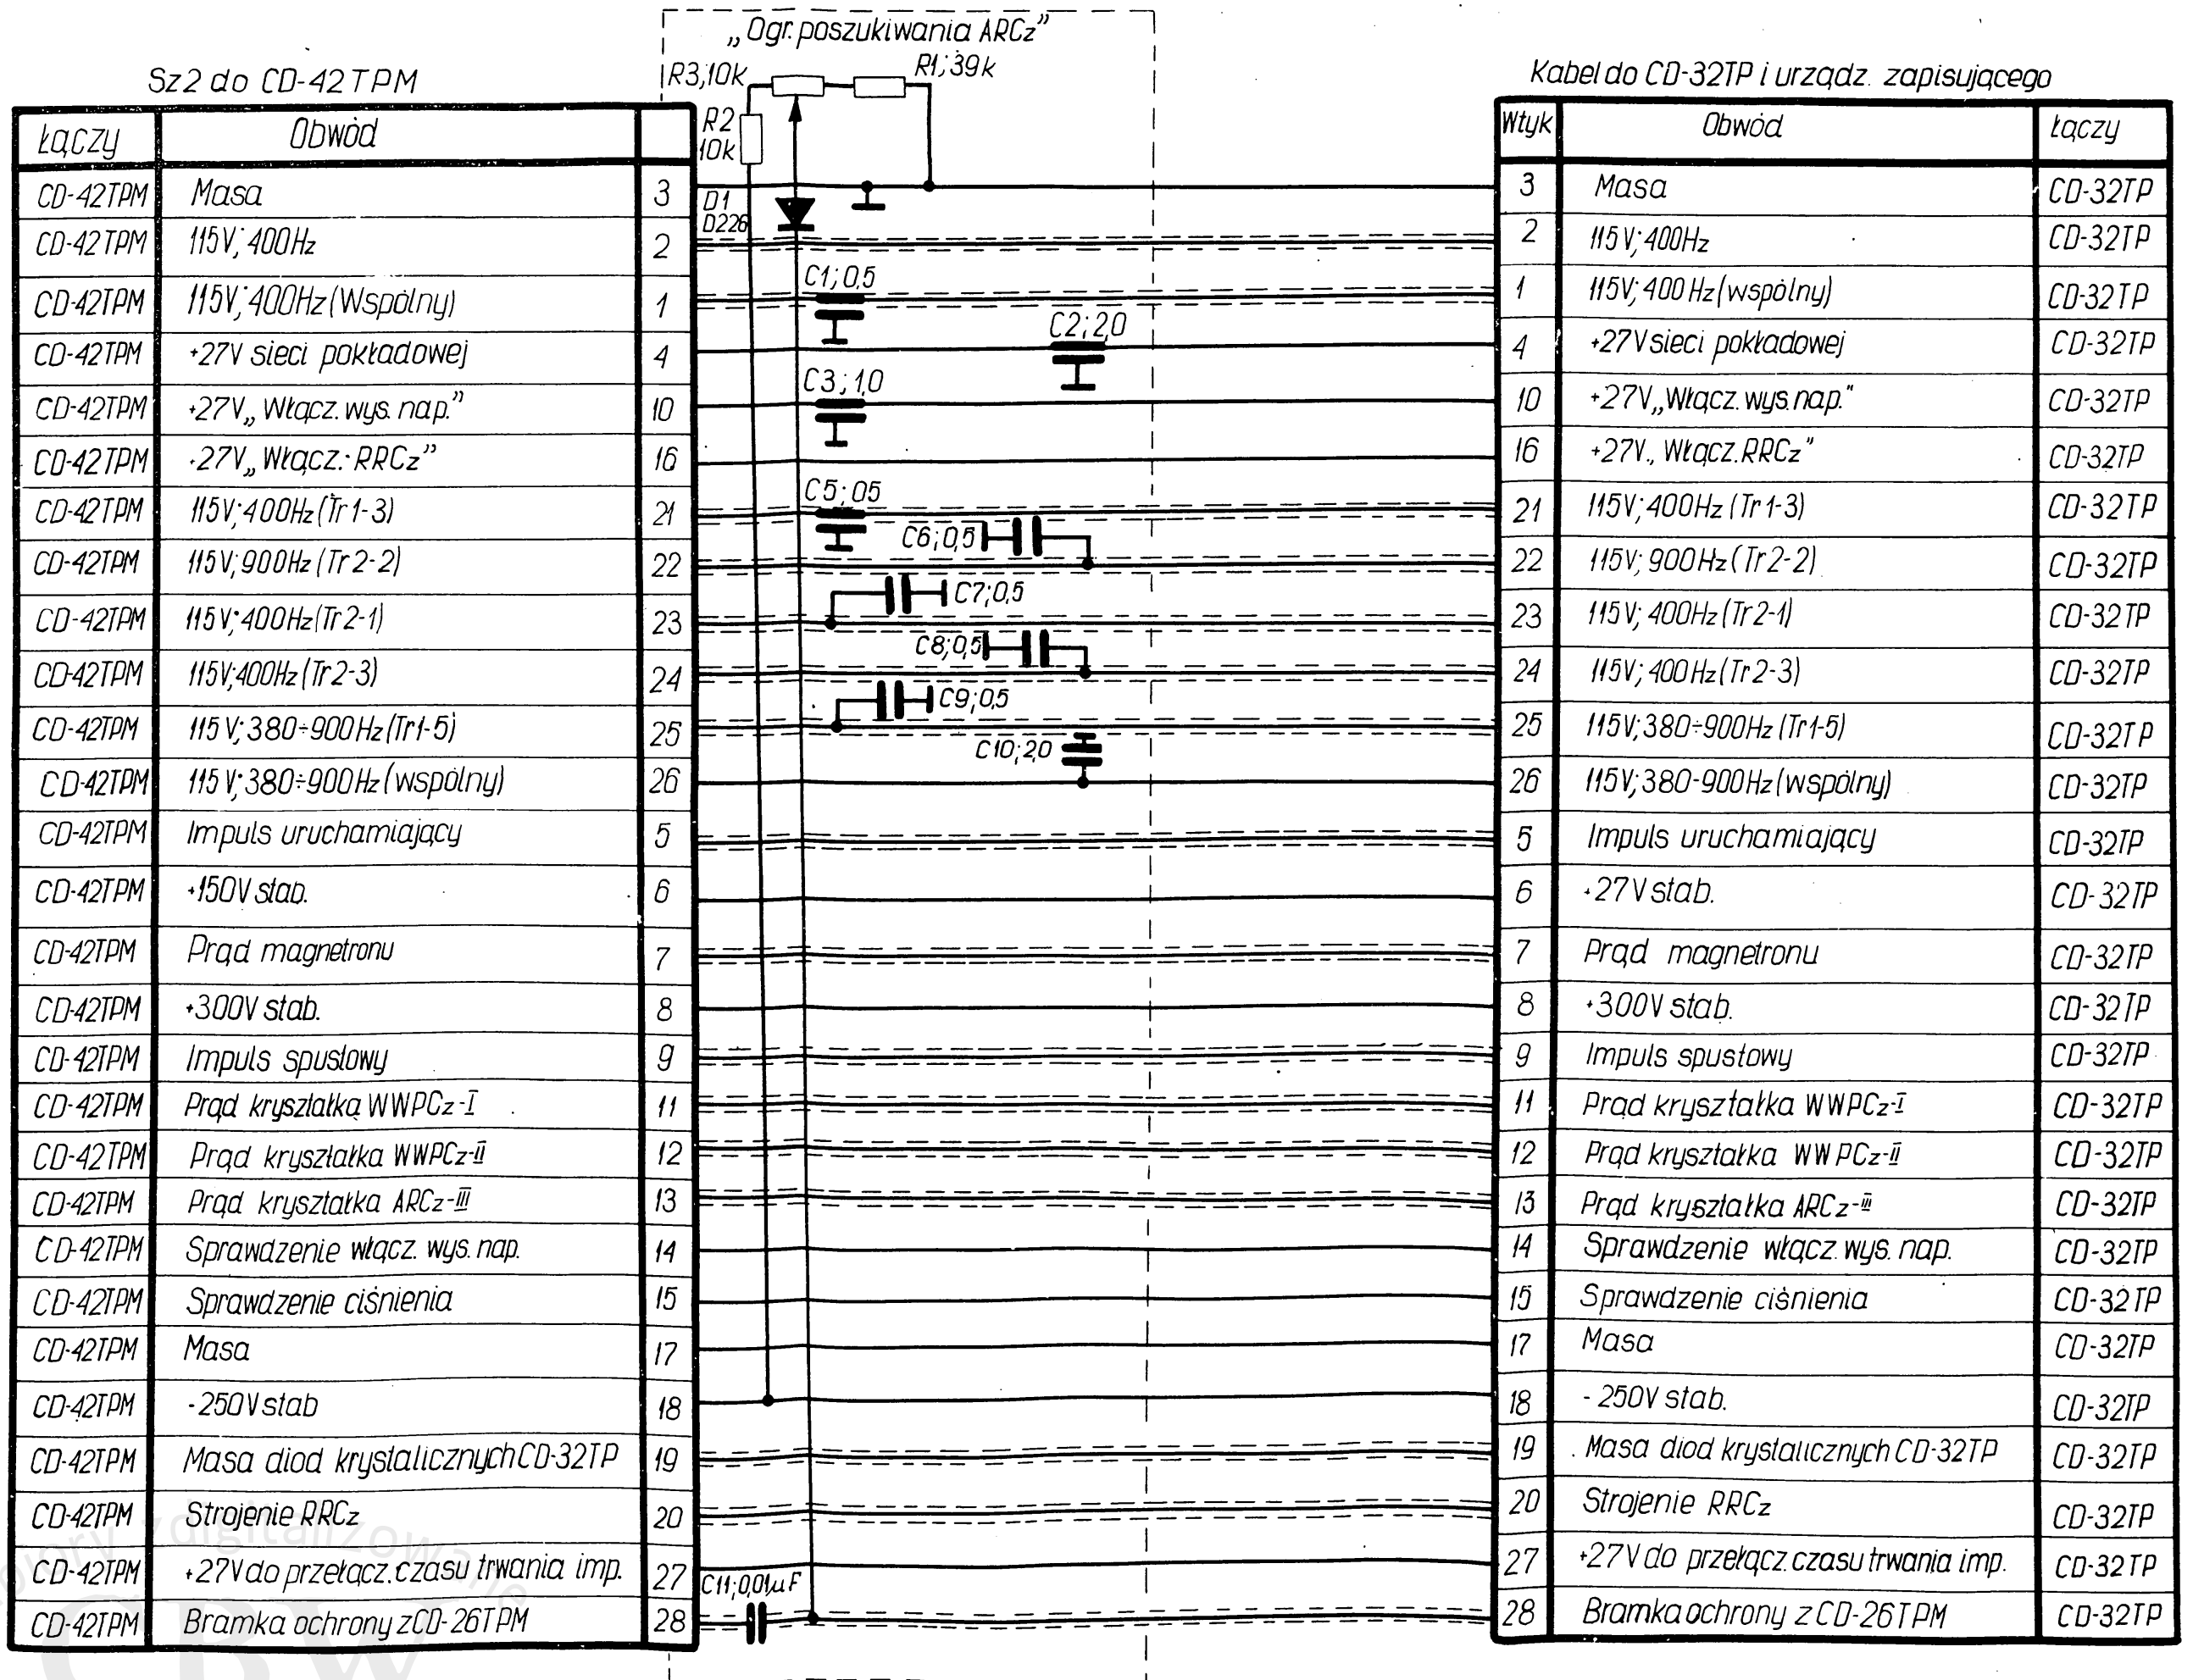


Rys. 8. Schemat ideowy skrzynki filtrów bloku CD-32TP




Sz2 (CD-42TK)

Łączy CD-42TK	Obwód	Wtyk
Be3	~115V; 380-900Hz do 32Tr2-2	22
K4	~115V; 400Hz do 32Tr2-1	23
	Masa	3
Be13	~115V; 400Hz	2
24Sz20	~115V; 400Hz	1
5Pk4	+27V do R04 i zarzenie 6MJ-83	4
25z29	+27V na włączenie wys. napięcia	10
65z15-1	+27V z CD-48TK przy RRCz	16
8Pk4	~115V; 400Hz do 32Tr4-3	21
16Sz6	Impuls uruch. nadajnika	5
47Sz19	+150V stab.	6
10Sz20	Prąd magnetronu	7
50Sz19	+300V stab.	8
Gn1	Impuls spustowy	9
17Sz20	Prąd kryształu I	11
18Sz20	Prąd kryształu II	12
19Sz20	Prąd kryształu III	13
4Pk17	+27V przy włączeniu wysokiego napięcia	14
40Sz20	Kontrola ciśnienia do CD-41KTP i AKZ	15
	Masa	17
31Sz20	Masa diod kryształicznych z CD-32TK	19
7Sz15-2	Napięcie RRCz z CD-48TK	20
7Pk5-2	+27V na przetączenie czasu trwania impulsów	27
11Sz19	-250V stab.	18
Be6	~115V; 400Hz na 32Tr2-3	24
Be5	~115V; 380-900Hz na 32Tr4-5	25
	~115V; 380-900Hz	26
18Sz26	Bramka ochrony z bloku CD-26TK	28

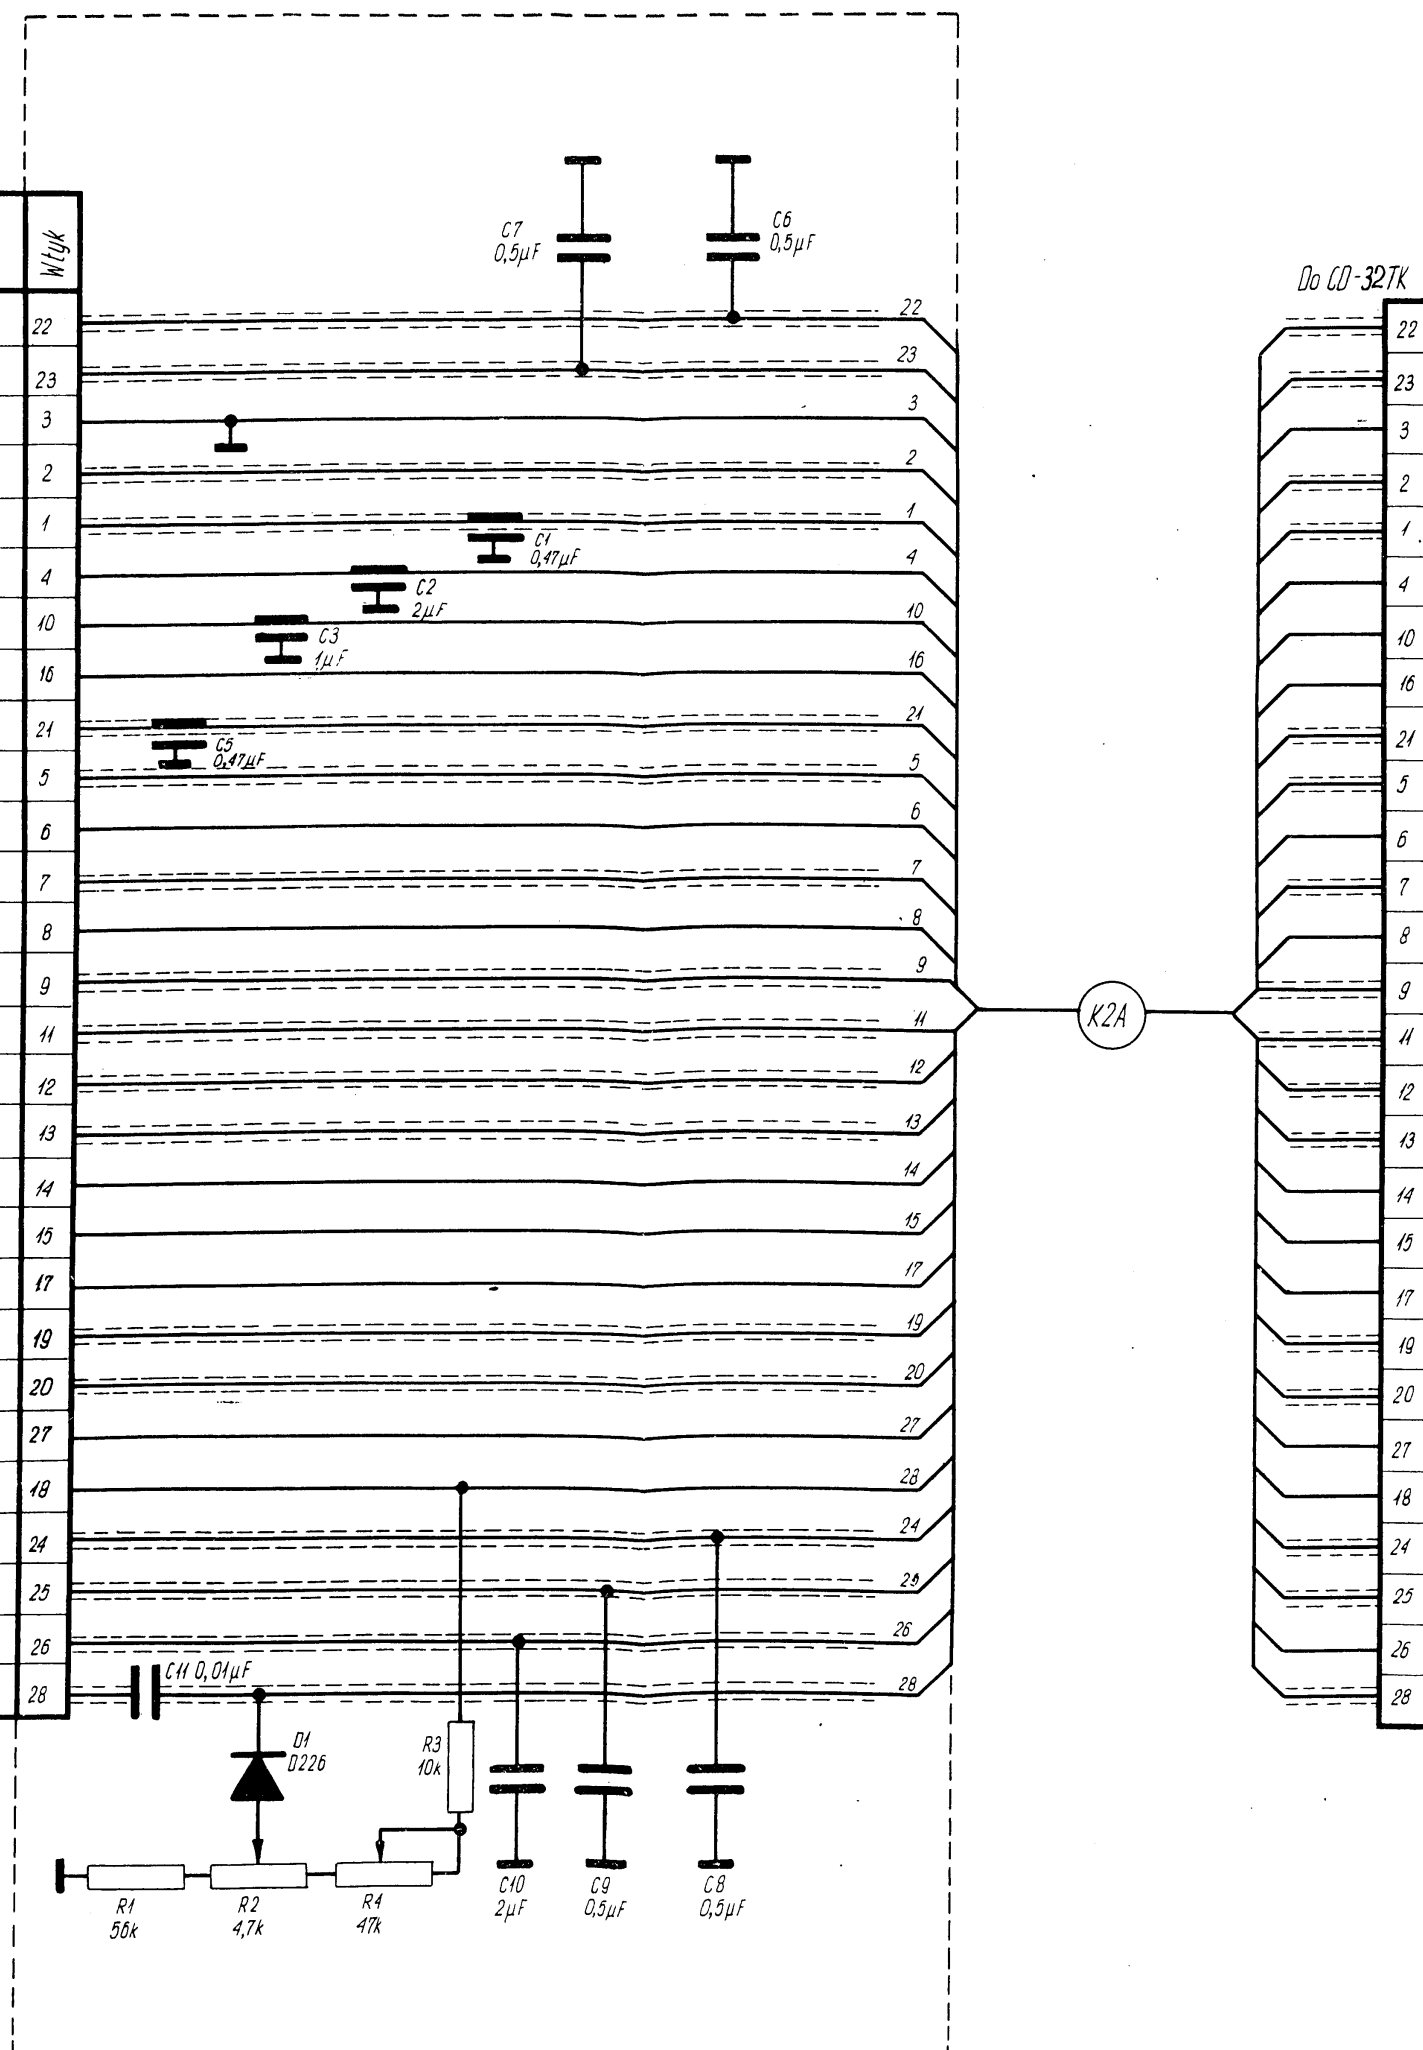

Rys. 10. Schemat ideowy skrzynki filtrów bloku CD-32TK

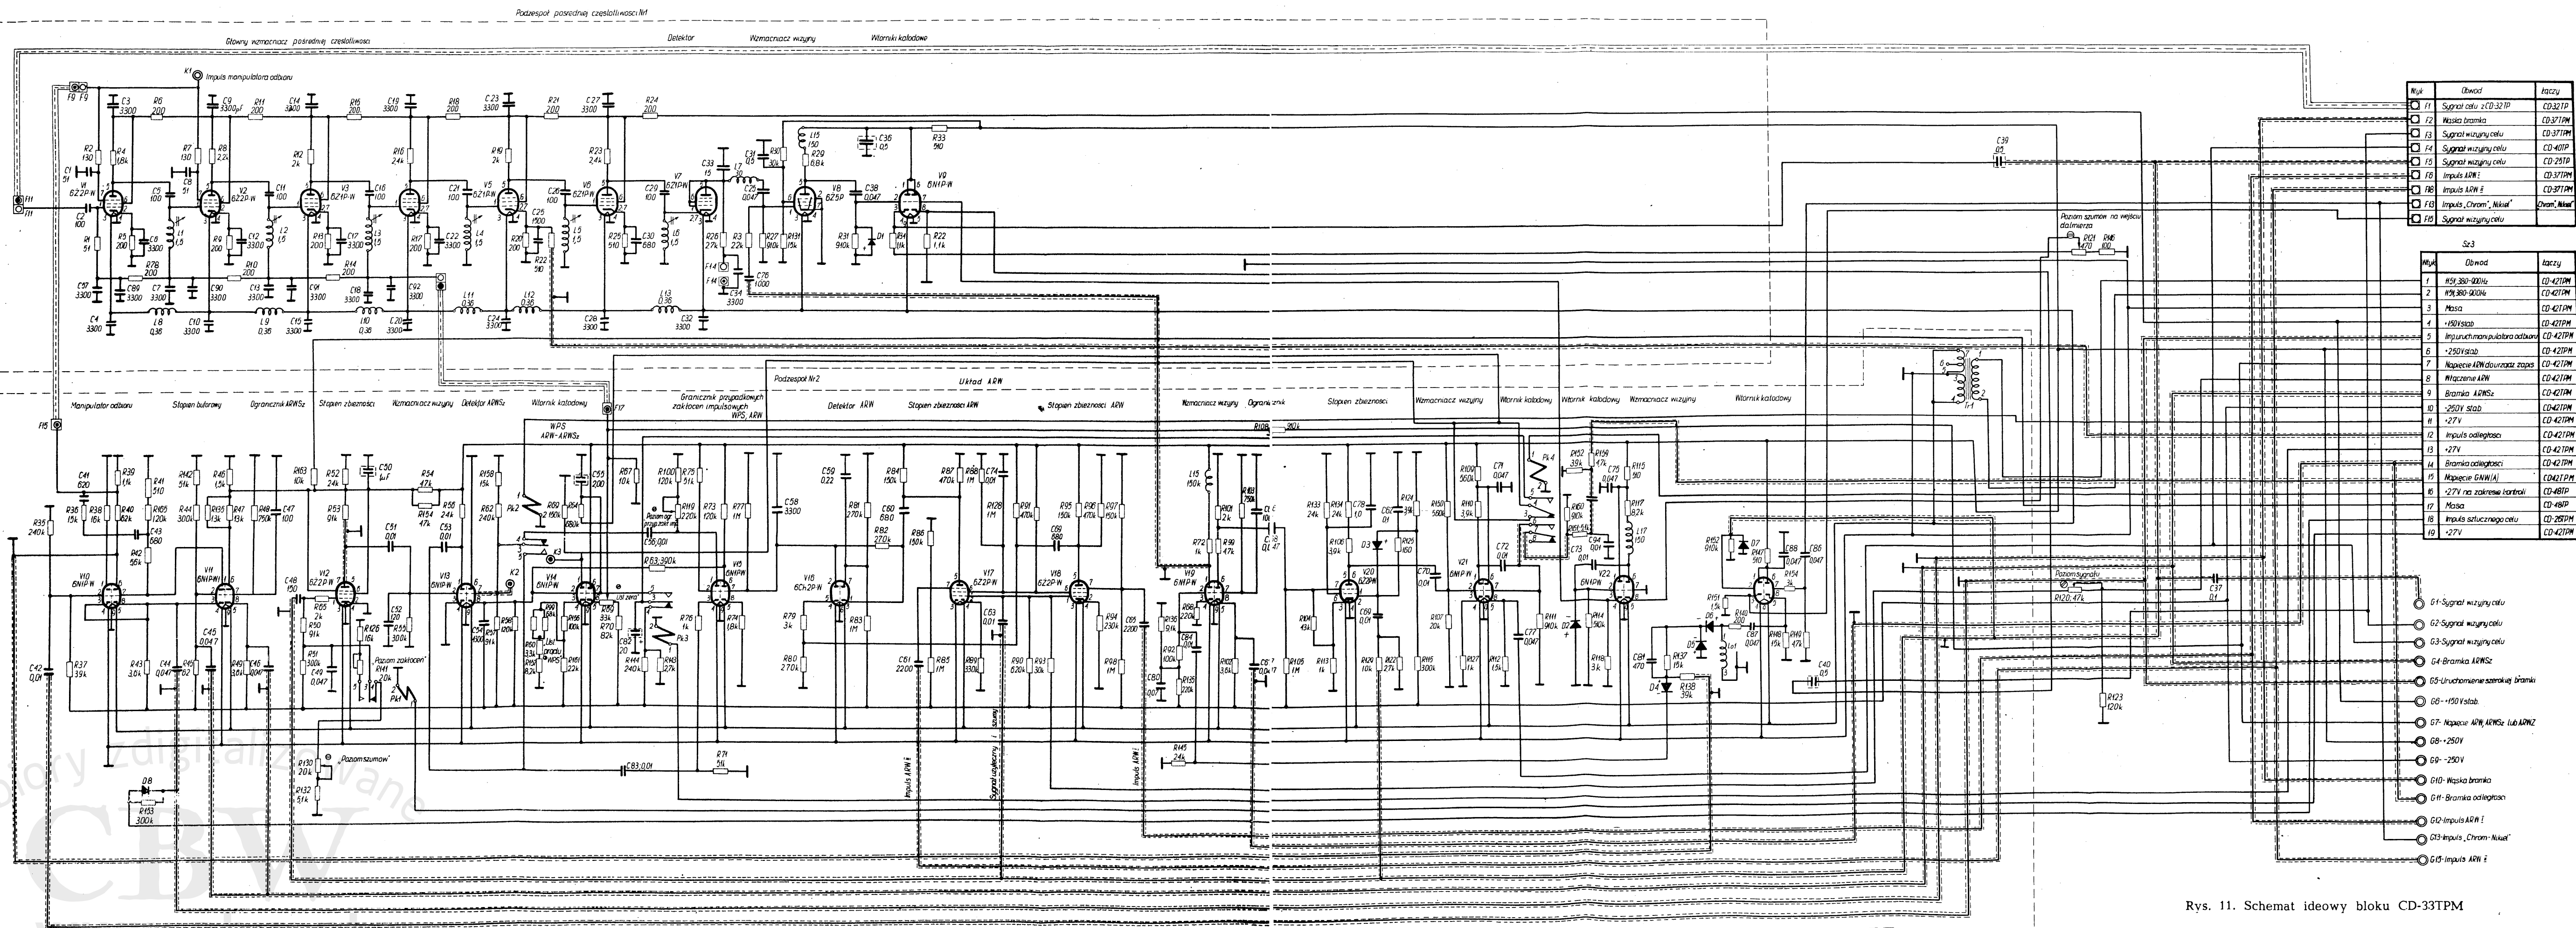


Włók	Obwód	Łączy
F1	Sygnał celu z CD-32TP	CD-32TP
F2	Wąska bramka	CD-37TPM
F3	Sygnał wizyjny celu	CD-37TPM
F4	Sygnał wizyjny celu	CD-40TP
F5	Sygnał wizyjny celu	CD-25TP
F6	Impuls ARW I	CD-37TPM
F8	Impuls ARW II	CD-37TPM
F13	Impuls „Chrom”, „Nikiel”	Chrom, Nikiel
F15	Sygnał wizyjny celu	

Włók	Obwód	Łączy
1	150V, 380-900Hz	CD-42TPM
2	150V, 380-900Hz	CD-42TPM
3	Masa	CD-42TPM
4	+150V słab	CD-42TPM
5	Impuls uruchamiania pulsedu odbioru	CD-42TPM
6	+250V słab	CD-42TPM
7	Napięcie ARW do uzwożenia zapisu	CD-42TPM
8	Włączenie ARW	CD-42TPM
9	Bramka ARW	CD-42TPM
10	+250V słab	CD-42TPM
11	+27V	CD-42TPM
12	Impuls odległości	CD-42TPM
13	+27V	CD-42TPM
14	Bramka odległości	CD-42TPM
15	Napięcie GWN(A)	CD-42TPM
16	+27V na zakresie kontroli	CD-48TP
17	Masa	CD-48TP
18	Impuls szlucznego celu	CD-25TPM
19	+27V	CD-42TPM

- G1-Sygnał wizyjny celu
- G2-Sygnał wizyjny celu
- G3-Sygnał wizyjny celu
- G4-Bramka ARW
- G5-Uruchomienie szerokiej bramki
- G6-+150V słab
- G7-Napięcie ARW, ARW-Sz lub ARW-Z
- G8-+250V
- G9-+250V
- G10-Wąska bramka
- G11-Bramka odległości
- G12-Impuls ARW I
- G13-Impuls „Chrom”, „Nikiel”
- G15-Impuls ARW II

Rys. 11. Schemat ideowy bloku CD-33TPM

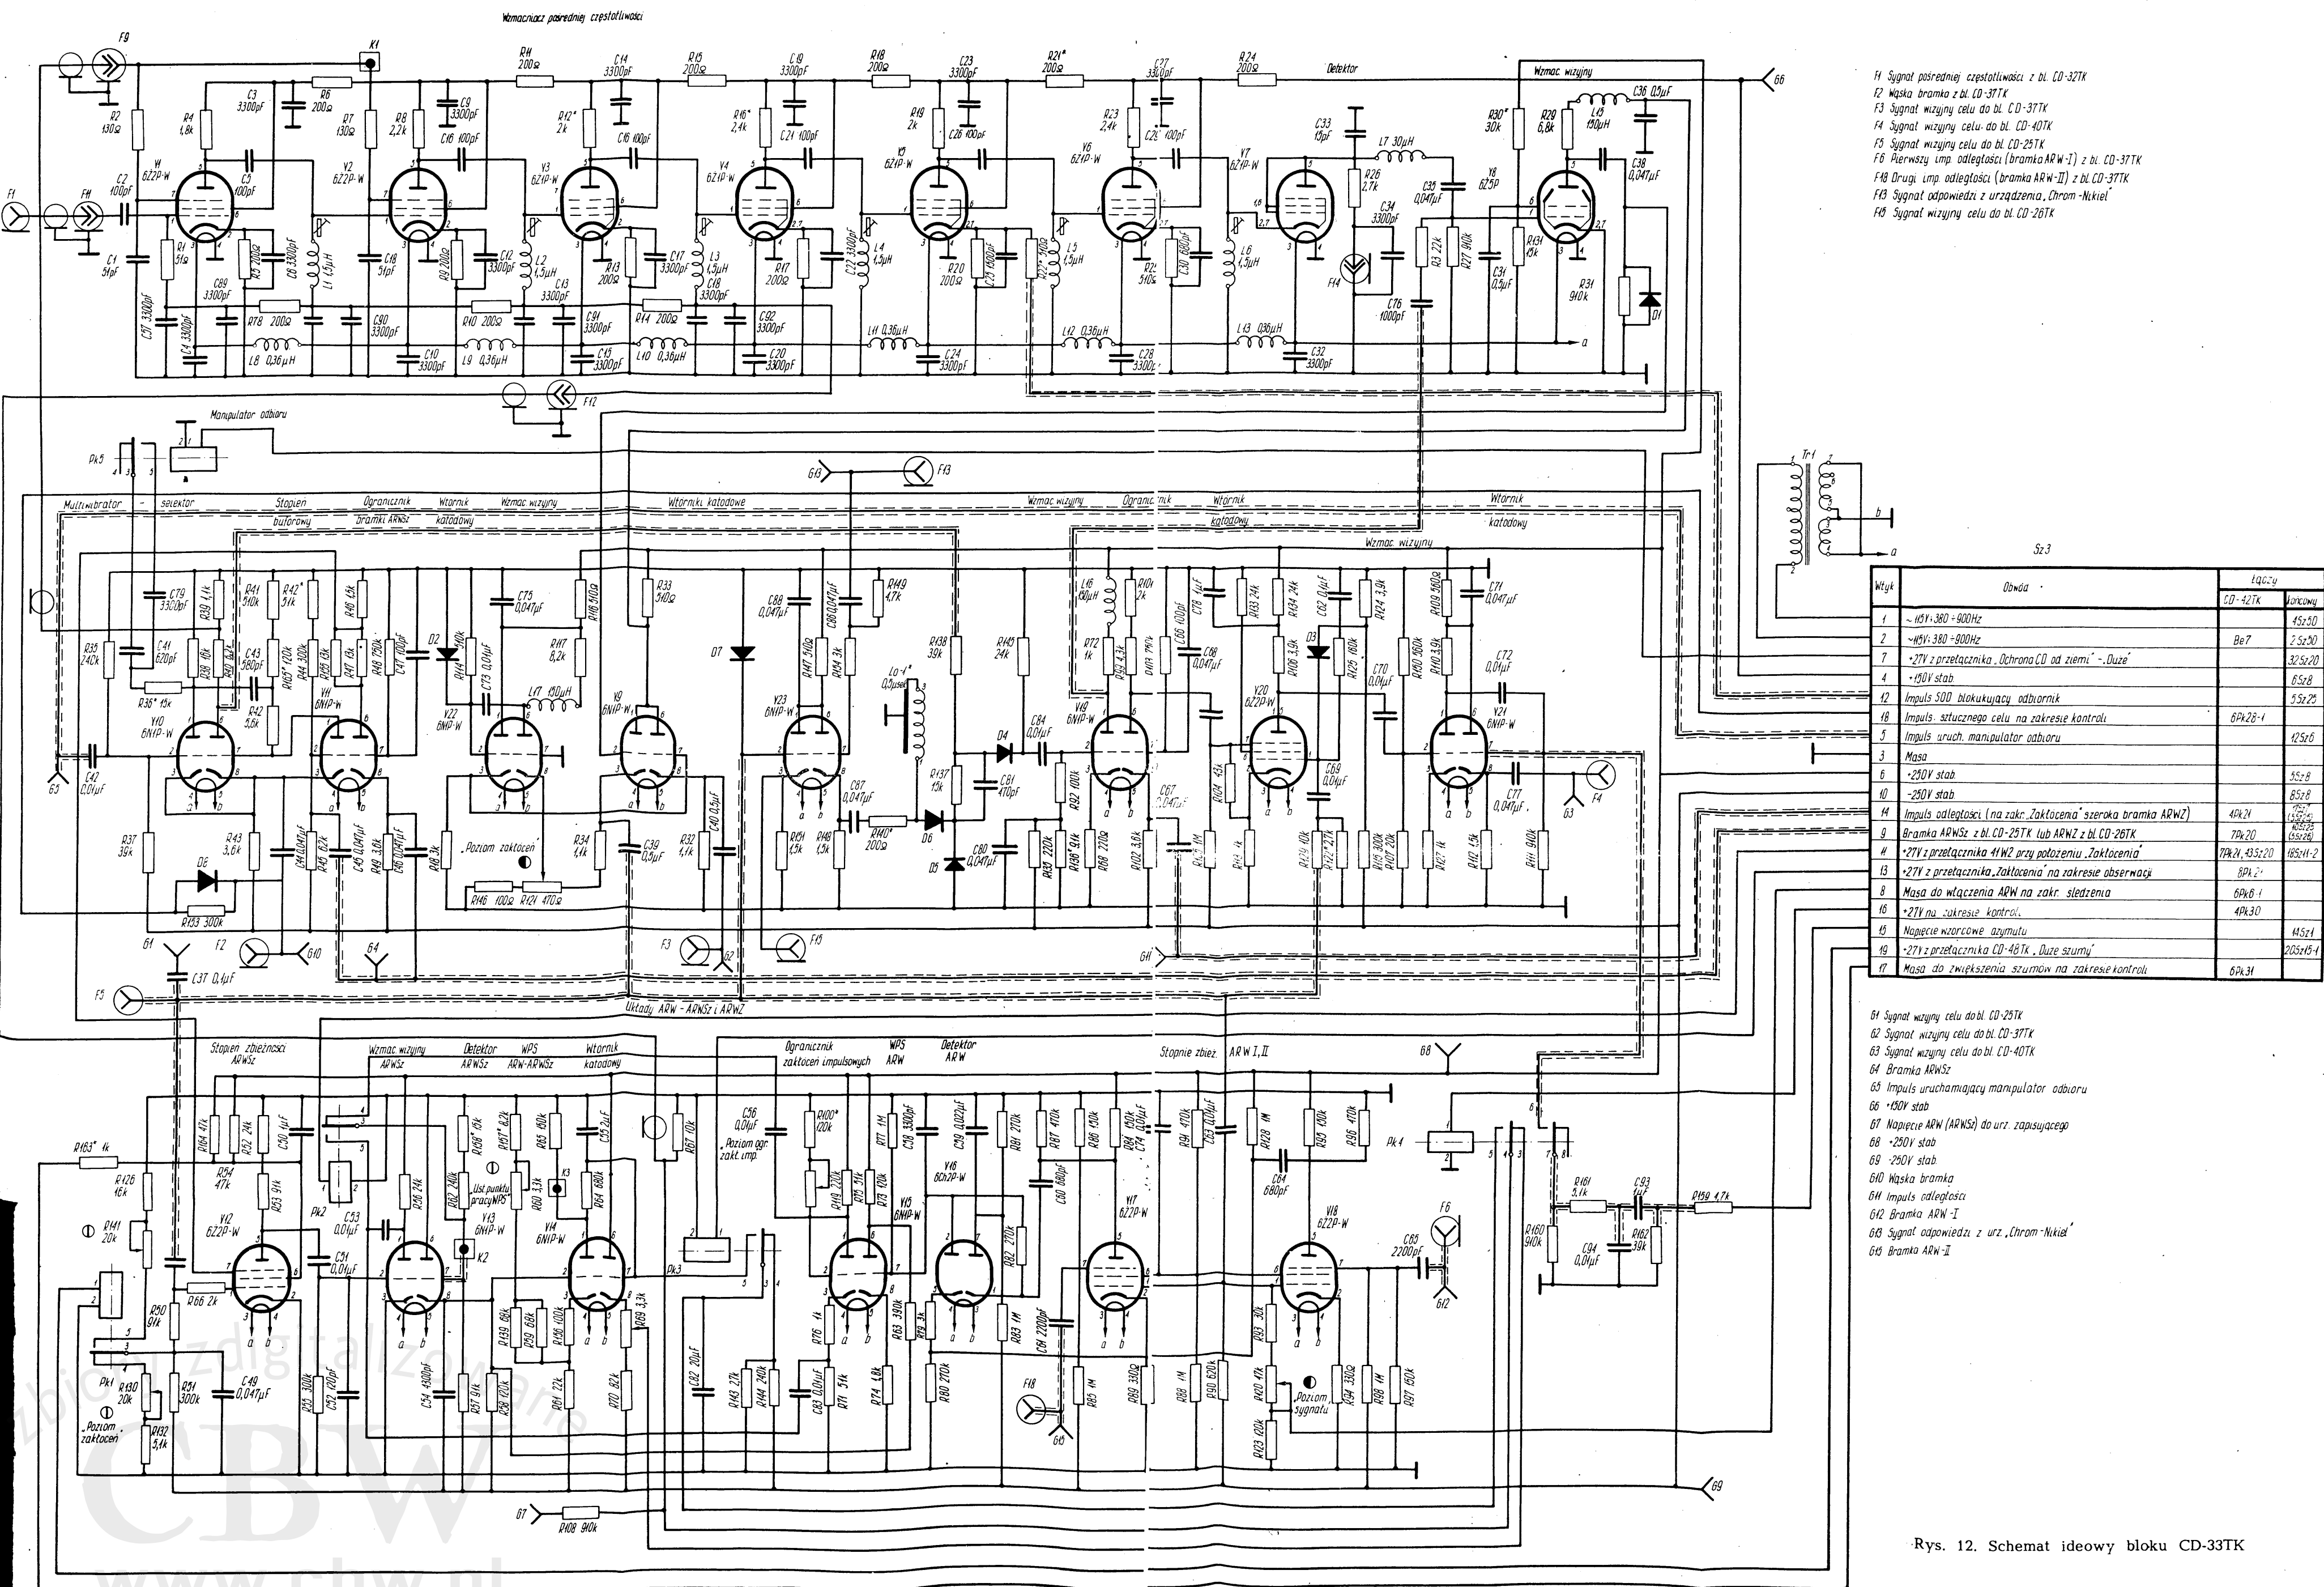


- F1 Sygnał pośredniej częstotliwości z bl. CD-32TK
- F2 Wskaźnik bramki z bl. CD-37TK
- F3 Sygnał widywny celu do bl. CD-37TK
- F4 Sygnał widywny celu do bl. CD-40TK
- F5 Sygnał widywny celu do bl. CD-25TK
- F6 Pierwszy imp. odległości (bramka ARW-I) z bl. CD-37TK
- F8 Drugi imp. odległości (bramka ARW-II) z bl. CD-37TK
- F9 Sygnał odpowiedzi z urządzenia „Chrom-Nikiel”
- F10 Sygnał widywny celu do bl. CD-26TK

Wtyk	Obwód	Łączny	
		CD-42TK	Wzrosty
1	~10V: 380-900Hz		45x50
2	~10V: 380-900Hz		25x50
7	+27V z przetwornika „Ochrona CD od ziemi” - „Duże”		32x20
4	+150V stał.		65x8
12	Impuls 500 blokujący odbiornik		55x25
18	Impuls sztucznego celu na zakresie kontroli	6Pk28-1	
5	Impuls uruch. manipulator odbioru		125x6
3	Masa		
6	+250V stał.		55x8
10	+250V stał.		85x8
14	Impuls odległości (na zakr. „Zakłócenia” szeroka bramka ARW2)	4Pk21	155x20
9	Bramka ARW-Sz z bl. CD-25TK lub ARW z bl. CD-26TK	7Pk20	155x20
11	+27V z przetwornika 41W2 przy położeniu „Zakłócenia”	7Pk21, 43x20	185x1-2
13	+27V z przetwornika „Zakłócenia” na zakresie obserwacji	8Pk21	
8	Masa do włączenia ARW na zakr. śledzenia	6Pk6-1	
16	+27V na zakresie kontroli	4Pk30	
15	Napięcie wzorcowe asymulu		145x1
19	+27V z przetwornika CD-46Tk „Duże szumy”		205x15-1
17	Masa do zwiększenia szumów na zakresie kontroli	6Pk31	


- G1 Sygnał widywny celu do bl. CD-25TK
- G2 Sygnał widywny celu do bl. CD-37TK
- G3 Sygnał widywny celu do bl. CD-40TK
- G4 Bramka ARW-Sz
- G5 Impuls uruchamiający manipulator odbioru
- G6 +150V stał.
- G7 Napięcie ARW (ARW-Sz) do urz. zapisującego
- G8 +250V stał.
- G9 +250V stał.
- G10 Wskaźnik bramki
- G12 Bramka ARW-I
- G13 Sygnał odpowiedzi z urz. „Chrom-Nikiel”
- G15 Bramka ARW-II

Rys. 12. Schemat ideowy bloku CD-33TK


Wzrost	Obwód	Wzrost
Koncowy	CD-46TPM	32
		27
95z90	305z4:45z4T	11
185z7	175z4:175z4T	17
155z26	165z4:235z4T	23
	35z4:35z4T	3
6/P0-1500	225z4:25z4T	2
85z8	165z4:195z4T	19
8/P0-1500	265z4:15z4T	1
	265z4T	26
	125z4T	12
	235z4T	23
	85z4T	9
	105z4T	10
	55z8	8
TPK27/CD-42TK	135z4:135z4T	13
	205z4T	20
	245z4T	24
	45z4T	4
	145z4T	14
TPK6/CD-42TK	165z4:165z4T	16
	185z4T	18
	165z4T	16
	15z4T	7
		22
		29
		30
		34
		32

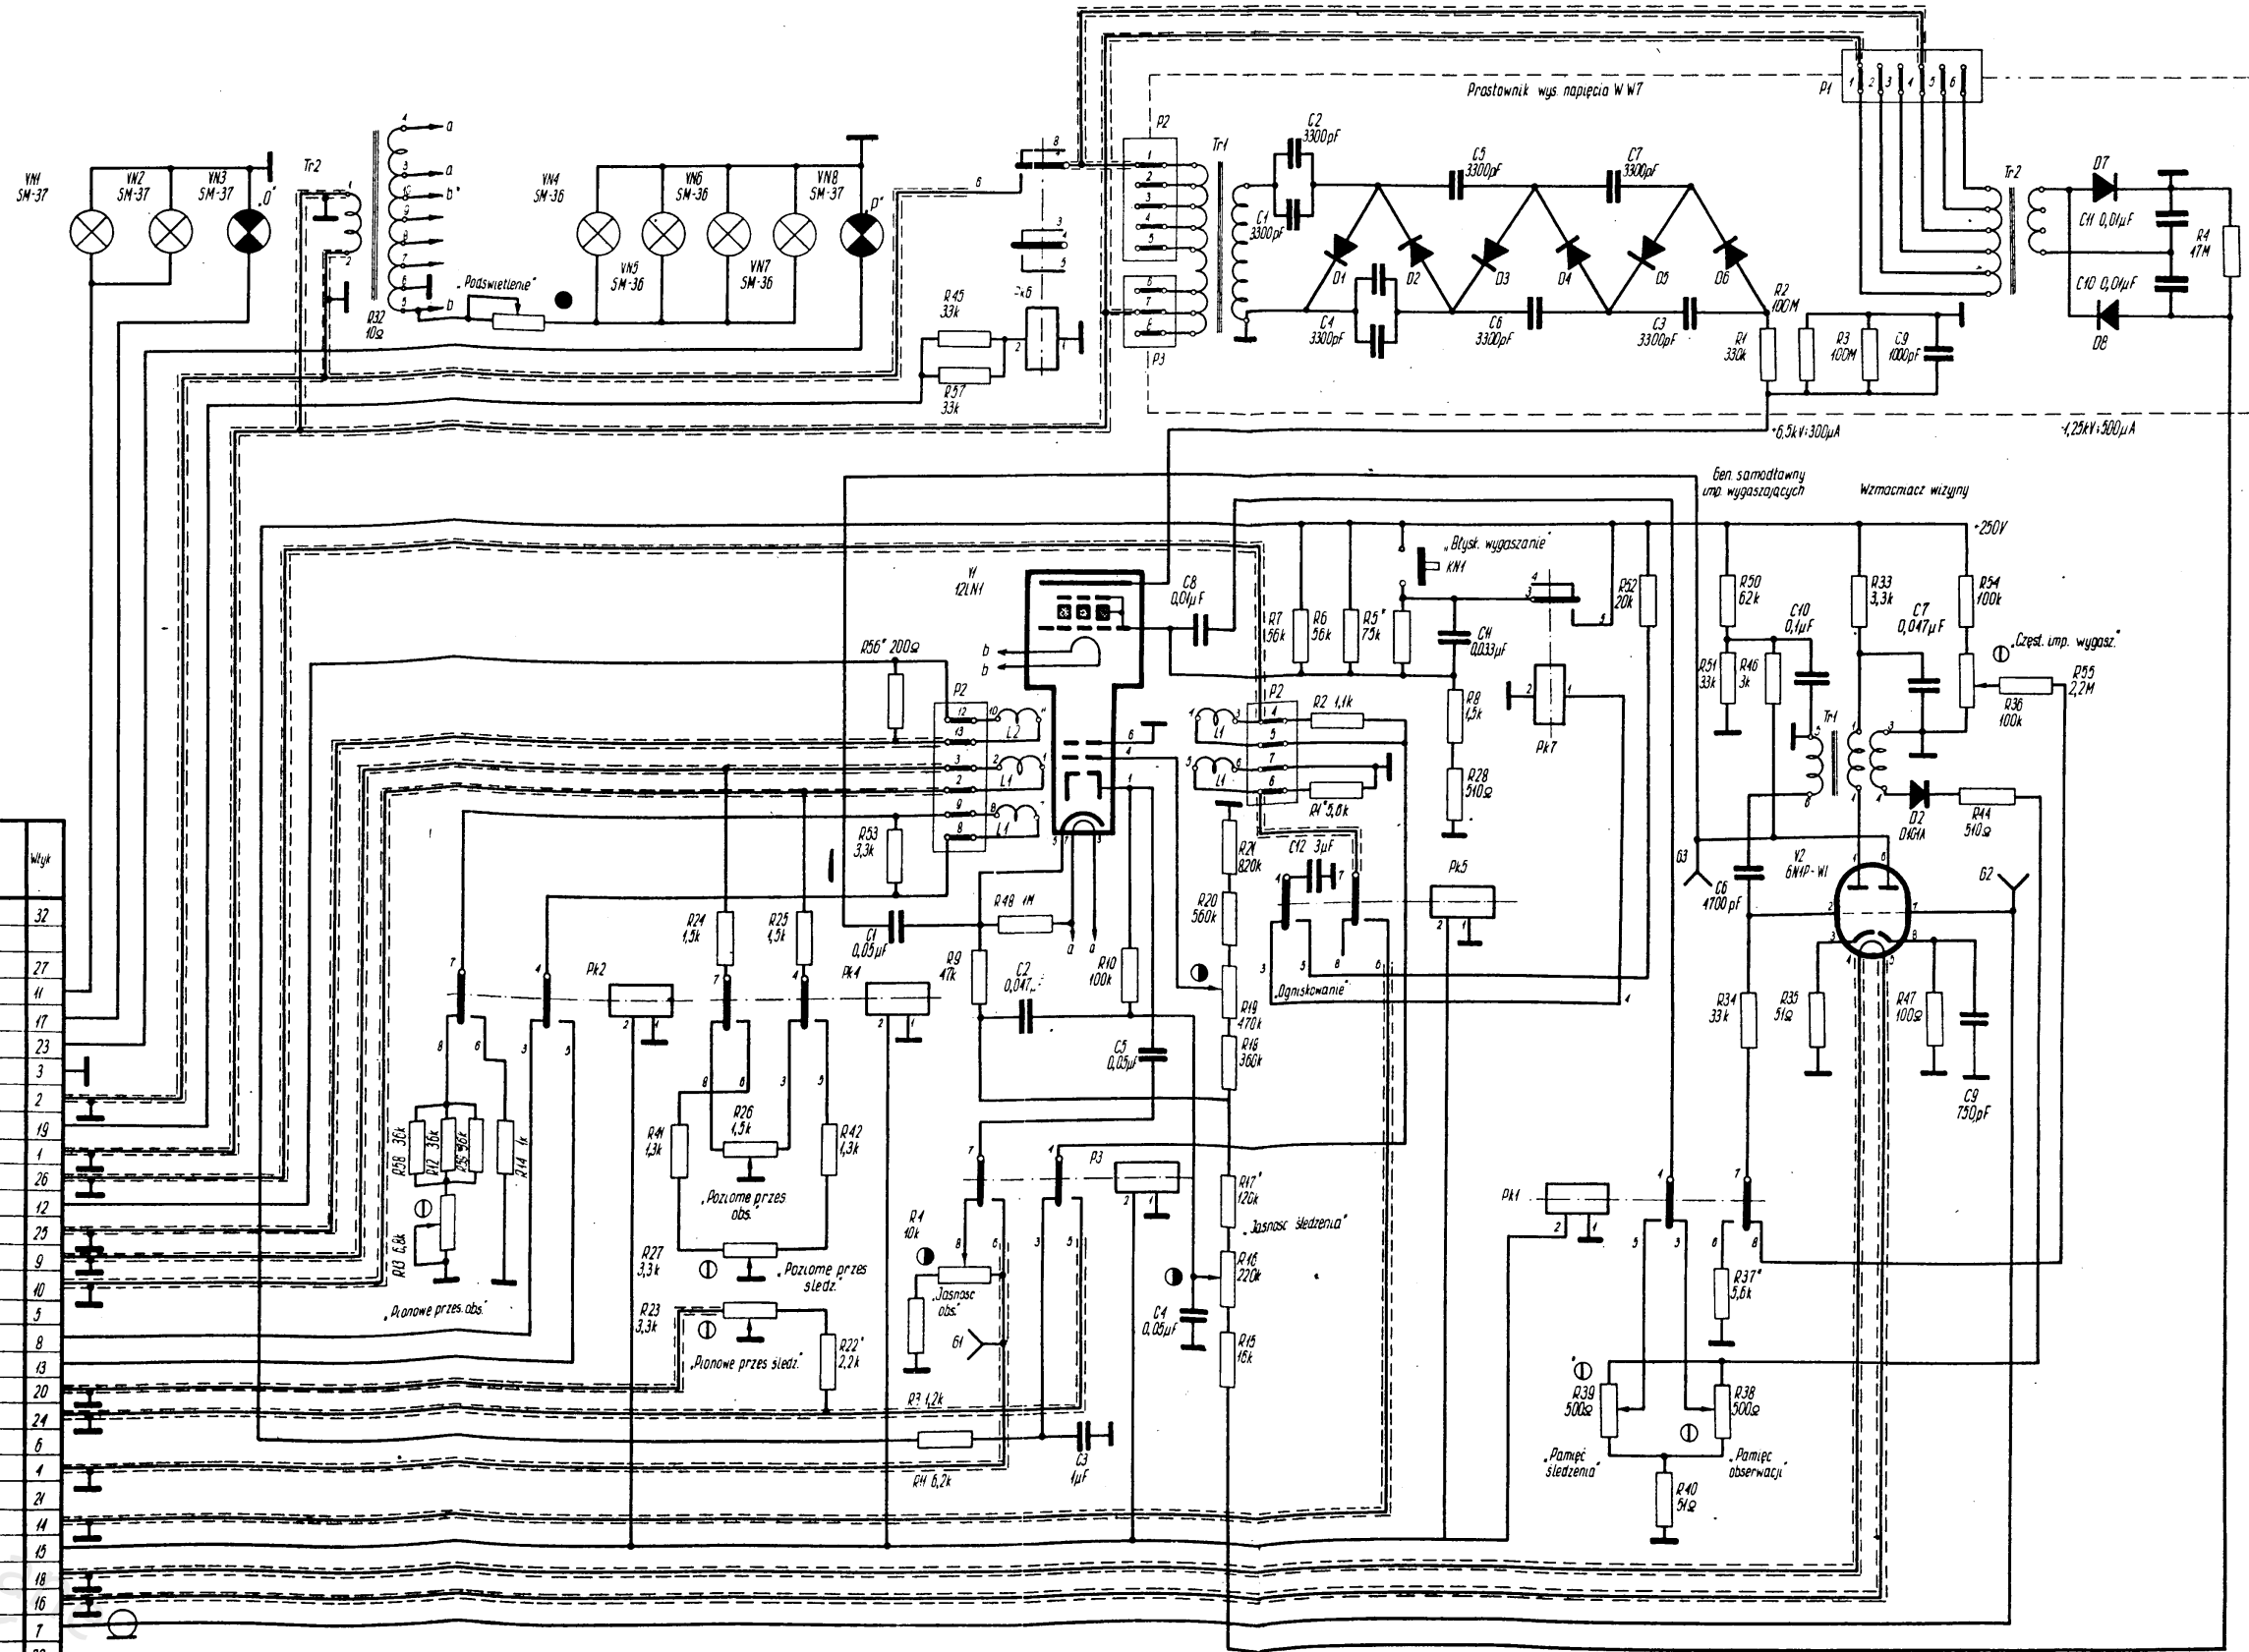

Rys. 13. Schemat ideowy bloku CD-34TPM



Rys. 14. Schemat ideowy bloku CD-36TP

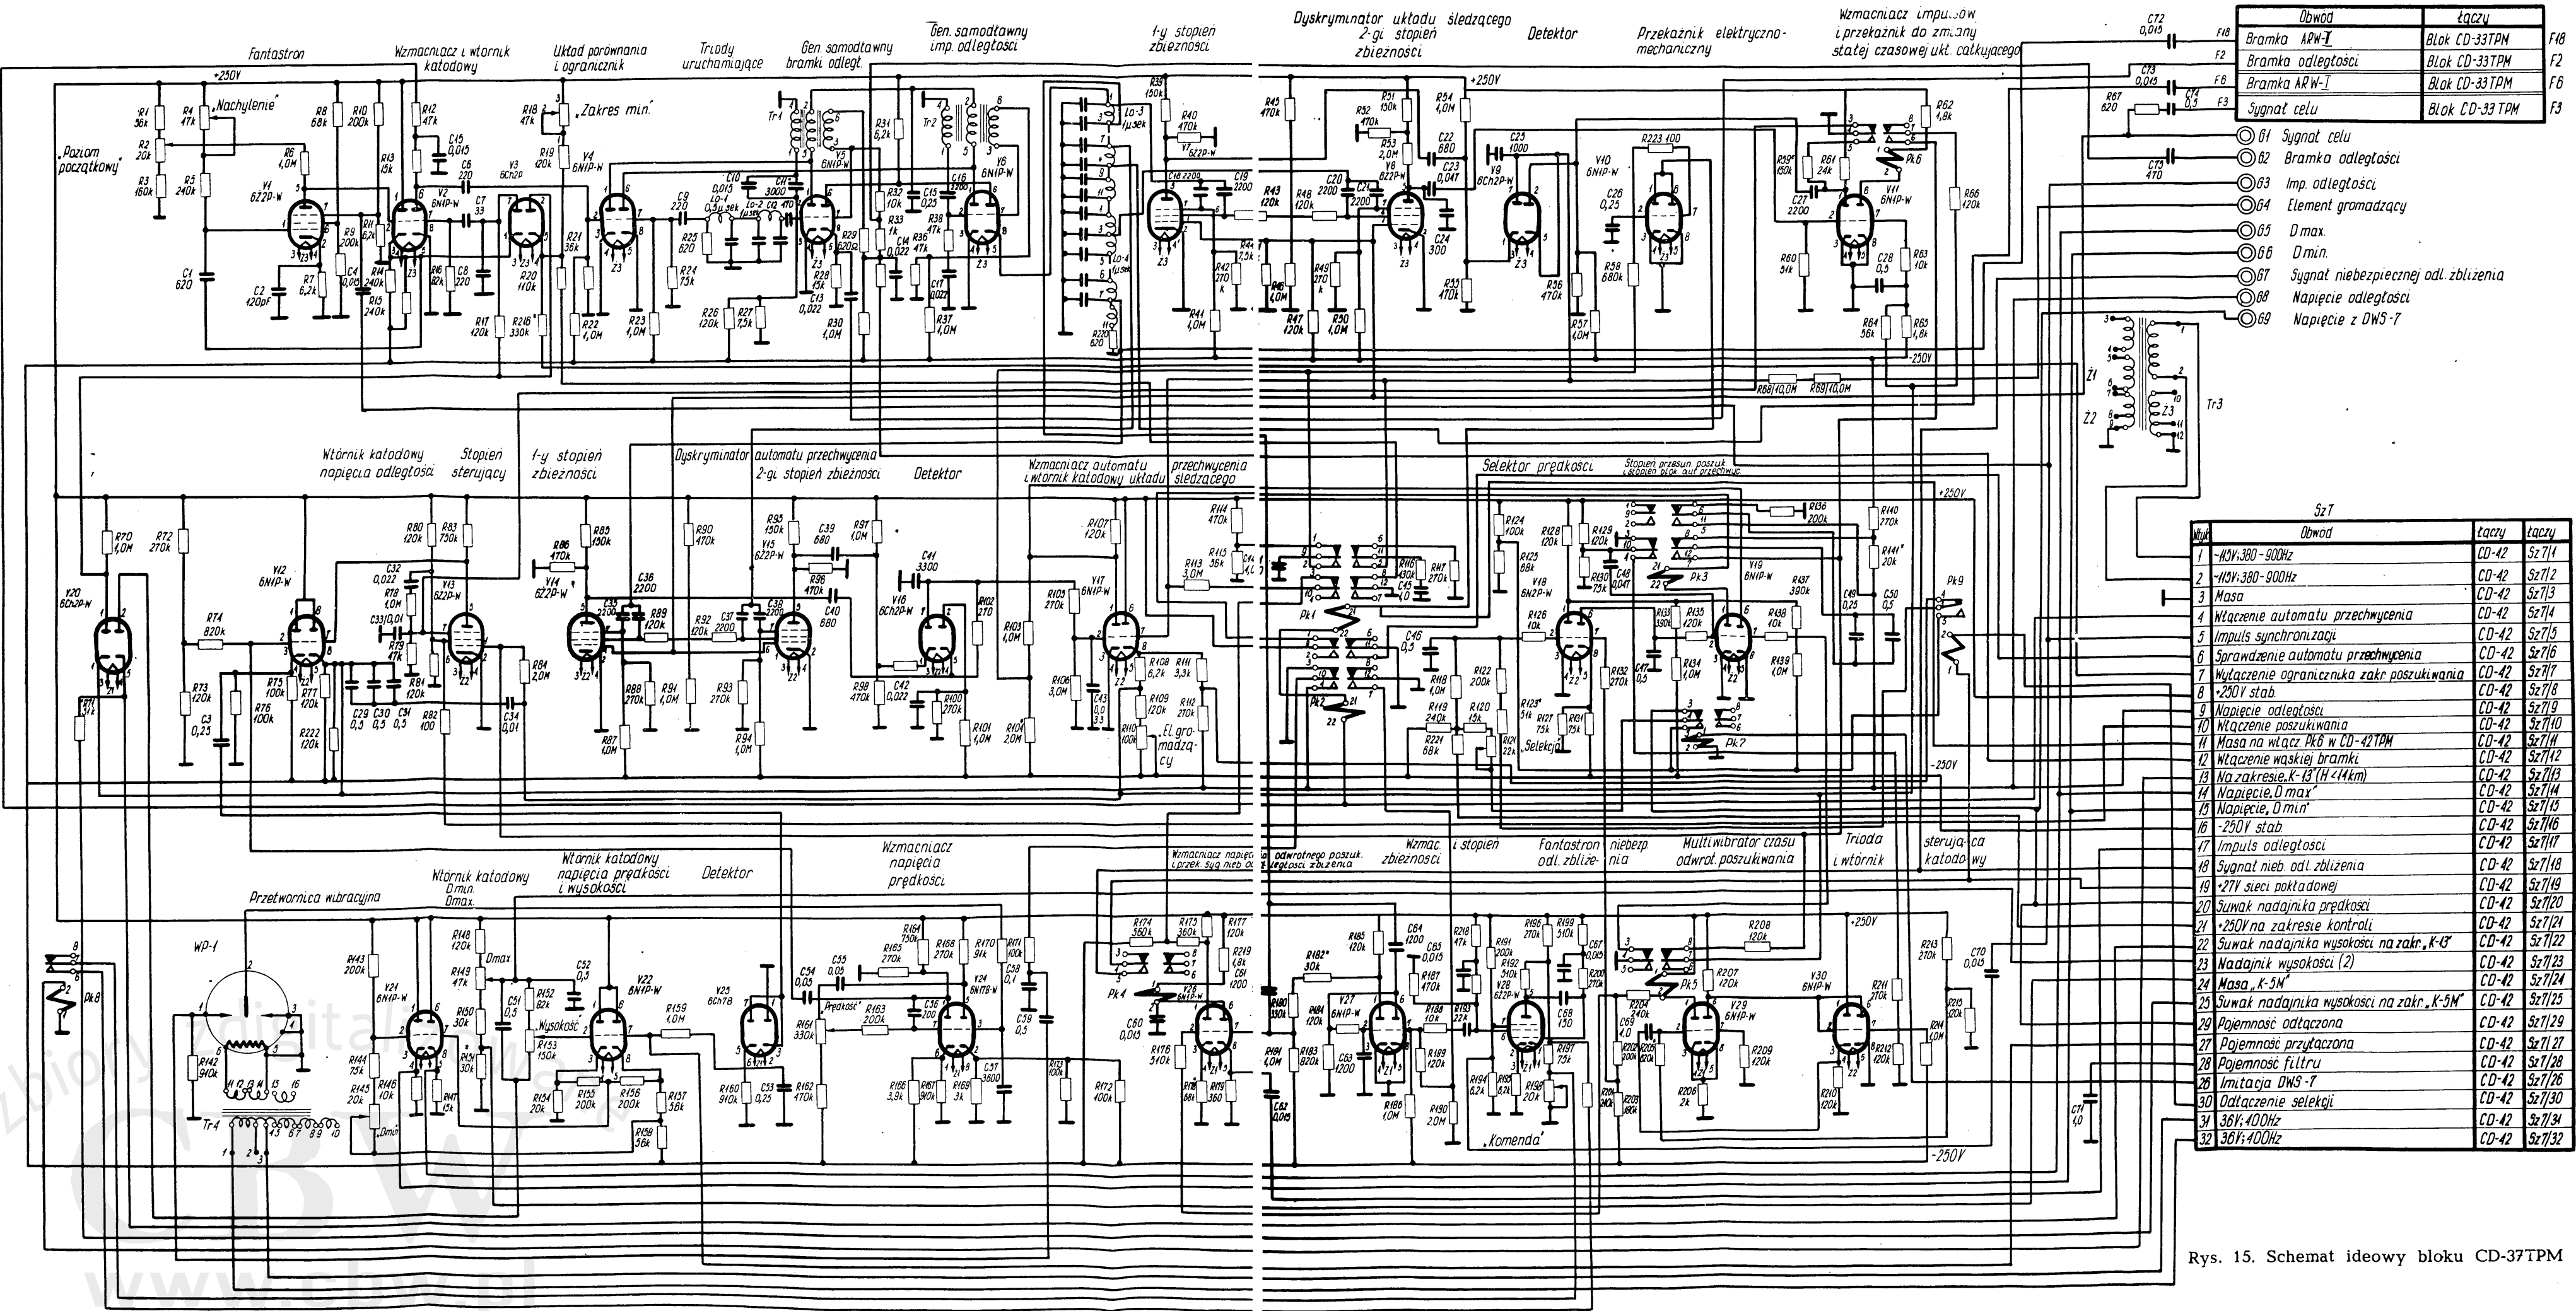

Rys. 15. Schemat ideowy bloku CD-37TPM

CBW Warszawa

nr inw.: K4 - 144033



MG 144031 Album